



Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ-903516

Αντικείμενο: Προμήθεια ανταλλακτικών πλήρων συγκροτημάτων μειωτήρων στροφών οδήγησης ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού αέρα Πύργου Ψύξης της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν° 2

Με το παρόν Συμπλήρωμα Ν°2 τροποποιείται η Πρόσκληση ΔΠΛΠ-903516, ως εξής:

- Συμπληρώνεται στην Τεχνική περιγραφή της πρόσκλησης φωτογραφία με το ταμπελάκι του ήδη εγκατεστημένου Μειωτήρα του Σταθμού όπως επίσης και αναλυτικό σχέδιο αυτού.
- παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών έως **Παρασκευή 29.08.2025 και ώρα 13:00**

Οι λοιποί όροι της αρχικής Πρόσκλησης και του Συμπληρώματος Ν°1, που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Ν°2, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.

Συνημμένα: -Μία (1) φωτογραφία
-Ένα (1) σχέδιο (σελ. 2)



PREMIUM STEPHAN

Hamel /
Germany

Type

CKZNL1C16IL/M6/F4/W03

No.

1039485 / 001

SF :

2,015

ratio 1 :

15,5962

T2 / NM

40000

Art.-No. :

EZF805-05

nominal P1(kW)

200/40

M1(Nm)

1285

n1 (/min)

1485/745

n2 (/min)

95,2/47,8

min/max P1(kW)

/

M1(Nm)

/

n1 (/min)

/

n2 (/min)

/

Fr1 (N)

FR2(N)

Fa1 (N)

0

Fa2 (N)

33800

Greasing point :

0

Fans :

1

Mass (kg)

1235

AMB (°C)

-11/+50

Lubricant :

Synthetic ISO VG 220 CLP- HC

liter

65

Year :

2017-9

Operation instructions have to be observed!

J/V METKA S.A. -
ETADE S.A.

PROJECT :

CCPP MEGALOPOLIS UNIT V
Contract N° 11 07 2251

KKS DOC. N° :

443-10-PAE-MDP-HA-002

Rev :

3

Sheet :

1 on 2

COOLING TOWER

GEARBOX SUPPLIER DRAWING

Hamon document ID : **A640-190**Hamon project ID : **C10 09368-101**


Rev.	Description	Prepared	Checked	Approv.	Date	STATUS
3	Oil capacity update	GPE	MA	GPE	20/10/2011	SA
2	Gearbox mass update	GPE	MA	GPE	28/09/2011	SA
1	Updated according EA comments & supplier change	FMA	MA	GPE	19/05/2011	SA
0	First issue	FMA	MA	GPE	04/04/2011	SA

FI - For Information - WFC : Waiting For Comments - SA : Submitted For Approval - A : Approved

This document has been prepared by the J/V METKA S.A. - ETADE S.A. for CCPP MEGALOPOLIS UNIT V - Contract n° 11 07 2251

It contains information that is Confidential and such information is intended to be for the exclusive use of the individual or entity named above.

It shall be neither shown to third parties nor used for purposes other than those for which it has been disclosed.


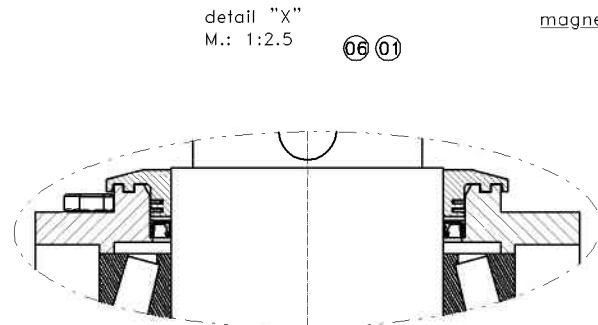


DIN933 M30x90 8.8 zincd
bolting torque 1450 Nm
lock with Loctite 243

DIN9021 A33 zincd



detail "Y"
M.: 1:2.5

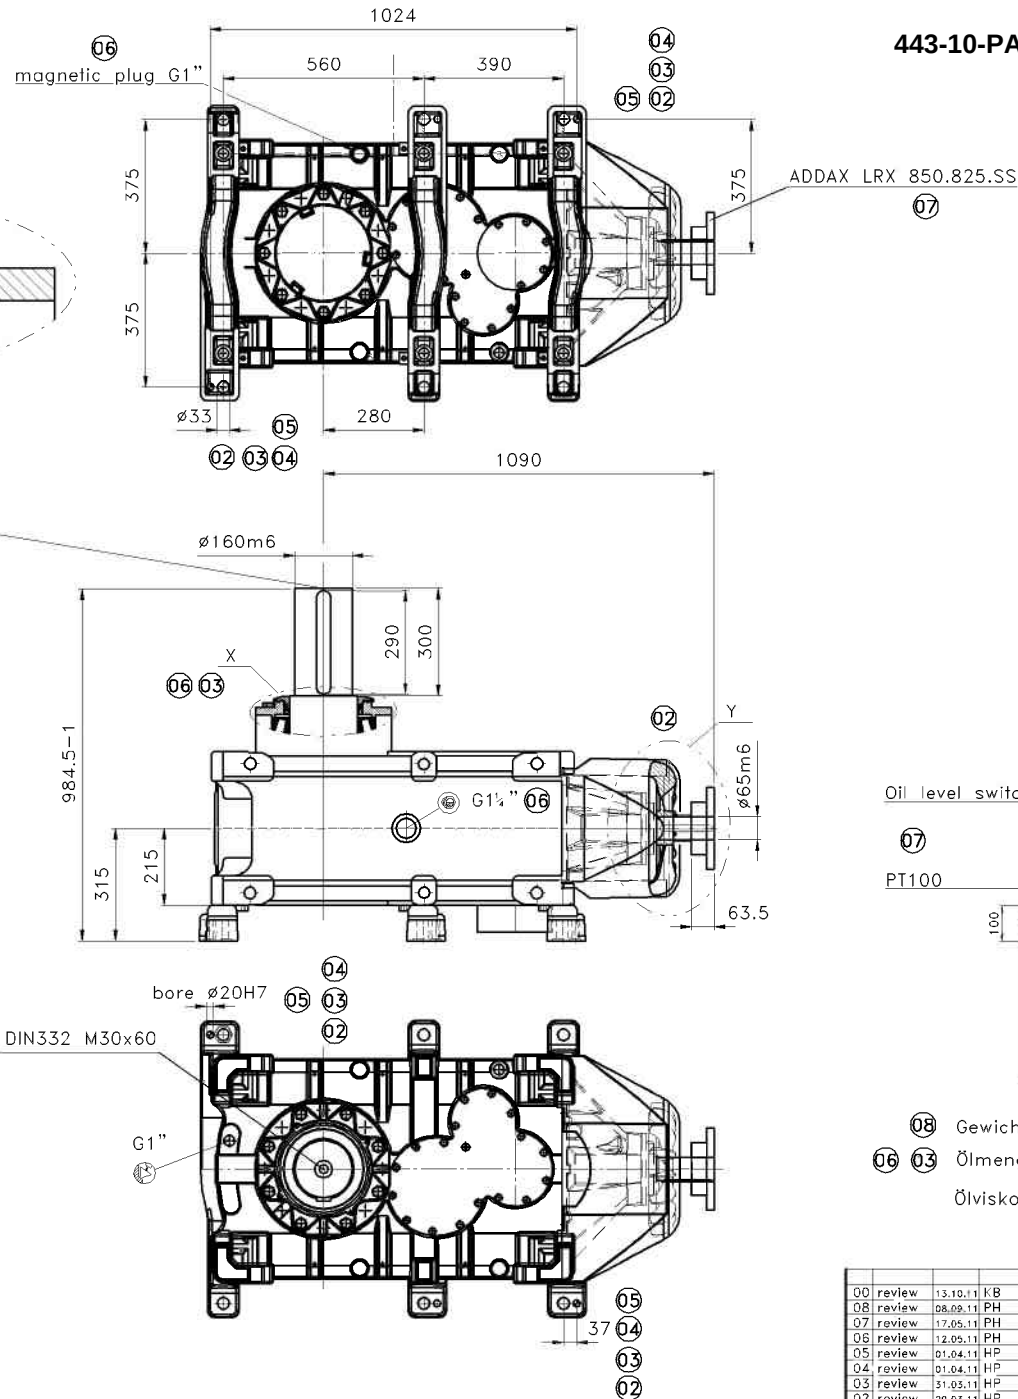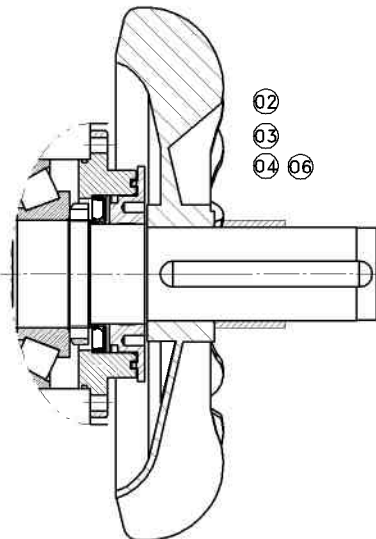

08 Gewicht/mass : 1235 kg
06 03 Ölmenge/oil capacity : 65 Liter
Ölviskosität/oil viscosity : CLP HC V220 EP

Verteiler/distribution: BD, TS, Customer

Edi	Edi-Nr.	Datum	Name	File	Datum	Name	Maßstab Scale	Masse Mass
00	review	13.10.11	KB	gez.	04.03.11	HP	1:10	
08	review	08.09.11	PH	gepr.			Benennung	Titel
07	review	17.05.11	PH	Konstr.	04.03.11	HP	CKZN L1C16-M6/F4/W03	
06	review	12.05.11	PH				Cooling tower	
05	review	01.04.11	HP					
04	review	01.04.11	HP					
03	review	31.03.11	HP					
02	review	29.03.11	HP					
01	review	24.03.11	HP					
					PREMIUM STEPHAN			
					01814-050-2Z09			
					Ers.f. Ers.d. Repl. by			