

Προμήθειες

Διεύθυνση Προμηθειών  
Λειτουργιών Παραγωγής



Αριθμός Πρόσκλησης : ΔΠΛΠ-902563

Αντικείμενο: «Προμήθεια εξοπλισμού & υπηρεσιών για υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ομαλής εκκίνησης (VFDs/Inverters) Χ.Τ. & ρύθμισης στροφών Ηλ/κινητήρων οδήγησης κινητήριων συστημάτων Ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού αέρα Π.Ψ. με αυτόματο έλεγχο & εποπτεία λειτουργίας των, πλήρες με τους Η/Π και του εντός αυτών λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού ισχύος και ελέγχου αυτών της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣΜ5»

**ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ**

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 6

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ .....                                              | 5  |
| Άρθρο 1.....                                                                          | 5  |
| Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία - .....                                   | 5  |
| Τόπος, χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών .....                               | 7  |
| Άρθρο 2 .....                                                                         | 7  |
| Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου της σύμβασης - |    |
| Άρθρο 3 .....                                                                         | 8  |
| Συμμετοχή στη Διαδικασία Επιλογής.....                                                | 8  |
| 3.1 Δικαίωμα συμμετοχής .....                                                         | 7  |
| 3.2 Κριτήρια επιλογής .....                                                           | 7  |
| 3.2.A.Καταλληλότητα.....                                                              | 8  |
| 3.2.B. Απαιτούμενη Εμπειρία.....                                                      | 8  |
| 3.2.B.1 Απαιτήσεις για διάθεση προσωπικού.....                                        | 8  |
| 3.2.B.2 Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας.....                                          | 8  |
| 3.2.Γ Απαιτήσεις για την προμήθεια των υλικών.....                                    | 9  |
| 3.2.Δ Απαιτήσεις σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι Εμπορικός Οίκος.....              | 9  |
| 3.3 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα - Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού.....          | 10 |
| 3.4 Συμμετοχή του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους του ενός          |    |
| Προσφέροντες.....                                                                     | 10 |
| 3.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων.....                                      | 10 |
| Άρθρο 4.....                                                                          | 13 |
| Εναλλακτικές Προσφορές - Αποκλίσεις - Ισοδύναμες .....                                | 13 |
| Τεχνικά Λύσεις.....                                                                   | 13 |
| 4.1 Εναλλακτικές προσφορές.....                                                       | 13 |
| 4.2 Εμπορικές Αποκλίσεις .....                                                        | 13 |
| 4.3 Τεχνικές Αποκλίσεις .....                                                         | 13 |
| Άρθρο 5 .....                                                                         | 13 |
| Τύπος σύμβασης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων.....                             | 13 |
| Άρθρο 6.....                                                                          | 13 |
| Χρηματοδότηση Αντικειμένου Σύμβασης.....                                              | 13 |
| Άρθρο 7 .....                                                                         | 13 |
| Παραλαβή στοιχείων Διαδικασίας .....                                                  | 13 |
| Άρθρο 8 .....                                                                         | 14 |
| Τεύχη και έγγραφα της Πρόσκλησης .....                                                | 14 |
| Άρθρο 9 .....                                                                         | 15 |
| Σύστημα προσφοράς.....                                                                | 15 |
| Άρθρο 10 .....                                                                        | 16 |
| Χρόνος Ισχύος Προσφοράς .....                                                         | 16 |
| Άρθρο 11 .....                                                                        | 17 |
| Εγγύηση Συμμετοχής.....                                                               | 17 |
| Άρθρο 12 .....                                                                        | 18 |
| Υποβαλλόμενα Στοιχεία.....                                                            | 18 |
| Άρθρο 13.....                                                                         | 18 |
| Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφοράς.....                                                | 18 |
| 13.1 Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς.....                                 | 18 |

|          |                                                                                                     |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 13.1.1   | Γενικές απαιτήσεις.....                                                                             | 18 |
| 13.1.1.1 | Κατάρτιση προσφοράς – Ηλεκτρονικοί Φάκελοι- Περιεχόμενα.....                                        | 19 |
| 13.1.1.2 | Υπογραφή προσφοράς .....                                                                            | 19 |
| 13.1.1.3 | Εχεμύθεια – εμπιστευτικές πληροφορίες.....                                                          | 19 |
| 13.1.1.4 | Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών.....                                                             | 18 |
| 13.1.1.5 | Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβή δικαιολογητικά.....       | 18 |
| 13.1.1.6 | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων .....           | 19 |
| 13.1.2   | Ειδικές απαιτήσεις.....                                                                             | 20 |
| 13.1.2.1 | Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης.....                           | 20 |
| A.       | Περιεχόμενα Φακέλου A .....                                                                         | 20 |
| 13.2.1   | Εγγυητικές Επιστολές.....                                                                           | 20 |
| 13.2.2   | Δήλωση νομιμοποίησης Προσφέροντος.....                                                              | 20 |
| 13.2.3   | Δήλωση αποδοχής όρων Διαδικασίας Επιλογής και ισχύος προσφοράς ...                                  | 20 |
| 13.2.4   | Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ).....                                             | 23 |
| 13.2.5   | Δήλωση Διανομένων και Αντιπροσώπων Προσφέροντα.....                                                 | 21 |
| 13.2.6   | Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων .....             | 23 |
| 13.2.7   | Δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη.....                                                      | 23 |
| B.       | Υποβολή - Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων .....                                            | 24 |
| I.       | Αποδεικτικά νομιμοποίησης προσφέροντος.....                                                         | 24 |
| II.      | Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες.....                                              | 24 |
| III.     | Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.....                  | 25 |
| IV.      | Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα: ..... | 25 |
| 13.3     | Ηλεκτρονικός Φάκελος B .....                                                                        | 26 |
| 13.3.1   | Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.....                                             | 24 |
| 13.3.2   | Συστήματα διασφάλισης ποιότητας.....                                                                | 24 |
| 13.3.3   | Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.....                                                                     | 24 |
| 13.3.4   | Υποπρομηθευτές/υποκατασκευαστές ή υπεργολάβοι.....                                                  | 26 |
| 13.3.5   | Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων .....                                                       | 29 |
| 13.3.6   | Προσφορές σύμπραξης/ένωσης.....                                                                     | 29 |
| 13.4     | Οικονομική Προσφορά.....                                                                            | 26 |

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Άρθρο 14 .....                                                                                   | 27 |
| Ηλεκτρονική Αποσφράγιση, Τυπική και Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών .....                           | 27 |
| 14.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση Προσφερόντων .....                             | 27 |
| 14.2 Τυπική και Τεχνική Αξιολόγηση προσφορών .....                                               | 27 |
| 14.3 Διαχείριση απορριφθεισών προσφορών .....                                                    | 29 |
| Άρθρο 15 .....                                                                                   | 32 |
| Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών .....                                                            | 32 |
| 15.1 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών .....                                                      | 32 |
| 15.2. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών – Πρόσβαση Προσφερόντων - Αξιολόγηση .....               | 30 |
| Άρθρο 16 .....                                                                                   | 35 |
| Αντιρρήσεις Προσφερόντων.....                                                                    | 35 |
| Άρθρο 17.....                                                                                    | 36 |
| Περάτωση Διαδικασίας Επιλογής – Αναγγελία Επιλογής Αντισυμβαλλομένου - Ματαίωση Διαδικασίας..... | 36 |
| Άρθρο 18 .....                                                                                   | 37 |
| Περιεχόμενο και υπογραφή Σύμβασης.....                                                           | 37 |
| Άρθρο 19 .....                                                                                   | 37 |
| Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ.....                                                              | 37 |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια εξοπλισμού & υπηρεσιών για υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ομαλής εκκίνησης (VFDs/Inverters) Χ.Τ. & ρύθμισης στροφών Ηλ/κινητήρων οδήγησης κινητήριων συστημάτων Ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού αέρα Π.Ψ. με αυτόματο έλεγχο & εποπτεία λειτουργίας των, πλήρες με τους Η/Π και του εντός αυτών λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού ισχύος και ελέγχου αυτών της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣΜ5»

#### ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις:

- του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΕΠΥ) (Απόφαση Δ.Σ. 4/09.02.2022) που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση <https://eprocurement.dei.gr>,
- της παρούσας Πρόσκλησης,

όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Ηλεκτρονική Διαδικασία με προηγούμενη Δημοσίευση σε ένα (1) Στάδιο για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Προμήθεια εξοπλισμού & υπηρεσιών για υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ομαλής εκκίνησης (VFDs/Inverters) Χ.Τ. & ρύθμισης στροφών Ηλ/κινητήρων οδήγησης κινητήριων συστημάτων Ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού αέρα Π.Ψ. με αυτόματο έλεγχο & εποπτεία λειτουργίας των, πλήρες με τους Η/Π και του εντός αυτών λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού ισχύος και ελέγχου αυτών της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣΜ5».

Κριτήριο επιλογής του Αντισυμβαλλόμενου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει του συνολικά χαμηλότερου τιμήματος, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο παρακάτω άρθρο 9.1, το οποίο θα προκύψει από την τελική και βέλτιστη οικονομική προσφορά, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 15.4 "Υποβολή βελτιωμένων οικονομικών προσφορών" του παρόντος Τεύχους.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε €241.000,00 (πλέον Φ.Π.Α.). Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.

#### Άρθρο 1

##### Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία- Τόπος, χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών

- 1.1 Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814.  
Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Ζωή Κάγκανη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις [E.matiatou@ppcgroup.com](mailto:E.matiatou@ppcgroup.com) και [Z.kagkani@ppcgroup.com](mailto:Z.kagkani@ppcgroup.com).  
Για τεχνικές πληροφορίες καθώς και για τη βεβαίωση επιτόπιας επίσκεψης υπεύθυνος είναι ο Κ. Μητσόπουλος με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο [K.Mitsopoulos@ppcgroup.com](mailto:K.Mitsopoulos@ppcgroup.com) και τηλ. 27910 39123.
- 1.2 Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.cosmo-one.gr](http://www.cosmo-one.gr) ή [www.marketsite.gr](http://www.marketsite.gr).

Το Σύστημα κατ' ελάχιστο όριο διασφαλίζει, με τεχνικά μέσα και κατάλληλες διαδικασίες, ότι:

- α) Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των προσφορών.
- β) Εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων.
- γ) Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών προσφορών.
- δ) Στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας επιλογής, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον από δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
- ε) Η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
- στ) Στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ' εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση.
- ζ) Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή των όρων πρόσβασης που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ), εξασφαλίζεται ευλόγως ότι οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι σαφώς ανιχνεύσιμες.

- 1.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr>→Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

- 1.4 Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία Επιλογής οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (time stamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

- 1.5 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την 19.09.2025 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 03.10.2025 στις 12:00.  
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

## **Άρθρο 2**

### **Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου της σύμβασης – Δικαιώματα προαίρεσης**

#### **2.1 Αντικείμενο:**

“Προμήθεια εξοπλισμού & υπηρεσιών για υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ομαλής εκκίνησης (VFDs/Inverters) Χ.Τ. & ρύθμισης στροφών Ηλ/κινητήρων οδήγησης κινητήριων συστημάτων Ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού αέρα Π.Ψ. με αυτόματο έλεγχο & εποπτεία λειτουργίας των, πλήρες με τους Η/Π και του εντός αυτών λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού ισχύος και ελέγχου αυτών της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣΜ5”, σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα Υλικών και Ποσοτήτων, και τη συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή (Τεύχος 4) της παρούσας Πρόσκλησης.

#### **2.2 Τόπος-Τρόπος Παράδοσης :**

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει ΕΛΕΥΘΕΡΑ στην αποθήκη 2115 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5. Η εκφόρτωσή του θα πραγματοποιηθεί με μέσα του Αντισυμβαλλόμενου.

Οι υπηρεσίες/εργασίες που αναγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο τεύχος 4 της Τεχνικής Περιγραφής, όπως και η εκπαίδευση, θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5.

#### **2.3 Χρόνος παράδοσης:**

##### **Τμηματικές Προθεσμίες**

##### **Για τον εξοπλισμό:**

Το ταχύτερο δυνατόν. Να καθορισθεί από τους προσφέροντες, το χρονικό διάστημα (σε ημερολογιακές ημέρες ή εβδομάδες) με αφετηρία την ημερομηνία κοινοποίησης της επιστολής ανάθεσης, μέσα στο οποίο ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 και το οποίο θα πρέπει να μην ξεπερνά τους δύο (2) μήνες.

##### **Για τις εργασίες:**

Η υλοποίηση των υπηρεσιών/εργασιών, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή (Τεύχος4), σε συνολικό διάστημα τριών (3) εβδομάδων. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο Σταθμό, θα γίνει σε συνεννόηση με τον ΑΗΣ Μεγ/λης 5 και θα κοινοποιηθεί στον Αντισυμβαλλόμενο 15 ημέρες πριν.

##### **Για την Εκπαίδευση Προσωπικού:**

Μετά την εκκίνηση του συστήματος, ο Αντισυμβαλλόμενος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Εταιρείας σε θέματα λειτουργίας και συντήρησης αυτού. Η εκπαίδευση θα έχει συνολική διάρκεια τρεις (3) ημέρες (με 6 ώρες/ ημέρα, με την παρουσία ενός εκπαιδευτή), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή (Τεύχος 4) της Πρόσκλησης.

##### **Συνολική Προθεσμία**

Λόγω της προαναφερθείσας ιδιομορφίας δεν καθορίζεται συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών. Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης συναρτάται με την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 μηνών με αφετηρία την ημερομηνία κοινοποίησης της επιστολής ανάθεσης.

#### 2.4 Δικαιώματα προαίρεσης:

Η ΔΕΗ Α.Ε. λόγω της φύσης του αντικειμένου της Πρόσκλησης και της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών της, έχει το δικαίωμα πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας, να αυξομειώσει την ποσότητα των υλικών και υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι η διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος ανάθεσης δεν υπερβαίνει το 30% στη μείωση και το 50% στην αύξηση, χωρίς να έχει ο Αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 4 του επισυναπτόμενου Συμφωνητικού Σύμβασης (Τεύχος 2) της παρούσας Πρόσκλησης.

2.5 Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν μια (1) προσφορά για το σύνολο των ειδών και των υπηρεσιών η οποία θα προέρχεται από έναν κατασκευαστή και θα έχει μια και μοναδική τιμή για κάθε προμήθεια και υπηρεσία. Προσφορές για μέρος της ζητούμενης ποσότητας και μέρος των ζητούμενων ειδών και υπηρεσιών δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.

### **Άρθρο 3 Συμμετοχή στη Διαδικασία Επιλογής**

#### 3.1 Δικαίωμα συμμετοχής

Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και ικανοποιούν πλήρως όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

#### 3.2 Κριτήρια επιλογής

Κάθε Προσφέρων πρέπει σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης να ικανοποιεί πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

##### 3.2.A Καταλληλότητα

3.2.A.1 Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος της να είναι εγγεγραμμένο, στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της Σύμβασης.

##### 3.2.B Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

##### 3.2.B.1 Απαιτούμενη εμπειρία του Προσφέροντα

Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει υλοποιήσει, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη τους αθροιστικά, συμβάσεις με αντίστοιχο αντικείμενο με αυτό της Πρόσκλησης (σχετικά με VFD Inverters Χ.Τ. σε εργασίες σε Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) εκ των οποίων μια τουλάχιστον να είναι αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 40.000,00 Ευρώ.

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας, οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν στον Φάκελο Β της προσφοράς τους, τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

- Πίνακας Εμπειρίας, όπου θα αναφέρονται για κάθε σύμβαση και κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα:



- ✦ το αντικείμενο της σύμβασης
  - ✦ ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
  - ✦ οι κατηγορίες των ειδών/υπηρεσιών του αντικειμένου της Σύμβασης
  - ✦ η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών φορέων, η διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας
  - ✦ η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης.
- Βεβαιώσεις ή Συστατικές Επιστολές των οντοτήτων-οικονομικών φορέων για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή τους και η ικανοποιητική λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού για τουλάχιστον ένα(1) έτος.

Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών. Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση της ΔΕΗ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί

### 3.2.B.2 Απαιτούμενη εμπειρία του Κατασκευαστικού Οίκου

Ο Κατασκευαστικός Οίκος θα πρέπει να έχει προμηθεύσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό της Διαδικασίας Επιλογής.

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας, ο κατασκευαστής πρέπει απαραίτητα να υποβάλει στο Φάκελο Β της προσφοράς του τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

- Πίνακας Εμπειρίας, όπου θα αναφέρονται για κάθε προμήθεια και κατ'ελάχιστο τα ακόλουθα:
  - ✦ Το αντικείμενο της προμήθειας
  - ✦ Το έτος εγκατάστασης της προμήθειας
  - ✦ Η επωνυμία των τελικών χρηστών, η διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας
- Συστατικές Επιστολές-Βεβαιώσεις των τελικών χρηστών για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη προμήθειες (για τον ίδιο εξοπλισμό με το ζητούμενο), με τις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή τους και ότι έχουν χρησιμοποιηθεί χωρίς να παρουσιάσουν λειτουργικά προβλήματα ή αστοχία υλικού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν βεβαιώσεις ή συστατικές επιστολές, η επαλήθευση και αξιολόγηση των σχετικών στοιχείων με επικοινωνία με τους αντίστοιχους χρήστες-οικονομικούς φορείς είναι στην διακριτική ευχέρεια της ΔΕΗ Α.Ε. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πέραν του αριθμού τηλεφώνου και σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που είτε δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ή από την επικοινωνία δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση της ΔΕΗ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί.

Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και αξιολογηθούν από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών. Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση της Εταιρείας, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί.

### 3.2.B.3 Απαιτήσεις σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι Εμπορικός Οίκος

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι Εμπορικός Οίκος, θα πρέπει να δηλώσει την Κατασκευαστή Οίκο, με τον οποίο θα συνεργαστεί για την προμήθεια του ζητούμενου εξοπλισμού.

Στην περίπτωση αυτή ο Κατασκευαστικός Οίκος θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των παραγράφων 3.2.B.2, 3.2.Δ.1 και 3.2.Δ.2 και να υποβάλει:

- δήλωση - δέσμευση συνεργασίας με τον συμμετέχοντα Εμπορικό Οίκο για την υπόψη Διαδικασία Επιλογής.
- βεβαίωση με την οποία να πιστοποιεί την τεχνική εμπειρία και κατάρτιση του προσφέροντος και του προσωπικού του για την προμήθεια του ζητούμενου εξοπλισμού και την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών.

### 3.2.Γ Απαιτήσεις για διάθεση προσωπικού

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο τον απαιτούμενο αριθμό εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Β.6 της «Τεχνικής Περιγραφής» (Τεύχος 4), δηλ.:

- ομάδα εργασίας αποτελούμενη από αποδεδειγμένα έμπειρους και κατάλληλα πιστοποιημένους τεχνικούς από τον Οίκο κατασκευής του προς προμήθεια εξοπλισμού :
  - ο δύο (2) ειδικούς τεχνικούς , επιτόπου στον ΑΗΣΜ 5, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι γνώστες με επαρκή αποδεδειγμένη εμπειρία στα ζητούμενα προς προμήθεια και εγκατάσταση συστήματα
  - ο έναν (1) εκπαιδευτή για εκπαίδευση τεσσάρων (4) τεχνικών του ΑΗΣΜ 5,

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων για διάθεση προσωπικού, οι Προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν στον Φάκελο Β' της Προσφοράς τους **Υπεύθυνη Δήλωση** βάσει της οποίας θα δεσμεύονται για τη διάθεση του ανωτέρω τεχνικού προσωπικού, για την εκτέλεση των εργασιών σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της υπόψη Διαδικασίας Επιλογής και τις οδηγίες της ΔΕΗ και τα **βιογραφικά** τους.

### 3.2.Δ Συστήματα διασφάλισης ποιότητας περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας

#### 3.2.Δ.1 Πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας

Ο Προσφέρων και ο Κατασκευαστικός Οίκος , θα πρέπει να διαθέτουν σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο ή άλλο αποδεικτικό ότι πληρούν ισοδύναμες απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας. Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα. Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

#### 3.2.Δ.2 Πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο Προσφέρων και ο Κατασκευαστικός Οίκος θα πρέπει να διαθέτουν σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης. Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα. Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

#### 3.2.Δ.3 Πιστοποιήσεις διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας

Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, πιστοποιητικό διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας κατά ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο, ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας. Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

#### 3.2.Δ.4 Πιστοποιήσεις διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών

Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001 σε ισχύ ή ισοδύναμο ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις διασφάλισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

### 3.3 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα - Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού

Κάθε Προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στη Διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται περί σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων) ή στον παρέχοντα στον Προσφέροντα χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική στήριξη, κάποιος ή κάποιοι από τους λόγους που αναφέρονται:

α. στο επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού προς συμπλήρωση και υπογραφή από τους προσφερόμενους

β. στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων αποκλεισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 13.2.B του παρόντος.

Στην περίπτωση που συντρέχει λόγος αποκλεισμού του παρέχοντος χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική στήριξη, κατά την κρίση της Εταιρείας, μπορεί είτε να απορρίπτεται η Προσφορά είτε να ζητείται η αντικατάσταση του Τρίτου.

#### 3.4 Συμμετοχή του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους του ενός Προσφέροντες

Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που υποβάλει ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στη Διαδικασία εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο περάτωσης Διαδικασίας Επιλογής η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού.

Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν περισσότερες της μιας προσφορές στη Διαδικασία Επιλογής είτε ως μέλη σύμπραξης ανεξάρτητων (μη συνδεδεμένων), μεταξύ τους εταιρειών είτε αυτόνομα, οι προσφορές τους αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στη Διαδικασία εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού.

#### 3.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Εφόσον οι Προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στις παραπάνω αντίστοιχες παραγράφους, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από την παρούσα Πρόσκληση εγγυήσεις.

Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της και διαθέτουν με τους τρίτους κατάλληλη προς τούτο νομική σχέση, σε βαθμό που να ικανοποιεί την Εταιρεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και του επικαλούμενου Τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο Β της προσφοράς.

Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του Τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον Προσφέροντα θα συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί Αντισυμβαλλόμενος στη σύμβαση.

Στις ως άνω περιπτώσεις οι παρέχοντες τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον Προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη στήριξη. Προς τούτο στις προσφορές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από εκπρόσωπο του παρέχοντος τη στήριξη, τα ακόλουθα:

- Στο Φάκελο Α:
  - Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην Πρόσκληση σχετικό υπόδειγμα
  - Η Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ)
- Στο Φάκελο Β:
  - Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 13.3.1 και 13.3.2 του παρόντος τεύχους ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης.

Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση του κριτηρίου που σχετίζεται με διάθεση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας επιτυχούς υλοποίησης ιδίων προμηθειών, οι παρέχοντες τη στήριξη θα εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχουν τις συγκεκριμένες ικανότητες.

Οι παρέχοντες οικονομικής και χρηματοοικονομικής στήριξης είναι από κοινού με τον Αντισυμβαλλόμενο υπεύθυνοι για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο Προσφέρων επικαλείται την ικανότητα υπερβολάβων του για την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, οι υπερβολάβοι αυτοί θεωρούνται Τρίτοι και ισχύουν τα παραπάνω.

#### **Άρθρο 4**

##### **Εναλλακτικές Προσφορές - Αποκλίσεις - Ισοδύναμες Τεχνικά Λύσεις**

- 4.1 Εναλλακτικές προσφορές  
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- 4.2 Εμπορικές Αποκλίσεις  
Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης και οι προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της.
- 4.3 Τεχνικές Αποκλίσεις  
Τεχνικές αποκλίσεις δεν επιτρέπονται.

#### **Άρθρο 5**

##### **Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων**

Στην περίπτωση που Προτιμητέος Προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων, θα επιλεγθούν ως Αντισυμβαλλόμενα μέρη όλα τα μέλη και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα μέλη της σύμπραξης/ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση είναι όμιλος εταιρειών (άτυπη σύμπραξη/ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η προσφορά πρέπει να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη του ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική.

Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, εφόσον ο Προσφέρων επιλεγεί ως Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται, επιπλέον, η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση.

#### **Άρθρο 6**

##### **Χρηματοδότηση Αντικειμένου Σύμβασης**

Από τον Προϋπολογισμό της ΔΕΗ Α.Ε.

#### **Άρθρο 7**

##### **Παραλαβή στοιχείων Διαδικασίας**

- 7.1 Τα τεύχη της Πρόσκλησης, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 8.1 του παρόντος τεύχους, διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας:

<https://eprocurement.dei.gr>- ΔΠΛΠ-902563 όπου και θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι και πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

- 7.2 Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Σύστημα ως παραλήπτες της Πρόσκλησης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο των τευχών της παρούσας Πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.  
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων ή πραγματοποίησης επιτόπιας επίσκεψης που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
- 7.3 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από εγγεγραμμένους στο Σύστημα ενδιαφερόμενους και μέσω αυτού, δηλαδή από τους διαθέτοντες σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραμμένο.
- 7.4 Το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, η ΔΕΗ θα παράσχει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος, τις απαραίτητες διευκρινίσεις και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους της Διαδικασίας και του σχεδίου σύμβασης.  
Η ΔΕΗ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με υποβολή ερωτημάτων στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης της ΔΕΗ και εκτός πλατφόρμας Συστήματος.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές ή τηλεφωνικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ.

## **Άρθρο 8**

### **Τεύχη και έγγραφα της Πρόσκλησης**

- 8.1 Η παρούσα Πρόσκληση, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών:
1. Όροι και Οδηγίες προς τους Προσφέροντες, με συνημμένο Πίνακα Υλικών και Ποσοτήτων, μετά των ακόλουθων Παραρτημάτων:
    - Παράρτημα I: Έντυπο οικονομικής Προσφοράς
    - Παράρτημα II: Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (*Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης*)
    - Παράρτημα III: Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης Προμηθευτών
  2. Συμφωνητικό Σύμβασης (Σχέδιο)
  3. Ειδικοί Όροι Σύμβασης (Σχέδιο)
  4. Τεχνική Προδιαγραφή
  5. Γενικοί Όροι Σύμβασης
  6. Υποδείγματα, που περιλαμβάνουν:
    - α. Δηλώσεις νομιμοποίησης:
      - α1. προσφέροντος και
      - α2. τυχόν παρέχοντος στήριξη
    - β. Δήλωση αποδοχής όρων Πρόσκλησης και χρόνου ισχύος προσφοράς
    - γ. Δήλωση περί μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ)
      - γ1. προσφέροντος
      - γ2. παρέχοντος στήριξη
    - δ. Δήλωση συνυπευθυνότητας για Συμπράξεις / Ενώσεις
    - ε. Δήλωση για τους Διανομείς και Αντιπροσώπους τους (distributors and agents)
    - στ. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία
    - ζ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
    - η. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας

8.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων τευχών. Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά ισχύος μεταξύ των τευχών και των παραρτημάτων/προσαρτημάτων τους.

8.3. Ορισμοί:

- α. «μη κανονικές προσφορές» νοούνται όσες προσφορές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης, όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συμπαίγνιάς ή διαφθοράς ή όσες κρίνονται από την ΔΕΗ ασυνήθιστα χαμηλές,
- β. «απαράδεκτες προσφορές» νοούνται όσες υποβάλλονται από Προσφέροντες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα .
- γ. «μη κατάλληλη» νοείται μία προσφορά όταν δεν σχετίζεται με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ΔΕΗ, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

## Άρθρο 9

### Σύστημα προσφοράς

- 9.1 Ο Προϋπολογισμός του αντικειμένου της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 241.000,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.

Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι καθαρές για τη ΔΕΗ και θα περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις καθώς και τις σχετικές με την προμήθεια των ειδών και υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναγράφονται στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή, εκτός από τον ισχύοντα εκάστοτε ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την Εταιρεία.

Οι τιμές αναφέρονται για παράδοση των ειδών ΕΛΕΥΘΕΡΑ στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5. Η εκφόρτωσή τους θα πραγματοποιηθεί με μέσα του Αντισυμβαλλόμενου. Επίσης οι τιμές των εργασιών/υπηρεσιών αναφέρονται για την υλοποίησή τους στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5.

Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και ανάθεσης της συμβάσεως αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του συνολικά χαμηλότερου τιμήματος, το οποίο θα προκύψει από την τελική και βέλτιστη οικονομική προσφορά, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 15.4 "Υποβολή βελτιωμένων οικονομικών προσφορών" του παρόντος Τεύχους.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν μια (1) προσφορά για τα υπό προμήθεια Είδη και τις Υπηρεσίες η οποία θα προέρχεται από έναν κατασκευαστή και θα έχει μια και μοναδική τιμή για κάθε προμήθεια και υπηρεσία. Προσφορές για μέρος της ζητούμενης ποσότητας και μέρος των ζητούμενων ειδών και υπηρεσιών δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.

- 9.2 Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν, επί ποινή απόρριψης, τις τιμές ή και το τίμημα της οικονομικής προσφοράς τους στη σχετική φόρμα του Συστήματος. Επίσης υποχρεούνται, επί ποινή απόρριψης, να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά και σε ψηφιακά υπογεγραμμένη έντυπη μορφή αρχείου portable document format (pdf) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στο παρόν τεύχος σχετικό έντυπο και με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του Συστήματος.

- 9.3 Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τιμές/τίμημα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προσφέροντα με την απαίτηση αυτή, η προσφορά του θα απορριφθεί. Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερόμενων τιμών από την ισοτιμία του νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

- 9.4 Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις.  
Σε περίπτωση όμως διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.
- 9.5 Οι πιο πάνω τιμές των προσφορών είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της σύμβασης. Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν τιμές με αναπροσαρμογή θα απορρίπτονται.
- 9.6 Τα χορηγούμενα έντυπα οικονομικής προσφοράς με την παρούσα Πρόσκληση είναι τα εξής:  
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς  
- Πίνακας Κατανομής τιμήματος

## **Άρθρο 10**

### **Χρόνος Ισχύος Προσφοράς**

- 10.1 Οι Προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα εκατό είκοσι (120) ημερών. Η προθεσμία ισχύος άρχεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Επίσης δεσμεύονται ότι η προσφορά τους είναι οριστική, μη δυνάμενη κατά τη διάρκεια της αρχικής ισχύος της ή όπως αυτή θα παραταθεί σύμφωνα με τα παρακάτω, να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί, καθώς και ότι δεν μπορούν να απαιτήσουν οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της μετά την τυχόν επιλογή του Αντισυμβαλλομένου.
- Οι Προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία την παράταση της ισχύος της προσφοράς τους κατά διαδοχικά διαστήματα τριάντα (30) ημερών ή, κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του Προσφέροντα, κατά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από την εκάστοτε ημερομηνία λήξης της ισχύος της και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος τεύχους, εκτός εάν προ της εκάστοτε κατά τα ως άνω λήξης αυτής, ο Προσφέρων δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει. Αποσαφηνίζεται ότι, μη αποδοχή της παράτασης της ισχύος είναι αποδεκτή μόνο μετά τη συμπλήρωση του εκάστοτε χρονικού διαστήματος ισχύος της προσφοράς, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί βάσει των ανωτέρω, και εφόσον ο Προσφέρων γνωστοποιήσει στην Εταιρεία με υπογεγραμμένη ψηφιακά επιστολή μέσω του Συστήματος πριν από την αντίστοιχη λήξη, τη μη ανανέωση της ισχύος της.
- Για παράταση της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Προσφέροντα και του εκδότη της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ).
- Επίσης, οι Προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία ότι η προσφορά τους παραμένει σε ισχύ, μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης επιλογής Αντισυμβαλλόμενου, για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί η υπογραφή της σύμβασης με υπαιτιότητα του Προτιμητέου Προσφέροντος. Η ΔΕΗ μετά την παρέλευση της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης δύναται να προβεί στην κατάπτωση της ΕΕΣ του Προτιμητέου Προσφέροντος.
- 10.2 Σε περίπτωση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, οι Προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή/και συμπληρώσουν τυχόν υποβληθείσα στο Σύστημα προσφορά τους ή να την αποσύρουν και υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, νέα προσφορά μέχρι τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μεριμνώντας σε κάθε περίπτωση τα συμπεριλαμβανόμενα στην προσφορά τους στοιχεία και δικαιολογητικά να είναι σε ισχύ κατά τη νέα ως άνω ημερομηνία.



## Άρθρο 11 Εγγύηση Συμμετοχής

11.1 Για τη συμμετοχή στη Διαδικασία πρέπει να υποβληθεί από κάθε Προσφέροντα σε μορφή αρχείου pdf εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Εταιρείας, η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές εταιρείες κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016, της αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε:

- α. ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή
  - β. ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
  - γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε)
- και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα.

Μπορεί επίσης να εκδίδονται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Όταν παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν τυγχάνει εφαρμογής ο όρος : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.

Τυχόν αποκλίσεις από τα επισυναπτόμενα υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της Εταιρείας αξιολογούνται από το αρμόδιο όργανο της Διαδικασίας Επιλογής, πριν την απόρριψη των προσφορών.

**Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) τις ως άνω ΕΕΣ στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ διεξαγωγής της Διαδικασίας Επιλογής εντός τριών (3) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.**

11.2 Η αξία της ως άνω ΕΕΣ θα ανέρχεται στο ποσό των €4.800,00.

Οι Προσφέροντες δύνανται να καταθέσουν περισσότερες από μια ΕΕΣ προκειμένου να καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο της αξίας που ζητείται με την Πρόσκληση. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων η/οι ΕΕΣ μπορεί να εκδίδεται/ονται υπέρ της σύμπραξης/ένωσης ή και υπέρ ενός μέλους αυτής.

11.3 Η παραπάνω εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες περισσότερο από την ισχύ της προσφοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει της παραπάνω παραγράφου 11.1, και θα επιστρέφεται μετά την ανάδειξη του Αντισυμβαλλόμενου σε όλους τους Προσφέροντες, πλην αυτού ο οποίος έχει επιλεγεί Αντισυμβαλλόμενος, του οποίου η Εγγύηση Συμμετοχής στη Διαδικασία θα του αποδοθεί, μετά την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης του αντικειμένου, κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, για αντίστοιχη παράταση της ισχύος της ΕΕΣ απαιτείται προηγούμενη έγγραφη δήλωση παράτασης ισχύος της από τον εκδότη αυτής.

11.4 Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης θα επιστρέφεται στον εκδότη της, αν:

- α. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων επιλέξει να αποσυρθεί από τη Διαδικασία Επιλογής ώστε να αποφύγει τη δημοσιοποίηση στοιχείων που έχει δηλώσει ως εμπιστευτικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13.1.1.3 του παρόντος τεύχους.
- β. Η προσφορά του Προσφέροντα κριθεί σε οποιοδήποτε φάση της Διαδικασίας οριστικά μη αποδεκτή.
- γ. Μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, ο Προσφέροντας δεν παρατείνει την ισχύ της.
- 11.5 Ειδικά, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την κατάταξή τους κατά σειρά προτιμητέων Προσφερόντων, η ΕΕΣ στη Διαδικασία δύναται να επιστραφεί σε κάθε Προσφέροντα, που με αίτησή του ζητήσει την επιστροφή της πριν τη συμπλήρωση του χρόνου ισχύος της, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι, μετά από ενδεχόμενη ανατροπή του αποτελέσματος της Διαδικασίας, θα επιλεγεί ως Αντισυμβαλλόμενος ο υπόψη Προσφέρων.
- 11.6 Η εν λόγω ΕΕΣ καταπίπτει στο σύνολό της υπέρ της ΔΕΗ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- μη συμμόρφωσης καθ' οποιονδήποτε τρόπο του προσφέροντος ως προς τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τη διαδικασία,
  - γνωστοποίησης προϋποθέσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική προσφορά, για διατήρησή της σε ισχύ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε αποδεχθείσας προθεσμίας ισχύος της, σύμφωνα με την παράγραφο 17.1 του παρόντος τεύχους,
  - αποχώρησης του Προσφέροντα νωρίτερα από τη λήξη ισχύος της προσφοράς του
  - Υποβολής μη κατάλληλης προσφοράς, όπως αυτή ορίζεται στο παρόν Τεύχος
  - μη υποβολής των αποδεικτικών νομιμοποίησης και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού ή/και υποβολής ψευδών δικαιολογητικών.
  - άρνησης υπογραφής της σύμβασης από τον Προτιμητέο Προσφέροντα.
- Σημειώνεται ότι η ΕΕΣ δεν καταπίπτει εάν ο Προσφέρων, γνωστοποιήσει ότι η ισχύς της προσφοράς του δεν ανανεώνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του παρόντος τεύχους.

## **Άρθρο 12**

### **Υποβαλλόμενα Στοιχεία**

- 12.1 Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους Προσφέροντες στη Διαδικασία Επιλογής θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.
- Ειδικότερα, τα έγγραφα που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του Φακέλου Α των προσφορών και θα υποβληθούν από Αλλοδαπές Εταιρείες μπορούν να είναι συνταγμένα στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, αρμοδίως επικυρωμένη.
- Το σύνολο των εγγράφων των φακέλων Β και Γ μπορεί να είναι συνταγμένα στην αγγλική γλώσσα.
- 12.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.
- 12.3 Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Προσφερόντων επί των όρων που περιλαμβάνονται στα τεύχη της Πρόσκλησης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από τη Διαδικασία.

## **Άρθρο 13**

### **Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφοράς**

- 13.1 Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς
- 13.1.1 Γενικές απαιτήσεις

#### 13.1.1.1 Κατάρτιση προσφοράς – Ηλεκτρονικοί Φάκελοι- Περιεχόμενα

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στην Πρόσκληση και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τις Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος. Ειδικότερα:

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε φακέλους και με συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους 13.2 έως 13.4.

Στην περίπτωση που τα αρχεία που εμπεριέχονται σε κάθε φάκελο περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός έγγραφα ή ενότητες, απαιτείται να υπάρχει και ο αντίστοιχος πίνακας περιεχομένων.

Επισημαίνεται ότι ο κάθε ηλεκτρονικός φάκελος θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους 13.2, 13.3 και 13.4 του παρόντος άρθρου που υποχρεούνται να υποβάλουν οι Προσφέροντες.

#### 13.1.1.2 Υπογραφή προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά στην πρώτη ή τελευταία σελίδα κάθε υποβαλλόμενου εγγράφου (δηλώσεις, περιγραφή προσφερόμενου αντικειμένου, σχέδια κλπ.), σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα από τον Προσφέροντα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω (παράγραφος 13.2.2).

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Ο Προσφέρων υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΗ, να προσκομίσει τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που υπογράφονται από τρίτους και συνιστούν ιδιωτικά έγγραφα, σε έντυπη μορφή (είτε πρωτότυπα είτε αντίγραφα επικυρωμένα αρμοδίως) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη ζήτησή τους.

Η σύμπραξη/ένωση Προσφερόντων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά, είτε από εξουσιοδοτημένα πρόσωπο ή πρόσωπα, είτε από κοινό εκπρόσωπό της νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο.

#### 13.1.1.3 Εχεμύθεια – εμπιστευτικές πληροφορίες

Εάν οι Προσφέροντες περιλαμβάνουν στις Προσφορές τους στοιχεία που ευλόγως μπορούν να χαρακτηριστούν ως εμπιστευτικά, τα σημαίνουν ευκρινώς ως τέτοια ώστε να μη δημοσιοποιηθούν σε τρίτους. Εμπιστευτικά μπορούν να χαρακτηριστούν ιδίως στοιχεία που αφορούν τεχνολογικά ή εμπορικά μυστικά ή στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο Προσφέρων έχει υποχρέωση με χωριστό έγγραφο να θεμελιώνει το εύλογο του αιτήματός του να μη δημοσιοποιηθούν τα έγγραφα αυτά σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να σημανθούν ως εμπιστευτικά στοιχεία τιμές μονάδας, προσφερόμενες ποσότητες, στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται

για την αξιολόγησή της και η οικονομική προσφορά. Η κρίση περί του εάν τα έγγραφα θα δημοσιοποιηθούν ή όχι στους λοιπούς Προσφέροντες στα πλαίσια της Διαδικασίας Επιλογής ανήκει στην Επιτροπή που διενεργεί τη Διαδικασία, η οποία λαμβάνει ιδίως υπόψη της τη νομική θεμελίωση της εμπιστευτικότητας που παρέχει ο ενδιαφερόμενος Προσφέρων και τις τυχόν Αντιρρήσεις που έχουν προβληθεί από άλλους Προσφέροντες στη Διαδικασία. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι τα στοιχεία πρέπει να δημοσιοποιηθούν ενημερώνει τον Προσφέροντα, ο οποίος δύναται είτε να συναινέσει στη δημοσιοποίηση είτε να αποσυρθεί από τη Διαδικασία Επιλογής ώστε να αποφύγει τη δημοσιοποίηση.

Στην περίπτωση που κριθεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν Τα υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μόνον από τις αρμόδιες Επιτροπές και Διευθύνσεις της ΔΕΗ.

#### 13.1.1.4 Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών

##### Ισχύς Δηλώσεων

Όλες οι απαιτούμενες από την Πρόσκληση Δηλώσεις των Προσφερόντων, οι οποίες υποβάλλονται σε υποκατάσταση δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές Δηλώσεις, είτε συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης είτε τρίτων για συνεργασία με τον Προσφέροντα θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. Οι παραπάνω Δηλώσεις μπορεί να υπογράφονται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

##### Ισχύς δικαιολογητικών

- α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωση II και στις περιπτώσεις IV α και β της κατωτέρω παραγράφου 13.2B εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση III της κατωτέρω παραγράφου 13.2B εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,
- γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση I της κατωτέρω παραγράφου 13.2B, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (όπου απαιτείται) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
- δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και
- ε) οι δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

#### 13.1.1.5 Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβή δικαιολογητικά

Ρητά καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που ο Προσφέρων:

- δεν υποβάλει ηλεκτρονικά ή/και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή έγκαιρα και προσηκόντως τα επιβεβαιωτικά των δηλώσεων έγγραφα, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την Εταιρεία,

- διαπιστωθεί, εκ της υποβολής/ προσκόμισης αυτών, ότι, σε οποιοδήποτε φάση της διαδικασίας ή της υλοποίησης της σύμβασης, έχει υποβάλει ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,

τότε αυτός αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, τυχόν αποφάσεις της Εταιρείας ανακαλούνται αμέσως, καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή Καλής Εκτέλεσης και η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικές διαδικασίες.

#### 13.1.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η ΔΕΗ ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι αρμόδια όργανα και στελέχη της ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

- I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην ΔΕΗ, στο πλαίσιο της παρούσας Διαδικασίας, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.
- II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η επιλογή Αντισυμβαλλομένου για τη Σύμβαση, η προάσπιση των δικαιωμάτων της ΔΕΗ, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της ΔΕΗ και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την ΔΕΗ και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
- III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
  - (α) Φορείς στους οποίους η ΔΕΗ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές της Ηλεκτρονικής Διαδικασίας και λοιποί εν γένει προστιθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.
  - (β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
  - (γ) Έτεροι Προσφέροντες στη Διαδικασία στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος υποβολής Αντιρρήσεων
- IV. Τα δεδομένα των Προσφορών όλων των Προσφερόντων θα τηρούνται ` για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-

δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΔΕΗ.

VI. Η ΔΕΗ έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

#### 13.1.2 Ειδικές απαιτήσεις

##### 13.1.2.1 Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της Πρόσκλησης. Οι προσφορές πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.

Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της Πρόσκλησης αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές Αποκλίσεις. Προσφορά η οποία θα έχει τέτοιας φύσεως αποκλίσεις θα απορριφθεί.

#### 13.2 Ηλεκτρονικός Φάκελος Α

##### A. Περιεχόμενα Φακέλου Α

Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Α με ονομασία «Φάκελος Α - Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα περιέχει σε ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα:

##### 13.2.1 Εγγυητικές Επιστολές

Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην Πρόσκληση Υπόδειγμα και τα καθοριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος τεύχους.

##### 13.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης Προσφέροντος

Τη Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην Πρόσκληση.

##### 13.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαδικασίας Επιλογής και ισχύος προσφοράς

Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαδικασίας Επιλογής και ισχύος προσφοράς συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην Πρόσκληση.

13.2.4 Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ)

Την ΔΜΣΛΑ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Πρόσκληση.

13.2.5 Δήλωση για τους Διανομείς και Αντιπροσώπους τους (distributors and agents)

Ο Προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει τα πλήρη στοιχεία των διανομένων και των αντιπροσώπων τους (distributors and agents) στην Ελλάδα, υποβάλλοντας σχετική δήλωση.

Η ΔΕΗ θα εξετάσει εάν περισσότεροι από ένας συμμετέχοντες στη Διαδικασία έχουν τον ίδιο διανομέα ή/και αντιπρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι Προσφέροντες που έχουν τον ίδιο διανομέα ή/και αντιπρόσωπο θα αποκλείονται, για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού και ακεραιότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας.

13.2.6 Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται:

13.2.6.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 13.2.2 έως 13.2.4. Ειδικότερα στη Δήλωση της παραγράφου 13.2.2 και στο σημείο 4.1 αυτής θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η προσφορά υποβάλλεται μέσω της συγκεκριμένης σύμπραξης/ένωσης και να ορίζεται το πρόσωπο που θα υπογράψει από κάθε μέλος αυτής το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης αυτής. Ειδικά για τις Εγγυητικές Επιστολές της παραγράφου 13.2.1 ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.2 του παρόντος τεύχους. Σε περίπτωση κατάθεσης περισσότερων της μιας ΕΕΣ, επισημαίνεται ρητά ότι ισχύουν οι δεσμεύσεις της επόμενης παραγράφου.

13.2.6.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη πρόσωπα σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να αναλάβουν την υλοποίηση της σύμβασης μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ σχετικά με τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία Επιλογής και την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο.

13.2.6.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους.

13.2.7 Δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων έχει επικαλεστεί στήριξη τρίτου:

α. Τη Δήλωση νομιμοποίησης για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Πρόσκληση.

β. Την ΔΜΣΛΑ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη τρίτο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην Πρόσκληση.

**B. Υποβολή - Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων**

Οι Προσφέροντες δεσμεύονται, **επί ποινή αποκλεισμού**, να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή/και να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε οποιοδήποτε φάση της Διαδικασίας τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ, όλα ή μέρος των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις ως άνω δηλώσεις, εντός δέκα (10) ημερών και όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αν δεν προσκομισθούν τα εν λόγω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές.

**I. Αποδεικτικά νομιμοποίησης προσφέροντος**

Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης της παραγράφου 13.2.2, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του Προσφέροντος) και αποδεικτικό (πιστοποιητικό/ βεβαίωση) εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή/και σε αντίστοιχο μητρώο ή/και ειδικές άδειες εφόσον απαιτούνται. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα το νομικό πρόσωπο κατά την ημερομηνία διενέργειας της Διαδικασίας Επιλογής(απόφαση συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου.

**II. Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες**

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του Προσφέροντος οριστική καταδικαστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διαφθοράς - δωροδοκίας, της απάτης κατά την έννοια των 386 και 368<sup>Α</sup> του Ποινικού Κώδικα, της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της παιδικής εργασίας και άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων.

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι Προσφέροντες θα πρέπει να επισυνάψουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό αφορά ιδίως:



- i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.,
  - ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
  - iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νομίμους εκπροσώπους του και
  - iv. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- III. Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
- α. Πιστοποιητικό/ά ασφαλιστικής ενημερότητας
  - β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- IV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα:
- α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
  - β. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του ενδιαφερόμενου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από δήλωση του Προσφέροντα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
  - γ. Για τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται στην ΔΜΣΛΑ ισχύει η δέσμευση της παραγράφου 5 της δήλωσης νομιμοποίησης προσφέροντος.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο Προσφέρων, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων II έως IV δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Δήλωση του Προσφέροντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Προσφέροντος στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο του Προσφέροντος οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Δήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν

λόγω Προσφέρων δεν αποκλείεται από τη Διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους Προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον Προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

Κατ' εξαίρεση, όταν ο Προσφέρων εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο III και ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο Προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στην παρούσα Διαδικασία, δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω αποκλεισμός.

Τα κριτήρια αποκλεισμού που σχετίζονται με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία ισχύουν με την επιφύλαξη της δυνατότητας «αυτοκάθαρσης» του Προσφέροντος - δηλαδή της δυνατότητας να αποδείξει την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη ενός λόγου αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτό, ο Προσφέρων πρέπει να αποδείξει ότι:

- έχει καταβάλει ή δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα·
- έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές· και
- έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.

Εναπόκειται στη ΔΕΗ να αξιολογεί τα μέτρα που λήφθηκαν και να καθορίζει κατά πόσον είναι επαρκή για να επιτραπεί στον Προσφέροντα να συμμετάσχει στη διαδικασία, αιτιολογώντας την απόφασή της στον Προσφέροντα σε περίπτωση αποκλεισμού του.

Τέλος, επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που Προσφέρων δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διενεργηθέντα διαδικασία, τεκμαίρεται ο αποκλεισμός του από την περαιτέρω διαδικασία, απορρίπτεται η προσφορά του και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του, που τυχόν είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος τεύχους.

### 13.3 Ηλεκτρονικός Φάκελος Β

Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Β με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει σε ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα:

#### 13.3.1 Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

##### α. Αποδεικτικά εμπειρίας Προσφέροντος

Τον Πίνακα εμπειρίας και τις συστατικές επιστολές που αναγράφονται στην παρ. 3.2.Β.1 του παρόντος τεύχους,

##### β. Αποδεικτικά εμπειρίας Κατασκευαστικού Οίκου

Τον Πίνακα εμπειρίας και τις συστατικές επιστολές που αναγράφονται στην παρ. 3.2.B.2 του παρόντος τεύχους,

- γ. Τα αναφερόμενα έγγραφα και αποδεικτικά που προβλέπονται στην παρ. 3.2.B.3 του παρόντος Τεύχους, στην περίπτωση που ο Προσφέρων είναι Εμπορικός Οίκος.

13.3.2 Πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας και διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών

Τα πιστοποιητικά που αναγράφονται στην παρ. 3.2.Δ του παρόντος Τεύχους σε ισχύ.

13.3.3 Τεχνικά στοιχεία προσφοράς

13.3.3.1 Αναλυτική και λεπτομερή τεχνική έκθεση με προσκόμιση των απαραίτητων πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων του οίκου κατασκευής στα οποία θα περιέχονται όλα τα τεχνικά κατασκευαστικά στοιχεία, τα ηλεκτρικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τα σχέδια διαστάσεων των προσφερόμενων υλικών καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής τους, των δοκιμών και της θέσης σε λειτουργία αυτών, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής (Τεύχος 4 της Πρόσκλησης).

Αναλυτικά θα υποβληθούν επίσης σχέδια, όπου θα παρουσιάζονται:

- ✓ Συνολικό Σύστημα (Λογικό διάγραμμα σύνδεσης τοπικών σημείων ελέγχου)
- ✓ Ενδεικτικές γραφικές οθόνες για κάθε υποσύστημα
- ✓ Αρχιτεκτονική του νέου Συστήματος
- ✓ Μελέτη λειτουργίας του συστήματος
- ✓ Ηλεκτρολογικά σχέδια του νέου συστήματος
- ✓ Περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης της προμήθειας/εγκατάστασης/θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού.
- ✓ Αριθμός προσφερόμενων ψηφιακών/αναλογικών εισόδων/εξόδων σε κάθε τοπικό σταθμό (PLC) και περιγραφή των δυνατοτήτων επέκτασής τους
- ✓ Επεκτασιμότητα του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.
- ✓ Αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών και δυνατοτήτων των προσφερόμενων υλικών και λογισμικών

13.3.3.2 Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη συνημμένη στην Πρόσκληση Τεχνική Περιγραφή

13.3.3.3 Χρονοδιάγραμμα και Πρόγραμμα υλοποίησης προμήθειας που περιλαμβάνει αναλυτικά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης

13.3.3.4 Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης με αναφορά στην περιοδικότητα, τους χρόνους και το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.

13.3.3.5 Λίστα με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υλικά για τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού που απαιτούνται σε ετήσια βάση.

13.3.3.6 Υπεύθυνη δήλωση του Κατασκευαστή ότι:

- όλα τα προσφερόμενα μέρη του συστήματος θα είναι καινούργια και αμεταχειριστά και όχι προερχόμενα από ανακατασκευή.

- ο ζητούμενος εξοπλισμός συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για δύο (2) έτη υπό τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 16 των Ειδικών Όρων της Πρόσκλησης.

13.3.3.7 ..... Υπεύθυνη δήλωση του Προσφέροντα ότι:

- Θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 3.2.Γ και τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή και θα επισυνάπτει και τα βιογραφικά τους .
- θα υποστηρίζει τη συντήρηση του συστήματος μέσω σύμβασης με διάρκεια κατ'ελάχιστον 24 μηνών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Περιγραφή
- θα παρέχει, σε περίπτωση που του ζητηθεί τη δυνατότητα συμφωνίας συντήρησης-υποστήριξης του εξοπλισμού, πέραν της 24μηνιας εγγύησης, όπως αναφέρεται στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή. Θα υποβάλει και σχετικό σχέδιο συμφωνίας.
- όλα τα ζητούμενα είδη θα εγκατασταθούν τεχνικά ορθά και ολοκληρωμένα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Περιγραφή.
- ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί, θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων και κατασκευαστικών σχεδίων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Περιγραφή.

13.3.3.8 Όλα τα δικαιολογητικά και λοιπά τεχνικά στοιχεία καθώς και πληροφορίες όπως αναφέρονται στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή (Τεύχος 4)

13.3.3.9 Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του Προσφέροντος, επιπλέον τεχνικά στοιχεία

13.3.4 Υποπρομηθευτές/υποκατασκευαστές ή υπεργολάβοι

Ο Προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τυχόν υποπρομηθευτές/υποκατασκευαστές ή υπεργολάβους και **το αντίστοιχο** τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. Επίσης θα συμπεριλάβει:

Δηλώσεις συνεργασίας των προτεινόμενων υποπρομηθευτών/υποκατασκευαστών/ υπεργολάβων, με τις οποίες θα δεσμεύονται ότι θα συνεργαστούν με τον Προσφέροντα σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης.

Σε περίπτωση που οι σχετικές δηλώσεις συνεργασίας δεν υποβληθούν με την προσφορά ή, εφόσον υποβληθούν, κάποιος εκ των ως άνω προτεινόμενων υποπρομηθευτή/υποκατασκευαστή ή υπεργολάβο δεν τύχει της εγκρίσεως της Εταιρείας, οι αντίστοιχοι υποπρομηθευτές/υποκατασκευαστές και υπεργολάβοι δεν θα περιληφθούν στη Σύμβαση.

Στην περίπτωση αυτή ο Προσφέρων, εφόσον επιλεγεί Αντισυμβαλλόμενος, υποχρεούται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης να προτείνει στην Εταιρεία άλλον υποπρομηθευτή/υποκατασκευαστή ή υπεργολάβο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού άρθρου του τεύχους «Ειδικοί Όροι Σύμβασης».

Τα παραπάνω ισχύουν και για τα τμήματα για τα οποία ο Προσφέρων προτείνει ως υποπρομηθευτή/υποκατασκευαστή ή υπεργολάβο κάποιο από τα μέλη της σύμπραξης/ένωσης ή τον ίδιο.

- 13.3.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων  
Τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.5 του παρόντος τεύχους, στην περίπτωση κατά την οποία ο Προσφέρων επικαλείται χρηματοοικονομική, τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτου.
- 13.3.6 Προσφορές σύμπραξης/ένωσης  
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση φυσικών ή και νομικών προσώπων, τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 13.3.1 θα υποβληθούν από κάθε μέλος αυτής ξεχωριστά.
- 13.3.7 Γνώση τοπικών Συνθηκών**  
**Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας ότι ο Προσφέρων επισκέφθηκε τον τόπο εγκατάστασης του αντικειμένου της Σύμβασης και ενημερώθηκε για τις τοπικές συνθήκες σε σχέση με αυτό.**
- 13.4 Οικονομική Προσφορά  
Η Οικονομική Προσφορά θα περιέχει:
- 13.4.1 Συμπληρωμένη/ες από τους Προσφέροντες με τη/το προσφερόμενη/ο τιμή/τίμημα (την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης αυτού)
- 13.4.2 Την Οικονομική Προσφορά και σε μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου, συμπληρωμένη ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το/τα επισυναπτόμενο σχετικό έντυπο στη Πρόσκληση υπόδειγμα, την οποία πρέπει να υπογράψει ψηφιακά και να την υποβάλει ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος.  
Ειδικότερα, τα αρχεία σε μορφή pdf ή αντίστοιχου που πρέπει να συμπεριλάβουν οι Προσφέροντες, είναι:
- 13.4.2.1 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- 13.4.2.2 Τον Πίνακα κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης).
- Επιστάται η προσοχή στους Προσφέροντες ότι:
- Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα ή τεύχη πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια.
  - Απαγορεύονται σχόλια, όροι, προϋποθέσεις, που σχετίζονται με τις/το προσφερόμενες/ο τιμές/τίμημα.
- 13.4.3 Τα κοινά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην/στις ειδική/ες ηλεκτρονική/ες φόρμα/ες του Συστήματος και στην υποβαλλόμενη σε μορφή αρχείου pdf οικονομική προσφορά πρέπει να συμφωνούν. Σε αντίθετη περίπτωση, υπερισχύουν τα στοιχεία της υποβαλλόμενης σε μορφή αρχείου pdf οικονομικής προσφοράς, τα οποία και θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών. Προς τούτο, στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 15.4 (τελευταίο εδάφιο) του παρόντος τεύχους.

## **Άρθρο 14**

### **Ηλεκτρονική Αποσφράγιση, Τυπική και Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών**

- 14.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση Προσφερόντων
- 14.1.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, μετά από σχετική ενημέρωση των Προσφερόντων, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών που ορίζεται στην

παράγραφο 1.5 του παρόντος τεύχους, από την ορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή στο Σύστημα.

- 14.1.2 Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Α (Τυπικά Στοιχεία) και Φάκελοι Β (Τεχνικά Στοιχεία)

14.2 Τυπική και Τεχνική Αξιολόγηση προσφορών

- 14.2.1 Στο πλαίσιο της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή ελέγχει την ύπαρξη και την πληρότητα των απαιτούμενων ψηφιακών εγγράφων σύμφωνα με την παράγραφο 13.2 του παρόντος τεύχους. Επίσης η Επιτροπή ελέγχει εάν στο Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν ψηφιακά έγγραφα, πέραν των προβλεπόμενων στην Πρόσκληση, στα οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 12.3 του παρόντος τεύχους.

- 14.2.2 Έλεγχος συμμόρφωσης προσφορών με τα κριτήρια επιλογής, τις τεχνικές απαιτήσεις και τους εν γένει εμπορικούς όρους της Πρόσκλησης.

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Β, προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφορά κάθε Προσφέροντος ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, όσον αφορά τη δυνατότητά του να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης έγκαιρα, με πληρότητα και αρτιότητα.

- 14.2.3 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή:

α. Μπορεί, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να ζητεί μέσω του Συστήματος από τους Προσφέροντες, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις Δηλώσεις, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός τακτής προθεσμίας όχι μικρότερης των επτά (7) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.

Επίσης, η ΔΕΗ μπορεί να ζητά πληροφορίες από άλλες πηγές, να λαμβάνει υπόψη και να συνεκτιμά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της.

Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, τις Δηλώσεις νομιμοποίησης, εκπροσώπησης και απόφασης συμμετοχής, αποδοχής όρων και ισχύος προσφορών, την ΔΜΣ/Α, καθώς και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή επίκλησης της ικανότητας τρίτου τις σχετικές αντίστοιχες δηλώσεις, θα απορρίπτονται.

Η ΔΕΗ δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, επί των παραπάνω υποβληθέντων μαζί με την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο Προσφέρων με τις συμπληρώσεις και διευκρινίσεις αυτές συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.

Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής γίνεται αποδεκτή συμπλήρωσή της μόνον προς πλήρη συμμόρφωση με το συμπεριλαμβανόμενο στη Πρόσκληση υπόδειγμα αυτής.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου Α η ΔΕΗ δύναται να κάνει δεκτή την υποβολή αυτών και εκ των υστέρων, με τυχόν Αντιρρήσεις που θα ασκήσει ο Προσφέρων κατά της τυπικής απόρριψης προσφοράς λόγω έλλειψής τους από την κατατεθείσα προσφορά, εφόσον ο Προσφέρων με την εκ των υστέρων, κατά τα ανωτέρω, προσκόμισή τους συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.

Όσον αφορά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο(πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, προσδιορισμός κατασκευαστικού οίκου, δηλώσεις συνεργασίας, πίνακες εμπειρίας κ.τ.λ.) του φακέλου Β που απαιτούνται από την Πρόσκληση για την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να κάνει δεκτή την υποβολή αυτών και εκ των υστέρων, με τυχόν Αντιρρήσεις που θα ασκήσει ο Προσφέρων κατά της τεχνικής απόρριψης προσφοράς λόγω έλλειψής τους από την κατατεθείσα προσφορά, εφόσον ο Προσφέρων με την εκ των υστέρων, κατά τα ανωτέρω, προσκόμισή τους συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.

14.2.4 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση, κρίνει ποιες προσφορές θα πρέπει να αποκλεισθούν από την παραπέρα διαδικασία, λόγω μη ικανοποίησης των απαιτήσεων της Πρόσκλησης ως προς την πληρότητα και την επάρκεια των στοιχείων των Φακέλων Α και Β των προσφορών.

14.2.5 Η υπόψη Επιτροπή καταχωρεί σε σχετικό Πρακτικό το αποτέλεσμα της τυπικής και τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών.

Ο κάθε Προσφέροντας ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της τυπικής και τεχνικής αξιολόγησης μόνο της προσφοράς του ξεχωριστά από την αρμόδια Επιτροπή μέσω αποστολής, σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος/επιστολής από το Σύστημα.

Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που αποκλείστηκε κάθε μία εξ αυτών.

Σε περίπτωση υποβολής μέσω του συστήματος γραπτής αίτησης προσφέροντα για παροχή σχετικών στοιχείων, που αφορούν τη φάση αυτή ή οποιαδήποτε επόμενη φάση της διαδικασίας, τα αιτηθέντα στοιχεία γνωστοποιούνται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της αίτησης αυτής, πλην τυχόν συγκεκριμένων και ειδικών στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί με μέριμνα και ευθύνη του προσφέροντος, σύμφωνα με την παράγραφο 13.1.1.3 του παρόντος τεύχους, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και σημανθεί καταλλήλως από αυτούς ως «Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς» προς διασφάλιση των συμφερόντων τους, καθότι κρίνουν ότι τα υπόψη στοιχεία προστατεύονται από εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό κ.λπ. απόρρητο. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων παραλείψει να χαρακτηρίσει κατά τα ως άνω τα υπόψη στοιχεία της προσφοράς του η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για την γνωστοποίησή τους κατά τ' ανωτέρω.

14.2.6 Οι Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα υποβολής Αντιρρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος τεύχους.

#### 14.3 Διαχείριση απορριφθεισών προσφορών

Σε κάθε Προσφέροντα που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα επιστρέφεται επί αποδείξει, η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (ΕΕΣ) στη Διαδικασία.

Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών για την άσκηση Αντιρρήσεων. Επίσης, μπορεί να παραληφθεί από τον Προσφέροντα και πριν από τη λήξη των προθεσμιών αυτών, εφόσον ο Προσφέρων αποστείλει μέσω του

Συστήματος Επιστολή ψηφιακά υπογεγραμμένη με την οποία θα δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής Αντιρρήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΕΣ στη διαδικασία θα επιστραφεί στον Προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης επί των Αντιρρήσεων.

Η οικονομική προσφορά παραμένει στο σύστημα χωρίς να είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε.

## **Άρθρο 15**

### **Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών**

#### **15.1 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών**

15.1.1 Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε μία φάση:

- Αποσφράγιση – αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών

#### **15.1.2 Επικοινωνία με Προσφέροντες**

Η αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της:

α. Μπορεί, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να ζητεί μέσω του Συστήματος από τους Προσφέροντες, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός τακτής προθεσμίας όχι μικρότερης των επτά (7) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Επίσης, η ΔΕΗ μπορεί να ζητά πληροφορίες από άλλες πηγές, να λαμβάνει υπόψη και να συνεκτιμά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της.

#### **15.1.3 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης προσφορών**

Ο κάθε Προσφέροντας ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της οικονομικής αξιολόγησης μόνο της προφοράς του ξεχωριστά από την αρμόδια Επιτροπή μέσω αποστολής, μέσω του Συστήματος, σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος/επιστολής.

Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών.

Σε περίπτωση δε υποβολής μέσω του Συστήματος αιτήματος Προσφέροντος σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης της προφοράς του μετά το πέρας κάθε φάσης της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης και εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν έχουν δοθεί σε προηγούμενο χρονικό σημείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, η γνωστοποίησή τους, επίσης μέσω του Συστήματος, γίνεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της αίτησης αυτής.

#### **15.2. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών – Πρόσβαση Προσφερόντων- Αξιολόγηση**

15.2.1 Τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, που κρίθηκαν αποδεκτές μετά την τυπική και τεχνική αξιολόγηση, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή, σε ημερομηνία και ώρα που θα έχει προκαθοριστεί στο Σύστημα.

15.2.2 Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή:



- α. ελέγχει εάν οι Προσφέροντες υπέβαλαν όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 13.4 του παρόντος τεύχους.
- β. ελέγχει εάν οι προσφορές περιέχουν αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους των τευχών της Πρόσκλησης, για όσα στοιχεία περιλαμβάνονται σε αυτές. Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων τέτοιας φύσεως η προσφορά θα απορριφθεί οριστικά.  
Ακολουθώντας το αποτέλεσμα του ως άνω ελέγχου ανακοινώνεται στους Προσφέροντες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 15.1.3.  
Οι Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα υποβολής Αντιρρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος τεύχους.
- γ. ελέγχει την ύπαρξη τυχόν σφαλμάτων και προβαίνει στη διόρθωσή τους, σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος τεύχους.
- δ. προβαίνει στην οικονομική αξιολόγηση των οικονομικά αποδεκτών προσφορών με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί στη Πρόσκληση και υπολογίζει το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα.
- ε. ελέγχει την ορθότητα του παραγόμενου μέσω του Συστήματος Πίνακα Προτιμητέων Προσφερόντων.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή διαπιστώσει σε οποιαδήποτε εκ των οικονομικών προσφορών απόκλιση μεταξύ τιμών συμπληρωμένων από τους προσφέροντες στην ειδική φόρμα του Συστήματος και της επισυναφθείσας σε αυτό ψηφιακά υπογεγραμμένης αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς, επανακαταρτίζει τον Πίνακα Προτιμητέων Προσφερόντων με τις τιμές της ψηφιακά υπογεγραμμένης οικονομικής προσφοράς και αναρτά το διορθωμένο Συγκριτικό Πίνακα στο Σύστημα.

- 15.3 Το τίμημα της προσφοράς, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 15.2.2, αποτελεί το συγκριτικό τίμημα της προσφοράς, με βάση το οποίο καθορίζεται η σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων.

#### 15.4 Υποβολή βελτιωμένων οικονομικών προσφορών

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των αρχικώς κατατεθειμένων προσφορών και την κατάρτιση κατά σειρά προτιμητέων προσφερόντων που υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές, η Επιτροπή γνωστοποιεί, μέσω του Συστήματος, σε κάθε Προσφέροντα ξεχωριστά το κατά πόσο είναι τυπικά αποδεκτή η Προσφορά του.

Στη συνέχεια, εφόσον η Επιτροπή ζητήσει από τους Προσφέροντες να προχωρήσουν στην υποβολή Βελτιωμένων Οικονομικών Προσφορών, καλούνται ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος σε σειρά προτιμητέων προσφερόντων, καθώς και όσοι υπέβαλαν οικονομικές προσφορές με συγκριτική τιμή που αποκλίνει λιγότερο από 15% από αυτή του αρχικού προτιμητέου προσφέροντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Σύστημα βελτιωμένη οικονομική προσφορά σε προσδιορισμένη χρονικά προθεσμία κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί, περισσότερες από μία φορές, κατά την κρίση της Επιτροπής. Η τελευταία εκ των βελτιωμένων προσφορών που θα υποβληθεί, θα θεωρείται η βέλτιστη οικονομική προσφορά.

Οι υπόλοιποι προσφέροντες αποκλείονται από την περαιτέρω Διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι κάθε βελτιωμένη οικονομική προσφορά κάθε προσκαλούμενου κατά τα ως άνω προσφέροντα:

- Θα αφορά και θα αναφέρεται υποχρεωτικά στα αρχικώς δηλωθέντα τεχνικά στοιχεία, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μετά την τεχνική αξιολόγηση.
- Θα πρέπει να είναι ίση ή χαμηλότερη από την αρχικώς υποβληθείσα στο Σύστημα οικονομική προσφορά ή την αμέσως προηγούμενη βελτιωμένη (στην περίπτωση που είναι χαμηλότερη) τόσο στο σύνολο όσο και στις επιμέρους τιμές μονάδας.  
Η τυχόν υποβολή από προσφέροντα βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς με τιμές μεγαλύτερες από εκείνες που προσφέρθηκαν με την αρχική του προσφορά ή την αμέσως προηγούμενη βελτιωμένη (όποια είναι χαμηλότερη), ρητά καθορίζεται ότι συνιστά παράβαση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο προσφέρων με τη συμμετοχή του στην εν λόγω διαδικασία και παρέχει στη ΔΕΗ το δικαίωμα να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στη Διαδικασία.  
Σε περίπτωση που ο προσκαλούμενος δεν υποβάλει βελτιωμένη προσφορά θα ισχύει η αρχικώς υποβληθείσα στο Σύστημα οικονομική προσφορά ή η αμέσως προηγούμενη βελτιωμένη,

Το προσφερθέν βέλτιστο τελικό τίμημα της Προσφοράς όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί για την τελική αξιολόγηση των προσφορών και για τον καθορισμό της τελικής σειράς προτιμητέων προσφερόντων. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, καλούνται οι προσφέροντες με ισότιμες προσφορές να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Σύστημα τελική και βέλτιστη οικονομική προσφορά σε προσδιορισμένη χρονικά προθεσμία.

Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα εκδοθούν από τον Προσφέροντα προς τη ΔΕΗ, δεν θα περιλαμβάνεται στο τίμημα και δεν λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση των προσφορών.

Η αρμόδια Επιτροπή, τέλος, συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά η ως άνω διαδικασία και βάσει του οποίου συντάσσεται ενημερωτική επιστολή με το αποτέλεσμα της διαδικασίας η οποία θα κοινοποιηθεί στους Προσφέροντες μέσω του Συστήματος.

Η αρμόδια Επιτροπή, τέλος, συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών.

15.5 Αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό της, η ΔΕΗ ΑΕ θα απαιτήσει από τον Προσφέροντα να εξηγήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, την τιμή που προτείνει στην προσφορά.

Οι εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως:

- α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών,
- β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες, που διαθέτει ο Προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή για την εκτέλεση του έργου,
- γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον Προσφέροντα,
- δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,

ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του ως προς τους υπεργολάβους,

Αν ο Προσφέρων δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της ΔΕΗ εντός της ως άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η ΔΕΗ ΑΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες σε συνεννόηση με τον Προσφέροντα. Η ΔΕΗ ΑΕ μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω. Η ΔΕΗ ΑΕ απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις προς την τήρηση των ισχυουσών υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το ενωσιακό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

### **Άρθρο 16** **Αντιρρήσεις Προσφερόντων**

- 16.1 Κάθε Προσφέρων για σύναψη σύμβασης με τη ΔΕΗ, δικαιούται να υποβάλει Αντιρρήσεις σε κάθε απόφαση της Εταιρείας, που σχετίζεται με τη Διαδικασία Επιλογής, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα συμφέροντά του.
- 16.2 Οι, κατά τα ανωτέρω, Αντιρρήσεις κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαδικασίας Επιλογής.  
Η κατάθεση των Αντιρρήσεων γίνεται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .pdf ή αντίστοιχου με ονομασία αρχείου «Αντιρρήσεις». Οι Αντιρρήσεις πρέπει να φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 του παρόντος τεύχους.  
Το έγγραφο των Αντιρρήσεων πρέπει να είναι σαφές και ευσύνητο, σε καμία περίπτωση να μην ξεπερνά τις 1.500 λέξεις και να συνοδεύεται από τυχόν αναγκαία στοιχεία για την απόδειξη των ισχυρισμών που περιέχει. Εάν αφορά και στη συμμετοχή άλλου Προσφέροντα πρέπει να του κοινοποιείται ηλεκτρονικά εντός της ίδιας προθεσμίας.  
Ως ημερομηνία υποβολής των Αντιρρήσεων θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτών στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαδικασίας.
- 16.3 Οι Αντιρρήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη απόφαση περιήλθε σε γνώση του διαμαρτυρούμενου. Ειδικά για την υποβολή Αντιρρήσεων κατά της Πρόσκλησης, οι Αντιρρήσεις υποβάλλονται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
- 16.4 Οι Αντιρρήσεις κοινοποιούνται σε όλους τους Προσφέροντες στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαδικασίας Επιλογής. Τυχόν θιγόμενος από τις Αντιρρήσεις Προσφέρων δικαιούται να υποβάλει υπόμνημα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν των Αντιρρήσεων, που πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του εγγράφου Αντιρρήσεων, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. Η τυχόν υποβολή αντίρρησης κατά απόφασης της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων επί αντίρρησης άλλου Προσφέροντος δεν λαμβάνεται υπόψη από την αρμόδια Επιτροπή.
- 16.5 Η εξέταση των Αντιρρήσεων γίνεται από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή.  
Η εξέταση των Αντιρρήσεων γίνεται εντός προθεσμίας 25 ημερών από την υποβολή τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η απόρριψη τους.

- 16.6 Η απόφαση της Επιτροπής γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, ενώ ταυτόχρονα αποστέλλεται μέσω του Συστήματος σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον οικείο διαμαρτυρόμενο.
- 16.7 Η απόφαση επί των Αντιρρήσεων είναι ανέκκλητη και απρόσβλητη ενώπιον οργάνων της ΔΕΗ.
- 16.8 Η υποβολή Αντιρρήσεων δεν κωλύει αυτομάτως τη συνέχεια της Διαδικασίας Επιλογής και η τυχόν αποδοχή των Αντιρρήσεων δεν πλήττει το κύρος της Διαδικασίας Επιλογής, αλλά οδηγεί, κατά την κρίση του κρίνοντος οργάνου, σε αναμόρφωση του προσβαλλόμενου πρακτικού ή σε επανάληψη φάσης ή Σταδίου.

#### **Άρθρο 17**

##### **Περάτωση Διαδικασίας Επιλογής – Αναγγελία Επιλογής Αντισυμβαλλομένου - Ματαίωση Διαδικασίας**

- 17.1 Η Διαδικασία Επιλογής ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός του από τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Εταιρείας. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από τον προτιμητέο Προσφέροντα.
- 17.2 Η περάτωση διαδικασίας επιλογής του Αντισυμβαλλομένου γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος στον Αντισυμβαλλόμενο με επιστολή με την οποία καλείται να προσκομίσει, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά που προβλέπονται από την Πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης αναλόγου ύψους.

Ταυτόχρονα η ως άνω επιλογή Αντισυμβαλλομένου αναγγέλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος και στους λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές.

Η ΔΕΗ ενημερώνει ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, κατόπιν αιτήσεως προσφέροντος, για τον επιλεγέντα υποψήφιο αντισυμβαλλόμενο με αναφορά στα χαρακτηριστικά και στα πλεονεκτήματα της προσφοράς του, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής γραπτής αίτησης.

- 17.3 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης νομικών προσώπων, θα επιλεχθούν ως Αντισυμβαλλόμενα μέρη όλα τα μέλη αυτής και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη της ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
- 17.4 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων η προσφορά πρέπει να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη της σύμπραξης/ένωσης νομικών προσώπων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική. Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά του Αντισυμβαλλομένου δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, η σύμπραξη/ένωση προσώπων υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση.
- 17.5 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, με αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, να ματαιώσει τη Διαδικασία Επιλογής στο σύνολο ή σε μέρος αυτής, ή να την επαναλάβει με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους σε οποιαδήποτε φάση της Διαδικασίας και κατά την απόλυτη κρίση της.

- 17.6 Η ΔΕΗ ματαιώνει τη διαδικασία, ιδίως εφόσον:

- α. απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των Προσφερόντων
- β. κανένας από τους Προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
- γ. διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων, με συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος
- δ. το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό για την Εταιρεία
- ε. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής
- στ. μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Εταιρείας
- ζ. δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω ανωτέρας βίας

### **Άρθρο 18** **Περιεχόμενο και υπογραφή Σύμβασης**

- 18.1 Το περιεχόμενο της σύμβασης διαμορφώνεται με βάση τους όρους της Πρόσκλησης και της προσφοράς του Αντισυμβαλλομένου, όπως εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
- 18.2 Παράλληλα ο Προτιμητέος Προσφέρων καλείται από τη ΔΕΗ να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της σχετικής πρόσκλησης, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και σε περίπτωση νομικού προσώπου, την απόφαση ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της Σύμβασης.  
Αναφορικά με το χρόνο ισχύος των δικαιολογητικών και στοιχείων που καλείται να προσκομίσει ο Προτιμητέος Προσφέρων, καθώς και για τις λοιπές ρυθμίσεις που διέπουν την υποβολή τους, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 13.1.1.4 και 13.2.B του παρόντος τεύχους.
- 18.3 Μετά την διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης και την προσκόμιση των πιο πάνω δικαιολογητικών, ο Προτιμητέος Προσφέρων καλείται για την υπογραφή της εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση μέσω του Συστήματος της απόφασης επιλογής.
- 18.4 Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει από την υπογραφή της Σύμβασης και να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του στη Διαδικασία, ακολούθως δε να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους λοιπούς Προσφέροντες κατά σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων για ανάδειξη Αντισυμβαλλόμενου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους.

### **Άρθρο 19** **Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ**

- 19.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων, των στοιχείων και των τευχών της Πρόσκλησης.
- 19.2 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεύχη της Πρόσκλησης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά Συμπληρώματα της Πρόσκλησης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως και η Πρόσκληση.

- 19.3 Η ΔΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή ματαιωθεί η διαδικασία σε οποιοδήποτε φάση και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στη διαδικασία και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ από τη Πρόσκληση αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στη Διαδικασία Επιλογής.
- 19.4 Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Πρόσκλησης, θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΗ και όχι ως αποδοχή πρότασής της.
- 19.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την επικαλεστεί προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του.
- 19.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προς όφελος της ΔΕΗ, η οποία δικαιούται, πριν από την υποβολή των προσφορών, να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους.

Συνημμένα:

-Πίνακας Υλικών και Ποσοτήτων

- Παραρτήματα I έως III

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ**

| A/A | ΚΩΔ. ΔΕΗ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Μ.Μ. | ΠΟΣ<br>ΟΤΗ<br>ΤΑ |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 1.  | 1935012580 | <p>Πίνακας ηλεκτρικός, ερμάριο μεταλλικό με σκελετό ενισχυμένο από έλασμα πάχους 2mm με αφαιρούμενα πλευρικά και οροφής καλύμματα, χρώματος γκρι ανοιχτού, κατάλληλο για εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ισχύος 230VOLT/400VOLT 3AC &amp; ελέγχου 24V και ειδικότερα συστήματος εκκίνησης &amp; ρύθμισης ταχύτητας Η/Κ ανεμιστήρων Πύργου Ψύξης μέσω INVERTER συχνότητας VFD 3PH τύπου S1-04250HFEF 200KW, μαζί με τον αυτόματο διακόπτη αέρος SACE TMAX 630A και τους δύο αντιδραστήρες (πηνία) INPUT &amp; OUTPUT REACTORS των κυκλωμάτων τροφοδότησης από δίκτυο και προς Η/Κ, επιδαπέδιας εγκατάστασης, κατασκευής ενδεικτικού τύπου "KYBA", με PART NR: PD10020060 + BAPD1006010 + PLPD20060, διαστάσεων ΠxΥxΒ: 100x200x60cm, με 2φύλλη ανοιγόμενη μέσω μεντεσέδων πόρτα, με κλείθρο δεξιού χεριού, με περσίδες με φίλτρα στα φύλλα των πορτών και ηλ/κίνητο ανεμιστήρα απαγωγής θερμοκρασίας στην οροφή του μέσω κατάλληλης οπής, με φωτιστικό σώμα εσωτερικού χώρου πίνακα ενεργοποιούμενου μέσω ανοίγματος των πορτών, με δυνατότητα τοποθέτησης/στερέωσης πλευρά-πλευρά με αντίστοιχο ερμάριο ίδιου ύψους &amp; βάθους ή ίδιου ή και διαφορετικού πλάτους για αύξηση της χωρητικότητας αυτού κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο Β.1./1.1, της συνημμένης στην παρούσα αίτηση αγοράς, Τεχνικής Περιγραφής.</p> | τεμ  | 6                |
| 2.  | 1935012581 | <p>Πίνακας ηλεκτρικός, ερμάριο μεταλλικό με σκελετό ενισχυμένο από έλασμα πάχους 2mm με αφαιρούμενα πλευρικά και οροφής καλύμματα, χρώματος γκρι ανοιχτού, κατάλληλο για εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ισχύος 230VOLT/400VOLT 3AC &amp; ελέγχου 24V και ειδικότερα συστήματος εκκίνησης &amp; ρύθμισης ταχύτητας Η/Κ ανεμιστήρων Πύργου Ψύξης μέσω INVERTER συχνότητας VFD 3PH τύπου S1-04250HFEF 200KW, μαζί με τον αυτόματο διακόπτη αέρος SACE TMAX 630A και τους δύο (2) αντιδραστήρες (πηνία) INPUT &amp; OUTPUT REACTORS των κυκλωμάτων τροφοδότησης από δίκτυο και προς Η/Κ, επιδαπέδιας εγκατάστασης κατασκευής ενδεικτικού τύπου "KYBA", με PART NR: PD8020060 +BAPD806010 +PLPD20060, διαστάσεων ΠxΥxΒ :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | τεμ  | 6                |

| A/A | ΚΩΔ. ΔΕΗ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Μ.Μ. | ΠΟΣ<br>ΟΤΗ<br>ΤΑ |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
|     |            | 80x200x60cm, με 1φύλλη ανοιγόμενη μέσω μεντεσέδων πόρτα, με κλείθρο δεξιού χεριού, με περσίδα με φίλτρο στο φύλλο της πόρτας και ηλ/κίνητο ανεμιστήρα απαγωγής θερμοκρασίας στην οροφή του μέσω κατάλληλης οπής, με φωτιστικό σώμα εσωτερικού χώρου πίνακα ενεργοποιούμενου κατά το άνοιγμα της πόρτας με δυνατότητα τοποθέτησης/στερέωσης πλευρά-πλευρά με αντίστοιχο ερμάριο ίδιου ύψους & βάθους ή ίδιου ή και διαφορετικού πλάτους για αύξηση της χωρητικότητας αυτού κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο Β.1./1.2, της συνημμένης στην παρούσα Αίτηση Αγοράς, Τεχνικής Περιγραφής.                                                |      |                  |
| 3.  | 1945056864 | Ανταλλακτικό κατασκευής ενδεικτικού τύπου HITACHI MODEL: S1-04250HFEF, INVERTER συχνότητας VFD 3PHASE ηλεκτροκινητήρα 4P200KW/400V, σύστημα ρύθμισης ταχύτητας VECTOR CONTROL DRIVE SENSORLESS NORMAL DUTY, ονομαστικής ικανότητας: 263KVA minimum, τάσης εισόδου 3PHASE AC 380V(-15%) έως 400V(+10%), ον. ρεύματος εξόδου 380AMP minimum, ον. τάση εξόδου: AC, 3PHASE: 230 TO 400 VOLT, ροπή εκκίνησης: 0.25HZ/150% (SVC), πέδηση: REGENERATIVE BRAKING, διαστάσεις: ΥxΒxΠ: 870mm x 500mm x 360mm, βάρος: 85Kg maximum +10%, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο Β.2, της συνημμένης στην παρούσα Αίτηση Αγοράς, Τεχνικής Περιγραφής. | τεμ  | 14               |
| 4.  | 6990079932 | Ανταλλακτικό κατασκευής ενδεικτικού τύπου ABB με κωδικό παραγγελίας: 1SDA100359R1, διακόπτης αυτόματος ισχύος αέρος 3POLE 50HZ/3AC, τύπου SACE TMAX-XT5N630 με ηλεκτρονόμο AC SOLID STATE RELEASE EKIP DIP LS/IR630, κατά το πρότυπο IEC60947-2, σήμανση CE, ον. ρεύματος: 630A, ον. τάσης: 415V, 36KA, σταθερού τύπου για επιτοίχη εγκατάσταση κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο Β.3, της συνημμένης στην παρούσα Αίτηση Αγοράς, Τεχνικής Περιγραφής.                                                                                                                                                                               | τεμ  | 14               |
| 5.  | 6951008187 | Ανταλλακτικό κατασκευής ενδεικτικού τύπου HITACHI MODEL: ACR-200-4, αντιδραστήρας εισόδου ηλεκτρικής τροφοδοσίας κυκλώματος εισόδου προς τον INVERTER συχνότητας VFD Οίκου HITACHI 3PHASE τύπου: S1-04250HFEF ρύθμισης ταχύτητας ηλεκτροκινητήρα 200KW 4POLE, κατάλληλος για τροφοδοσία ηλ. δικτύου: 400V 3AC, CURRENT: 390A, VOLTAGE: 380V, INDUCTANCE: 0.036MH, βάρους 32Kg, κατά τα λοιπά σύμφωνα με                                                                                                                                                                                                                                   | τεμ  | 14               |



| A/A | ΚΩΔ. ΔΕΗ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Μ.Μ. | ΠΟΣ<br>ΟΤΗ<br>ΤΑ |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
|     |            | την παράγραφο Β.4.1, της συνημμένης στην παρούσα Αίτηση Αγοράς, Τεχνικής Περιγραφής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |
| 6.  | 6951008186 | Ανταλλακτικό κατασκευής ενδεικτικού τύπου HITACHI MODEL: OCR-200-4, αντιδραστήρας εξόδου ηλεκτρικής τροφοδοσίας κυκλώματος εξόδου προς τον ηλεκτροκινητήρα από τον INVERTER συχνότητας VFD Οίκου HITACHI 3PHASE ΤΥΠΟΥ:S1-04250HFEF ρύθμισης ταχύτητας ηλεκτροκινητήρα 200KW 4POLE, κατάλληλος για τροφοδοσία Ηλ. δικτύου:400V 3AC, CURRENT: 390A, VOLTAGE:380V, INDUCTANCE:0.018MH, βάρους 25Kg κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο Β.4.2, της συνημμένης στην παρούσα Αίτηση Αγοράς, Τεχνικής Περιγραφής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | τεμ  | 14               |
| 7.  | 1945056929 | Ανταλλακτικό συγκρότημα κατασκευής ενδεικτικών τύπων HITACHI με PART NR: HX-CP1H16R+EH-TP715+S1-EN, πλήρες σύστημα με μονάδες δύο PLC με μπαταρία για ανάκληση δεδομένων (CPU/HX-CP1H16R+HX-BAT) σε διάταξη εφεδρείας & λογισμικό SW, αυτόματου ελέγχου λειτουργίας και εποπτείας συστήματος ελέγχου VFD, ηλεκτροκινητήρων οδήγησης ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού πύργου ψύξης HITACHI/S1-04250HF, με ένα τροφοδοτικό ηλεκτρικής ισχύος HX-PSA ανά μονάδα PLC, με σύστημα διεπαφής χρήστη "HMI" (EH-TP715+SOFTWARE) μέσω δύο οθονών αφής/TOUCHSCREEN DISPLAYS, με 16 κάρτες ETHERNET MODBUS TCP ANALOG INPUT/2 CHANNEL (S1-EN) για την δικτύωση και επικοινωνία των δύο (2) PLC με τα αντίστοιχα 16 VFD INVERTERS, δύο (2) PCB 5-SLOT κάρτες EH-BS5A, δύο ANALOG 16 INPUTS CARDS EH-XD16, δύο 16 RELAY OUTPUTS CARDS EH-YR16.<br>Τέλος περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα λογισμικά δύο (2) τεμάχια για τα PLC UNITS, δύο (2) τεμάχια για τα HMI UNITS, δύο (2) τεμάχια INVERTERS CONFIGURATOR λογισμικό καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά τοποθέτησης, μικρουλικά & καλώδια εγκατάστασης & θέσης αυτού σε λειτουργία κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο Β.5, της συνημμένης στην παρούσα Αίτηση Αγοράς, Τεχνικής Περιγραφής. | SET  | 2                |
| 8.  | 600590     | Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για υποβολή συνοπτικής μελέτης εφαρμογής για ρύθμιση, δοκιμή και θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία συστήματος αυτόματου ελέγχου λειτουργίας μέσω OEM/ ενδεικτικού τύπου HITACHI PLCs TYPE: HX-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EA   | 1                |

| A/A | ΚΩΔ. ΔΕΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Μ.Μ. | ΠΟΣ<br>ΟΤΗ<br>ΤΑ |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
|     |          | <p>CP1H16R με εφεδρεία, συστημάτων εκκίνησης μέσω OEM/ ενδεικτικού τύπου HITACHI VFD INVERTERS TYPE: S1-04250HFEF των ηλεκτροκινητήρων των μειωτήρων των συστημάτων οδήγησης των ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού του Πύργου Ψύξης της ΜΣΚ του ΑΗΣΜ-5, από αποδεδειγμένα έμπειρους και κατάλληλα πιστοποιημένους από τον οίκο κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού τεχνικούς, ήτοι :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- διάθεση ομάδας δύο (2) ειδικών τεχνικών για διάστημα τριών (3) εβδομάδων καθώς και</li> <li>- ενός (1) εκπαιδευτή για διάστημα τριών (3) ημερών σε άωρη εργασία για εκπαίδευση τεσσάρων (4) τεχνικών του ΑΗΣΜ-5,</li> </ul> <p>κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο Β.6, της συνημμένης στην παρούσα Αίτηση Αγοράς, Τεχνικής Περιγραφής.</p> |      |                  |

Προμήθειες

Διεύθυνση Προμηθειών  
Λειτουργιών Παραγωγής



Αριθμός Πρόσκλησης : ΔΠΛΠ-902563

Αντικείμενο: «Προμήθεια εξοπλισμού & υπηρεσιών για υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ομαλής εκκίνησης (VFDs/Inverters) Χ.Τ. & ρύθμισης στροφών Ηλ/κινητήρων οδήγησης κινητήριων συστημάτων Ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού αέρα Π.Ψ. με αυτόματο έλεγχο & εποπτεία λειτουργίας των, πλήρες με τους Η/Π και του εντός αυτών λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού ισχύος και ελέγχου αυτών της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣΜ5»

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι - ΙΙΙ  
(ΤΕΥΧΟΥΣ 1)**

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 6

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.....                              | 1 |
| Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς.....             | 1 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ .....                            | 3 |
| Πίνακας Κατανομής Τιμήματος .....             | 3 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.....                            | 3 |
| Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης Προμηθευτών..... | 3 |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**  
(Τεύχους 1 της Πρόσκλησης)  
**Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς**

| Α/Α | ΚΩΔ. ΔΕΗ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Μ.Μ. | ΠΟΣ<br>ΟΤΗ<br>ΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>(Ευρώ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ<br>(Ευρώ) |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1.  | 1935012580 | Πίνακας ηλεκτρικός, ερμάριο μεταλλικό με σκελετό ενισχυμένο από έλασμα πάχους 2mm με αφαιρούμενα πλευρικά και οροφής καλύμματα, χρώματος γκρι ανοιχτού, κατάλληλο για εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ισχύος 230VOLT/400VOLT 3AC & ελέγχου 24V και ειδικότερα συστήματος εκκίνησης & ρύθμισης ταχύτητας Η/Κ ανεμιστήρων Πύργου Ψύξης μέσω INVERTER συχνότητας VFD 3PH τύπου S1-04250HFEF 200KW, μαζί με τον αυτόματο διακόπτη αέρος SACE TMAX 630A και τους δύο αντιδραστήρες (πηνία) INPUT & OUTPUT REACTORS των κυκλωμάτων τροφοδότησης από δίκτυο και προς Η/Κ, επιδαπέδιας εγκατάστασης, κατασκευής ενδεικτικού τύπου "KYBA", με PART NR: PD10020060 + BAPD1006010 + PLPD20060, διαστάσεων ΠxΥxΒ: 100x200x60cm, με 2φύλλη ανοιγόμενη μέσω μεντεσέδων πόρτα, με κλείθρο δεξιού χεριού, με περσίδες με φίλτρα στα φύλλα των πορτών και ηλ/κίνητο ανεμιστήρα απαγωγής θερμοκρασίας στην οροφή του μέσω κατάλληλης οπής, με φωτιστικό σώμα εσωτερικού χώρου πίνακα ενεργοποιούμενου μέσω ανοίγματος των πορτών, με δυνατότητα τοποθέτησης/στερέωσης πλευρά-πλευρά με αντίστοιχο ερμάριο ίδιου ύψους & βάθους ή ίδιου ή και διαφορετικού πλάτους για αύξηση της χωρητικότητας αυτού κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο Β.1./1.1, της συνημμένης στην παρούσα αίτηση αγοράς, Τεχνικής Περιγραφής. | τεμ  | 6                |                           |                              |
| 2.  | 1935012581 | Πίνακας ηλεκτρικός, ερμάριο μεταλλικό με σκελετό ενισχυμένο από έλασμα πάχους 2mm με αφαιρούμενα πλευρικά και οροφής καλύμματα, χρώματος γκρι ανοιχτού, κατάλληλο για εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ισχύος 230VOLT/400VOLT 3AC & ελέγχου 24V και ειδικότερα συστήματος εκκίνησης & ρύθμισης ταχύτητας Η/Κ ανεμιστήρων Πύργου Ψύξης μέσω INVERTER συχνότητας VFD 3PH τύπου S1-04250HFEF 200KW, μαζί με τον αυτόματο διακόπτη αέρος SACE TMAX 630A και τους δύο (2) αντιδραστήρες (πηνία) INPUT & OUTPUT REACTORS των κυκλωμάτων τροφοδότησης από δίκτυο και προς Η/Κ, επιδαπέδιας εγκατάστασης κατασκευής ενδεικτικού τύπου "KYBA", με PART NR: PD8020060 +BAPD806010 +PLPD20060, διαστάσεων ΠxΥxΒ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | τεμ  | 6                |                           |                              |

| Α/Α | ΚΩΔ. ΔΕΗ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Μ.Μ. | ΠΟΣ<br>ΟΤΗ<br>ΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>(Ευρώ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ<br>(Ευρώ) |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|------------------------------|
|     |            | 80x200x60cm, με 1φύλλη ανοιγόμενη μέσω μεντεσέδων πόρτα, με κλείθρο δεξιού χεριού, με περσίδα με φίλτρο στο φύλλο της πόρτας και ηλ/κίνητο ανεμιστήρα απαγωγής θερμοκρασίας στην οροφή του μέσω κατάλληλης οπής, με φωτιστικό σώμα εσωτερικού χώρου πίνακα ενεργοποιούμενου κατά το άνοιγμα της πόρτας με δυνατότητα τοποθέτησης/στερέωσης πλευρά-πλευρά με αντίστοιχο ερμάριο ίδιου ύψους & βάθους ή ίδιου ή και διαφορετικού πλάτους για αύξηση της χωρητικότητας αυτού κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο Β.1./1.2, της συνημμένης στην παρούσα Αίτηση Αγοράς, Τεχνικής Περιγραφής.                                                |      |                  |                           |                              |
| 3.  | 1945056864 | Ανταλλακτικό κατασκευής ενδεικτικού τύπου HITACHI MODEL: S1-04250HFEF, INVERTER συχνότητας VFD 3PHASE ηλεκτροκινητήρα 4P200KW/400V, σύστημα ρύθμισης ταχύτητας VECTOR CONTROL DRIVE SENSORLESS NORMAL DUTY, ονομαστικής ικανότητας: 263KVA minimum, τάσης εισόδου 3PHASE AC 380V(-15%) έως 400V(+10%), ον. ρεύματος εξόδου 380AMP minimum, ον. τάση εξόδου: AC, 3PHASE: 230 TO 400 VOLT, ροπή εκκίνησης: 0.25HZ/150% (SVC), πέδηση: REGENERATIVE BRAKING, διαστάσεις: ΥxBxΠ: 870mm x 500mm x 360mm, βάρος: 85Kg maximum +10%, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο Β.2, της συνημμένης στην παρούσα Αίτηση Αγοράς, Τεχνικής Περιγραφής. | τεμ  | 14               |                           |                              |
| 4.  | 6990079932 | Ανταλλακτικό κατασκευής ενδεικτικού τύπου ABB με κωδικό παραγγελίας: 1SDA100359R1, διακόπτης αυτόματος ισχύος αέρος 3POLE 50HZ/3AC, τύπου SACE TMAX-XT5N630 με ηλεκτρονόμο AC SOLID STATE RELEASE EKIP DIP LS/IR630, κατά το πρότυπο IEC60947-2, σήμανση CE, ον. ρεύματος: 630A, ον. τάσης: 415V, 36KA, σταθερού τύπου για επιτοίχη εγκατάσταση κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο Β.3, της συνημμένης στην παρούσα Αίτηση Αγοράς, Τεχνικής Περιγραφής.                                                                                                                                                                               | τεμ  | 14               |                           |                              |
| 5.  | 6951008187 | Ανταλλακτικό κατασκευής ενδεικτικού τύπου HITACHI MODEL: ACR-200-4, αντιδραστήρας εισόδου ηλεκτρικής τροφοδοσίας κυκλώματος εισόδου προς τον INVERTER συχνότητας VFD Οίκου HITACHI 3PHASE τύπου: S1-04250HFEF ρύθμισης ταχύτητας ηλεκτροκινητήρα 200KW 4POLE, κατάλληλος για τροφοδοσία ηλ. δικτύου: 400V 3AC, CURRENT: 390A, VOLTAGE: 380V, INDUCTANCE: 0.036MH, βάρους 32Kg, κατά τα λοιπά σύμφωνα με                                                                                                                                                                                                                                   | τεμ  | 14               |                           |                              |

| A/A | ΚΩΔ. ΔΕΗ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Μ.Μ. | ΠΟΣ<br>ΟΤΗ<br>ΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>(Ευρώ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ<br>(Ευρώ) |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|------------------------------|
|     |            | την παράγραφο Β.4.1, της συνημμένης στην παρούσα Αίτηση Αγοράς, Τεχνικής Περιγραφής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |                           |                              |
| 6.  | 6951008186 | Ανταλλακτικό κατασκευής ενδεικτικού τύπου HITACHI MODEL: OCR-200-4, αντιδραστήρας εξόδου ηλεκτρικής τροφοδοσίας κυκλώματος εξόδου προς τον ηλεκτροκινητήρα από τον INVERTER συχνότητας VFD Οίκου HITACHI 3PHASE ΤΥΠΟΥ:S1-04250HFEF ρύθμισης ταχύτητας ηλεκτροκινητήρα 200KW 4POLE, κατάλληλος για τροφοδοσία Ηλ. δικτύου:400V 3AC, CURRENT: 390A, VOLTAGE:380V, INDUCTANCE:0.018MH, βάρους 25Kg κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο Β.4.2, της συνημμένης στην παρούσα Αίτηση Αγοράς, Τεχνικής Περιγραφής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | τεμ  | 14               |                           |                              |
| 7.  | 1945056929 | Ανταλλακτικό συγκρότημα κατασκευής ενδεικτικών τύπων HITACHI με PART NR: HX-CP1H16R+EH-TP715+S1-EN, πλήρες σύστημα με μονάδες δύο PLC με μπαταρία για ανάκληση δεδομένων (CPU/HX-CP1H16R+HX-BAT) σε διάταξη εφεδρείας & λογισμικό SW, αυτόματου ελέγχου λειτουργίας και εποπτείας συστήματος ελέγχου VFD, ηλεκτροκινητήρων οδήγησης ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού πύργου ψύξης HITACHI/S1-04250HF, με ένα τροφοδοτικό ηλεκτρικής ισχύος HX-PSA ανά μονάδα PLC, με σύστημα διεπαφής χρήστη "HMI" (EH-TP715+SOFTWARE) μέσω δύο οθονών αφής/TOUCHSCREEN DISPLAYS, με 16 κάρτες ETHERNET MODBUS TCP ANALOG INPUT/2 CHANNEL (S1-EN) για την δικτύωση και επικοινωνία των δύο (2) PLC με τα αντίστοιχα 16 VFD INVERTERS, δύο (2) PCB 5-SLOT κάρτες EH-BS5A, δύο ANALOG 16 INPUTS CARDS EH-XD16, δύο 16 RELAY OUTPUTS CARDS EH-YR16.<br>Τέλος περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα λογισμικά δύο (2) τεμάχια για τα PLC UNITS, δύο (2) τεμάχια για τα HMI UNITS, δύο (2) τεμάχια INVERTERS CONFIGURATOR λογισμικό καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά τοποθέτησης, μικρουλικά & καλώδια εγκατάστασης & θέσης αυτού σε λειτουργία κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο Β.5, της συνημμένης στην παρούσα Αίτηση Αγοράς, Τεχνικής Περιγραφής. | SET  | 2                |                           |                              |
| 8.  | 600590     | Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για υποβολή συνοπτικής μελέτης εφαρμογής για ρύθμιση, δοκιμή και θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία συστήματος αυτόματου ελέγχου λειτουργίας μέσω OEM/ ενδεικτικού τύπου HITACHI PLCs TYPE: HX-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EA   | 1                |                           |                              |

| Α/Α      | ΚΩΔ. ΔΕΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Μ.Μ. | ΠΟΣ<br>ΟΤΗ<br>ΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>(Ευρώ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ<br>(Ευρώ) |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|------------------------------|
|          |          | <p>CP1H16R με εφεδρεία, συστημάτων εκκίνησης μέσω OEM/ ενδεικτικού τύπου HITACHI VFD INVERTERS TYPE: S1-04250HFEF των ηλεκτροκινητήρων των μειωτήρων των συστημάτων οδήγησης των ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού του Πύργου Ψύξης της ΜΣΚ του ΑΗΣΜ-5, από αποδεδειγμένα έμπειρους και κατάλληλα πιστοποιημένους από τον οίκο κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού τεχνικούς, ήτοι :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- διάθεση ομάδας δύο (2) ειδικών τεχνικών για διάστημα τριών (3) εβδομάδων καθώς και</li> <li>- ενός (1) εκπαιδευτή για διάστημα τριών (3) ημερών σε έωρη εργασία για εκπαίδευση τεσσάρων (4) τεχνικών του ΑΗΣΜ-5,</li> </ul> <p>κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο Β.6, της συνημμένης στην παρούσα Αίτηση Αγοράς, Τεχνικής Περιγραφής.</p> |      |                  |                           |                              |
| ΣΥΝΟΛΟ ► |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                  |                           |                              |

Ο Προσφέρων

Ημερομηνία:.....

Υπογραφή  
Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος

Σφραγίδα προμηθευτή/παρόχου/αντισυμβαλλόμενου

Επισήμανση: Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**  
(Τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

**Πίνακας Κατανομής Τιμήματος**

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

| ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/<br>ΕΝΩΣΗΣ<br>ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ | ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ |           |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                             | Αριθμητικώς    | Ολογράφως |
| .....                                       | .....          | .....     |
| .....                                       | .....          | .....     |
| .....                                       | .....          | .....     |
| .....                                       | .....          | .....     |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

### ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

#### 1. Αξιολόγηση προμηθευτών

Η ΔΕΗ θα εφαρμόσει ένα εσωτερικό σύστημα για την μέτρηση, την ανάλυση και τη διαχείριση της απόδοσης των προμηθευτών της.

Κάθε προμηθευτής θα αξιολογείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (KPIs) κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου και μετά το πέρας της κάθε συμβατικής περιόδου.

Η αξιολόγηση μέσω των KPIs θα χρησιμοποιείται με σκοπό την διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και την επικοδομητική συνεργασία ανά συμβόλαιο ή/και κατηγορία δαπάνης.

Η παραπάνω διαδικασία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα score cards παράγραφος 3 «score-cards».

#### 2. Κριτήρια

Τα 4 (τέσσερα) κριτήρια (ν.1-4 οριζόντια κριτήρια), βάσει των οποίων θα γίνεται η αξιολόγηση είναι τα εξής:

##### 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ

##### 2. ΧΡΟΝΟΙ

##### 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

##### 4. ESG

#### 3. Score cards

Η αξιολόγηση των προμηθευτών θα πραγματοποιείται με βάση το ακόλουθο:

##### SCORE-CARD A

| Κατηγορία Δαπάνης:<br>Category manager:<br>Υπεύθυνος Επιβλέπουσας Υπηρεσίας:<br>Υπεύθυνος Υλοποίησης Σύμβασης:<br>Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου:<br>Αριθμός Σύμβασης: |                                           |                      |                                        | Τελική<br>Βαθμολογία     | 10,00                                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| KPI                                                                                                                                                                | Κριτήρια Βαθμολόγησης                     | Βαθμολογία<br>(1-10) | Βαθμολόγηση<br>ανα KPI<br>(Μέσος Όρος) | Ποσοστό (%)<br>βαρύτητας | Βαθμολογία KPI<br>ανα ποσοστό<br>βαρύτητας | Παρατηρήσεις -<br>Αιτιολόγηση |
| Ποιότητα:                                                                                                                                                          | Ποιότητα υλικού/υπηρεσίας/έργου           | 10                   | 10                                     | 30%                      | 3,00                                       |                               |
| Χρόνοι:                                                                                                                                                            | Τήρηση συμβατικού<br>χρονοδιαγράμματος    | 10                   | 10                                     | 30%                      | 3,00                                       |                               |
| Επικοινωνία<br>&<br>Συνεργασία                                                                                                                                     | Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας           | 10                   | 10                                     | 25%                      | 2,50                                       |                               |
|                                                                                                                                                                    | Ανταπόκριση σε ερωτήματα                  | 10                   |                                        |                          |                                            |                               |
|                                                                                                                                                                    | Συνεργασία για την επίλυση<br>προβλημάτων | 10                   |                                        |                          |                                            |                               |
| ESG                                                                                                                                                                | Κοινωνία/Social                           | 10                   | 10                                     | 15%                      | 1,50                                       |                               |
|                                                                                                                                                                    | Εταιρική Διακυβέρνηση/Governance          | 10                   |                                        |                          |                                            |                               |
|                                                                                                                                                                    | Περιβάλλον/Environment                    | 10                   |                                        |                          |                                            |                               |

#### 4. Score -cards - Πίνακας επεξηγήσεων

Ακολουθεί επεξηγηματικός πίνακας για την χρήση των σχετικών κριτηρίων.

| KPI                            | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ                  | ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ποιότητα                       | Ποιότητα υλικού/υπηρεσίας/έργου        | Το υλικό/υπηρεσία/έργο συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές της σύμβασης                                                                                                                                      |
| Χρόνοι                         | Τήρηση συμβατικού χρονοδιαγράμματος    | Ο αντισυμβαλλόμενος παραδίδει τα υλικά/υπηρεσίες/αγαθά μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια, ώστε για παράδειγμα να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και να αποφεύγονται απρόβλεπτες καθυστερήσεις. |
| Επικοινωνία<br>&<br>Συνεργασία | Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας        | Ο αντισυμβαλλόμενος ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά μας και είναι θετικός στην ανάλυση δράσεων.                                                                                                                 |
|                                | Ανταπόκριση σε ερωτήματα               | Ο αντισυμβαλλόμενος είναι θετικός ως προς την παροχή διευκρινίσεων.                                                                                                                                               |
|                                | Συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων | Ο αντισυμβαλλόμενος έχει ενεργή παρουσία και συμμετοχή σε συνεδριάσεις και σε επικοινωνίες για την επίλυση προβλημάτων.                                                                                           |
| ESG<br>Κριτήρια                | Κοινωνία/Social                        | Συμμόρφωση πλήρως με τις προδιαγραφές του σχετικού ESG κριτηρίου (Κοινωνία)                                                                                                                                       |
|                                | Εταιρική Διακυβέρνηση/Governance       | Συμμόρφωση πλήρως με τις προδιαγραφές του σχετικού ESG κριτηρίου (Εταιρική Διακυβέρνηση)                                                                                                                          |
|                                | Περιβάλλον/Environment                 | Συμμόρφωση πλήρως με τις προδιαγραφές του σχετικού ESG κριτηρίου (Περιβάλλον)                                                                                                                                     |

#### 5. Διαχείριση αποτελεσμάτων

Η ΔΕΗ θα οργανώνει περιοδικές ενημερώσεις με τους προμηθευτές της, ώστε να κοινοποιούνται τα σχετικά αποτελέσματα/ευρήματα και να αποφασίζονται οι αντίστοιχες ενέργειες όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Προμήθειες

Διεύθυνση Προμηθειών  
Λειτουργιών Παραγωγής



Αριθμός Πρόσκλησης : ΔΠΛΠ-902563

Αντικείμενο: «Προμήθεια εξοπλισμού & υπηρεσιών για υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ομαλής εκκίνησης (VFDs/Inverters) Χ.Τ. & ρύθμισης στροφών Ηλ/κινητήρων οδήγησης κινητήριων συστημάτων Ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού αέρα Π.Ψ. με αυτόματο έλεγχο & εποπτεία λειτουργίας των, πλήρες με τους Η/Π και του εντός αυτών λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού ισχύος και ελέγχου αυτών της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣΜ5»

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
(ΣΧΕΔΙΟ)**

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 6

## Περιεχόμενα

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| <b>ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b> .....                        | 4 |
| Άρθρο 1.....                                             | 4 |
| Τεύχη της Σύμβασης .....                                 | 4 |
| Άρθρο 2.....                                             | 5 |
| Αντικείμενο - Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης.....    | 5 |
| Άρθρο 3.....                                             | 5 |
| Συμβατικό Τίμημα - Τιμές - Τιμολογήσεις - Πληρωμές ..... | 6 |
| Άρθρο 4.....                                             | 7 |
| Δικαιώματα Προαίρεσης.....                               | 7 |
| Άρθρο 5.....                                             | 7 |
| Ποινικές Ρήτρες.....                                     | 7 |
| Άρθρο 6.....                                             | 7 |
| Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές .....                   | 8 |
| Άρθρο 7 .....                                            | 8 |
| Ευθύνη Σύμπραξης /Ένωσης.....                            | 8 |
| Άρθρο 8.....                                             | 8 |
| Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου.....   | 8 |
| Άρθρο 9.....                                             | 9 |
| Ισχύς της Σύμβασης .....                                 | 9 |

Προμήθειες

Διεύθυνση Προμηθειών  
Λειτουργιών Παραγωγής



**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ**

Πληροφορίες: Ζωή Κάγκανη

Τηλέφωνο: 2105293802

Fax:

email: z.kagkani@ppcgroup.com

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

**Σχετικά:**

Αριθμός Αίτησης: Z700 1700004570/31.05.2025

Κάλυψη: Μερική ☐

Τελική ☐

Ολική ☐

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά Περάτωσης Διαδικασίας Επιλογής:

Αξία:

## ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα την ..... μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από ....., και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων ..... (εφεξής Προμηθευτής ή Αντισυμβαλλόμενος), που εδρεύει ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από .....,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

### **Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης**

- 1.1 Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:
- α. Συμφωνητικό Σύμβασης
  - β. Ειδικοί Όροι Σύμβασης
  - γ. Τεχνική Προδιαγραφή
  - δ. Γενικοί Όροι Σύμβασης
  - ε. Υποδείγματα
  - στ. Στοιχεία προσφοράς Προμηθευτή
- 1.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων τευχών.
- 1.3 Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λπ. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Προμηθευτή στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Προμηθευτή και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
- 1.4 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για την υπόψη προμήθεια και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή, θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δεν θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.  
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Προμηθευτή, απαραίτητη για την ολοκλήρωση της προμήθειας πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις

διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.

- 1.5 Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως.

## **Άρθρο 2**

### **Αντικείμενο - Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης**

- 2.1 Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή Προμήθεια εξοπλισμού & υπηρεσιών για υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ομαλής εκκίνησης (VFDs/Inverters) Χ.Τ. & ρύθμισης στρωφών ΗΛ/κινητήρων οδήγησης κινητήριων συστημάτων Ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού αέρα Π.Ψ. με αυτόματο έλεγχο & εποπτεία λειτουργίας των, πλήρες με τους Η/Π και του εντός αυτών λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού ισχύος και ελέγχου αυτών της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣΜ5, όπως αναλύονται στο συνημμένο Πίνακα Υλικών και Ποσοτήτων .
- 2.2 **Τόπος παράδοσης**  
Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει ΕΛΕΥΘΕΡΑ στην αποθήκη 2115 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5. Οι υπηρεσίες /εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5.
- 2.3 **Τρόπος παράδοσης**  
Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στην αποθήκη προορισμού της ΔΕΗ/ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 όπου θα γίνει, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 6 και 8 των Γενικών Όρων της Σύμβασης, η ποσοτική παραλαβή τους. Η εκφόρτωσή του θα πραγματοποιηθεί με μέσα του Αντισυμβαλλόμενου.  
Τμηματικές παραδόσεις του εξοπλισμού θα γίνονται αποδεκτές μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΔΕΗ.
- 2.4 **Χρόνος παράδοσης**  
Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις παρακάτω προθεσμίες . Όλες οι προθεσμίες υπολογίζονται από την ημερομηνία κοινοποίησης της επιστολής ανάθεσης.

### **Τμηματικές Προθεσμίες**

#### **2.4.1 Για τον εξοπλισμό:**

Το ταχύτερο δυνατόν. Να καθορισθεί από τους προσφέροντες, το χρονικό διάστημα (σε ημερολογιακές ημέρες ή εβδομάδες) με αφετηρία την ημερομηνία κοινοποίησης της επιστολής ανάθεσης , μέσα στο οποίο ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 και το οποίο θα πρέπει να μην ξεπερνά τους δύο (2 ) μήνες.

Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος από την αναγγελία ετοιμότητας για επιθεώρηση μέχρι τη διενέργειά της.

Ενωρίτερη παράδοση χωρίς τη συναίνεση της ΔΕΗ δεν είναι αποδεκτή. Εάν αυτό συμβεί με πρωτοβουλία του Αντισυμβαλλόμενου οι αντίστοιχες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν βάσει των συμβατικών προθεσμιών.

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα για μονομερή παράταση της εφάπαξ παράδοσης μετά από έγκαιρη προειδοποίηση πριν από την παρέλευση του ενός τετάρτου (¼) του αρχικού συμβατικού χρόνου του Προμηθευτή μέχρι και ποσοστό 50% του αρχικού συμβατικού χρόνου.



#### **2.4.2 Για τις εργασίες:**

Η υλοποίηση των υπηρεσιών/εργασιών, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο συνημμένο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, σε συνολικό διάστημα τριών (3) εβδομάδων. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο Σταθμό, θα γίνει σε συνεννόηση με τον ΑΗΣ Μεγ/λης 5 και θα κοινοποιηθεί στον Αντισυμβαλλόμενο 15 ημέρες πριν.

#### **2.4.3 Για την Εκπαίδευση Προσωπικού:**

Μετά την εκκίνηση του συστήματος, ο Αντισυμβαλλόμενος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Εταιρείας σε θέματα λειτουργίας και συντήρησης αυτού. Η εκπαίδευση θα έχει συνολική διάρκεια τρεις (3) ημέρες (με 6 ώρες/ ημέρα, με την παρουσία ενός εκπαιδευτή), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή.

#### **Συνολική Προθεσμία**

Λόγω της προαναφερθείσας ιδιομορφίας δεν καθορίζεται συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών. Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης συναρτάται με την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 μηνών με αφετηρία την ημερομηνία κοινοποίησης της επιστολής ανάθεσης.

### **Άρθρο 3**

#### **Συμβατικό Τίμημα – Τιμές – Τιμολογήσεις - Πληρωμές**

- 3.1 Το Συμβατικό Τίμημα και οι τιμές των προς προμήθεια ειδών παρατίθενται στον συνημμένο Πίνακα Υλικών, Ποσοτήτων και Τιμών.
- 3.2 Οι ως άνω τιμές μονάδας είναι σταθερές και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.
- 3.3 Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 των Γενικών Όρων της Σύμβασης.
- 3.4 Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 των Ειδικών Όρων Σύμβασης, οι πληρωμές προς τον Προμηθευτή θα γίνονται ως εξής:
  - 3.4.1 Δεν χορηγείται προκαταβολή.
  - 3.4.2 Η πληρωμή των ειδών θα γίνει με την προσκόμιση επίσημου τιμολογίου μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους και με την άφιξή τους στην αποθήκη προορισμού.
  - 3.4.3 Η πληρωμή των υπηρεσιών και εκπαίδευσης θα γίνει με την προσκόμιση επίσημου τιμολογίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 των Ειδικών Όρων με βάση τη βεβαιωμένη εκτέλεσή τους.

Για τα υπό προμήθεια είδη (περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης εκτελωνισμού, φόροι, δασμοί κ.τ.λ.) θα τηρούνται οι προβλέψεις του σχετικού άρθρου των Ειδικών Όρων.

## **Άρθρο 4** **Δικαιώματα Προαίρεσης**

Η ΔΕΗ Α.Ε. λόγω της φύσης του αντικειμένου της προμήθειας και της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών της, έχει το δικαίωμα πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας, να αυξομειώσει την ποσότητα των υλικών και υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι η διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος ανάθεσης δεν υπερβαίνει το 30% στη μείωση και το 50% στην αύξηση, χωρίς να έχει ο Αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της επαύξησης θα ορίζεται μετά από συμφωνία των δύο Αντισυμβαλλόμενων και ο οποίος δεν θα ξεπερνά τον αρχικό συμβατικό προβλεπόμενο χρόνο παράδοσής τους.

Η ειδοποίηση του Αντισυμβαλλόμενου για τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων θα γίνεται όχι αργότερα από δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

## **Άρθρο 5** **Ποινικές Ρήτρες**

Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 9 των Γενικών Όρων της Πρόσκλησης ισχύουν τα παρακάτω:

### **5.1 Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις :**

5.1.1 Ο Προμηθευτής δέχεται, να πληρώσει στην Εταιρεία, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης της συμβατικής παράδοσης του εξοπλισμού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με ένα τοις εκατό (1%) του συμβατικού τιμήματός του, που παραδόθηκε ή υλοποιήθηκε εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ.

Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

### **5.2 Ποινικές Ρήτρες για τεχνικά θέματα :**

Σε κάθε περίπτωση αστοχίας υλικού ή αδυναμίας άμεσης προσαρμογής στη θέση του, χωρίς επέμβαση στον υφιστάμενο χώρο τοποθέτησης και στον συνδεδεμένο εγκατεστημένο εξοπλισμό, κ.τ.λ., ο Αντισυμβαλλόμενος, με την επιφύλαξη της ΔΕΗ για όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, έχει την υποχρέωση αποκατάστασης του σφάλματος ή του ελαττώματος χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή και σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Τεχνικής Προδιαγραφής.

Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, που αρχίζει από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του εξοπλισμού και τελειώνει με τη λήξη του χρόνου καλής λειτουργίας, σημειωθεί ολική διακοπή της λειτουργίας του αντικειμένου ή το αντικείμενο λειτουργεί με μειωμένη απόδοση, από σφάλμα του Αντισυμβαλλόμενου ή ελάττωμα των υλικών/εξοπλισμού που ενσωμάτωσε, ο Αντισυμβαλλόμενος, με την επιφύλαξη της ΔΕΗ για όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, έχει την υποχρέωση αποκατάστασης του σφάλματος ή του ελαττώματος χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή και σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Τεχνικής Προδιαγραφής.

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να επισκευάσει το σύστημα το αργότερο εντός μίας εβδομάδας από την ειδοποίησή του (μέσω επιστολής ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος από υπαιτιότητά του δεν επισκευάσει το σύστημα μέσα στην ως άνω προθεσμία θα καταβάλει Ποινική Ρήτρα ίση με τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.1.2 .

5.3 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης .

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 των Γενικών Όρων της Σύμβασης.

#### **Άρθρο 6 Εγγυήσεις – Εγγυητικές Επιστολές**

- 6.1 Ο Προμηθευτής ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός ..... που εξέδωσε ..... για το ποσό των ..... Ευρώ που αντιστοιχεί στο 4% του Συμβατικού Τιμήματος και έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.
- 6.2 Ο Προμηθευτής υποχρεούται μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού από την Εταιρεία να αντικαταστήσει την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης με ισόποση (ήτοι ίση με το 4% του Συμβατικού Τιμήματος ) Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας.  
Η Εγγυητική καλής λειτουργίας θα επιστραφεί μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την παράδοση του εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί κανονικά, έχει υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής του και ο Προμηθευτής θα έχει προβεί, κατά τρόπο που θα ικανοποιεί πλήρως την Εταιρεία, στην αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που θα διαπιστώσει κατά τον χρόνο εγγύησης.
- 6.3 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος και εφόσον μια ή περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) αυτού, ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η αξία της οποίας θα αντιστοιχεί στο σύνολο της επαύξησης του Συμβατικού τιμήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 11 των Γενικών Όρων Σύμβασης.

#### **Άρθρο 7 Ευθύνη Σύμπραξης /Ενωσης**

- 7.1 Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης/Ενωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σύμπραξη/Ενωση με την παρούσα Σύμβαση.
- 7.2 Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην Σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Σύμπραξης.

#### **Άρθρο 8 Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου**

.....<sup>1</sup>.....  
.....<sup>2</sup>.....  
.....<sup>3</sup>.....

Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου περί Ευθύνης Προμηθευτή των Γενικών Όρων Σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Προμηθευτή, σε σχέση με την υλοποίηση της Σύμβασης, η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των άρθρων περί ποινικών ρητρών και καταγγελίας σύμβασης των Γενικών Όρων αυτής.

### **Άρθρο 9 Ισχύς της Σύμβασης**

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην 1<sup>η</sup> σελίδα αυτής η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της.

Η Σύμβαση ολοκληρώνεται μετά τη συμπλήρωση του συμβατικού χρόνου ή την εξάντληση του συμβατικού τιμήματος, όποιο επέλθει πρώτο.

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο Αντισυμβαλλόμενος.

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

---

#### **ΟΔΗΓΙΕΣ**

- <sup>1</sup> Καταγράφονται η επωνυμία και ο νόμιμος εκπρόσωπος του/των παρεχόντων τη στήριξη στον Προμηθευτή, το αντικείμενο της υποστήριξης, ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ του Προμηθευτή και του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες από αυτόν/ους προς τον Προμηθευτή εγγυήσεις
- <sup>2</sup> Εφόσον η επίκληση της ικανότητας αφορά σε κάλυψη κριτηρίων επιλογής σχετικά με τη διάθεση τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας (π.χ. εμπειρία επιτυχούς υλοποίησης ίδιου ή όμοιου αντικειμένου, διάθεση πιστοποιημένου προσωπικού, διάθεση εγκαταστάσεων ή/και εξοπλισμού) προστίθενται κατάλληλα προσαρμοσμένα τα ακόλουθα:
  - «ο/οι παρέχων/οντες την ως άνω στήριξη θα εκτελέσει/ουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχει/ουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε παράγοντα της παρεχόμενης στήριξης υπόκειται στην έγκριση της ΔΕΗ υπό την έννοια ότι ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια επιλογής του αντικαθιστάμενου. Η αντικατάσταση του παρέχοντος τη στήριξη ενδιαφερόμενου συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης η αναγκαιότητα της οποίας ελέγχεται και υπόκειται επίσης στην έγκριση της ΔΕΗ. Εάν αυτή εγκριθεί ο αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια επιλογής του αντικαθιστάμενου αλλά και να

- 
- αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού όπως έπραξε ο αντικαθιστάμενος κατά τη φάση της περάτωσης διαδικασίας επιλογής»
- <sup>3</sup> Εφόσον έχει προβλεφθεί στην Πρόσκληση η συνυπευθυνότητα του τυχόν παρέχοντος οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη στην υλοποίηση της σύμβασης και ο υποψήφιος Προμηθευτής την έχει επικαλεστεί, τότε προστίθεται διαμορφωμένη κατάλληλα η ακόλουθη φράση: «ο/οι παρέχων/οντες την ως άνω οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη είναι από κοινού με τον Προμηθευτή υπεύθυνος/οι για την εκτέλεση της Σύμβασης»

Προμήθειες

Διεύθυνση Προμηθειών  
Λειτουργιών Παραγωγής



Αριθμός Πρόσκλησης : ΔΠΛΠ-902563

Αντικείμενο: «Προμήθεια εξοπλισμού & υπηρεσιών για υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ομαλής εκκίνησης (VFDs/Inverters) Χ.Τ. & ρύθμισης στροφών Ηλ/κινητήρων οδήγησης κινητήριων συστημάτων Ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού αέρα Π.Ψ. με αυτόματο έλεγχο & εποπτεία λειτουργίας των, πλήρες με τους Η/Π και του εντός αυτών λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού ισχύος και ελέγχου αυτών της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣΜ5»

## **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**(ΣΧΕΔΙΟ)**

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 6

## Περιεχόμενα

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Άρθρο 1.....                                                                                                                     | 3  |
| Γλώσσα – Αλληλογραφία και Έγγραφα.....                                                                                           | 3  |
| Άρθρο 2.....                                                                                                                     | 3  |
| Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί.....                                                                                             | 3  |
| Άρθρο 3.....                                                                                                                     | 3  |
| Εκπροσώπηση της Επιχείρησης.....                                                                                                 | 3  |
| Άρθρο 4.....                                                                                                                     | 3  |
| Υποπρομηθευτές.....                                                                                                              | 3  |
| Άρθρο 5.....                                                                                                                     | 4  |
| Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της.....                                                                             | 4  |
| Άρθρο 6.....                                                                                                                     | 4  |
| Ευθύνες Προμηθευτή.....                                                                                                          | 4  |
| Άρθρο 7.....                                                                                                                     | 5  |
| Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά.....                                                                                            | 5  |
| Άρθρο 8.....                                                                                                                     | 6  |
| Δοκιμές.....                                                                                                                     | 6  |
| Άρθρο 9.....                                                                                                                     | 6  |
| Επιθεώρηση - Διαδικασίες Παραλαβής.....                                                                                          | 6  |
| Άρθρο 10.....                                                                                                                    | 6  |
| Μεταφορά – Παράδοση – Συσκευασία.....                                                                                            | 9  |
| Άρθρο 11.....                                                                                                                    | 7  |
| Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον<br>Αντισυμβαλλόμενο για τις εργασίες επιτόπου.....                                         | 8  |
| Άρθρο 12.....                                                                                                                    | 9  |
| Κυκλοφορία Οχημάτων Αντισυμβαλλόμενο εντός του Εργοταξίου - Εξοπλισμός του<br>Αντισυμβαλλόμενο (Για τις επί τόπου εργασίες)..... | 9  |
| Άρθρο 13.....                                                                                                                    | 9  |
| Προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου (Για τις επί τόπου εργασίες)<br>Άρθρο 14.....                                                    | 13 |
| Έκδοση Απαιτούμενων Αδειών (Για τις επί τόπου εργασίες)<br>Άρθρο 15.....                                                         | 13 |
| Οδηγίες χρήσης Εγχειριδίων -Εκπαίδευση προσωπικού.....                                                                           | 13 |
| Άρθρο 16.....                                                                                                                    | 13 |
| Εγγύηση                                                                                                                          |    |

**Άρθρο 1**  
**Γλώσσα – Αλληλογραφία και Έγγραφα**

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 των Γενικών Όρων Σύμβασης.

**Άρθρο 2**  
**Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί**

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Τεύχος 4 της Τεχνικής Προδιαγραφής.

Από τα πρότυπα αυτά και τους Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοσή τους, που έγινε πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του Προμηθευτή.

**Άρθρο 3**  
**Εκπροσώπηση της Εταιρείας**

3.1 Αρμόδια Διεύθυνση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης, σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Προμηθευτή, είναι ο Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5.

3.2 Για τα τεχνικής φύσεως θέματα, την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού και την πληρωμή του, αρμόδια Διεύθυνση είναι:

3.2.1 Τεχνικά Θέματα- Τιμολογήσεις -Πληρωμές :

Διεύθυνση: ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Ονοματεπώνυμο αρμοδίου:

e-mail:

Fax:

Τηλέφωνο:

3.2.2 Δοκιμές – επιθεωρήσεις υλικού  
Θα οριστεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης  
Ταχυδρομική διεύθυνση:  
Αρμόδιο Τμήμα:  
Fax:  
Τηλέφωνο:

**Άρθρο 4**  
**Υποπρομηθευτές**

Στο παρόν άρθρο καταγράφονται οι υποπρομηθευτές που θα έχουν τύχει της έγκρισης της Εταιρείας κατά τη διαδικασία επιλογής, τα στοιχεία επικοινωνίας, ο τρόπος συνεργασίας με την Εταιρεία, οι υποχρεώσεις τους, εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οι απαιτήσεις και η διαδικασία για την έγκριση τυχόν νέων υποπρομηθευτών κ.λπ.

Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω άρθρο δεν εφαρμόζεται στην παρούσα Σύμβαση.

**Άρθρο 5**  
**Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της**



Οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξομειωθεί η ποσότητα του υλικού μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας του, χωρίς να έχει ο Προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4.1.2 έως 4.1.4 των Γενικών Όρων για την εκτέλεση συμπληρωματικών ή συναφών προμηθειών.

## **Άρθρο 6 Ευθύνες Προμηθευτή**

6.1 Ο Προμηθευτής δεσμεύεται ότι σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, οποιουδήποτε στοιχείου αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, που ο Προμηθευτής είχε δηλώσει ότι πληροί ή/και είχε προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά πλήρωσης αυτών στο πλαίσιο της προηγηθείσας Διαδικασίας μέχρι και τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης, να γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται να εφαρμόσει την παράγραφο 18.1 των Γενικών Όρων περί καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Προμηθευτή. Τα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης για τον παρέχοντα στήριξη στον Προμηθευτή.

6.2 Ρητά καθορίζεται ότι εάν ο Προμηθευτής:

- δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως επιβεβαιωτικά έγγραφα περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την Εταιρεία,
- έχει υποβάλει οποτεδήποτε, ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,

τότε η ΔΕΗ δύναται να εφαρμόσει την παράγραφο 18.1 των Γενικών Όρων περί καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Προμηθευτή και διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικές διαδικασίες επιλογής αντισυμβαλλόμενου.

6.3 Ασφάλεια και Υγεία - Κατά την διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης

6.3.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών Πρόληψης και Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96, ν. 1396/83 κ.λπ.), όπως εκάστοτε ισχύει.

6.3.2 Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί από τον Αντισυμβαλλόμενο ο Συντονιστής για θέματα Ασφαλείας και Υγείας κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, με αρμοδιότητες και προσόντα που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Στη συνέχεια ο Συντονιστής, αφού:

- ενημερωθεί για τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης. Η ενημέρωση αυτή θα γίνει πριν την έναρξη των εργασιών, από τον Τεχνικό Ασφάλειας της συντηρούμενης εγκατάστασης. Στο συντονιστή ασφαλείας του Αντισυμβαλλόμενου θα παραδοθούν έντυπα με γενικούς κανόνες ασφαλείας εργασίας, περιγραφή της διαδικασίας λήψης των απαιτούμενων αδειών εργασίας, χρήση του εξοπλισμού εργασίας και των μέσων ατομικής προστασίας,

- μελετήσει τις συνθήκες και κινδύνους των περιοχών όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες της Σύμβασης, καθώς και το σχετικό Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) της ΔΕΗ, ο Αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει στην Εταιρεία Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ),

θα επιβεβαιώνει εγγράφως ότι έλαβε προσωπική γνώση και ενημερώθηκε σε θέματα ασφάλειας της εργασίας. Το έγγραφο αυτό, το οποίο θα κοινοποιείται στον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αντισυμβαλλόμενου και στον Εντεταλμένο Μηχανικό της Εταιρείας, θα αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκατάστασης του Αντισυμβαλλόμενου.

- 6.3.3 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της Σύμβασης ο αντισυμβαλλόμενος έχει την ευθύνη για την εφαρμογή, παρακολούθηση αναπροσαρμογή και εμπλουτισμό του ΣΑΥ και του ΦΑΥ εφόσον απαιτηθεί.
- 6.3.4 Η ΔΕΗ ως κύριος των συντηρούμενων εγκαταστάσεων ο οποίος έχει υπό τον έλεγχο του τον τόπο εργασίας, οφείλει αλλά και διατηρεί το δικαίωμα να επιβλέπει τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης όχι μόνον ως προς την ορθή εκτέλεσή τους, αλλά και ως προς τις υποχρεώσεις των Αντισυμβαλλομένων στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, να συνεργάζεται με τους Αντισυμβαλλόμενους για την εφαρμογή τους, να συντονίζει τις δραστηριότητές τους για την προστασία των εργαζομένων από τους επαγγελματικούς κινδύνους και να μεριμνά για την αλληλοενημέρωσή τους.
- 6.3.5 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεων του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).

#### 6.4 Προστασία περιβάλλοντος - Κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει τις παρακάτω ευθύνες - υποχρεώσεις σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ιδίως αναφορικά με τα ακόλουθα:

- Την τήρηση της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.
- Την τήρηση, κατά τη φάση κατασκευής, των σε ισχύ περιβαλλοντικών όρων.
- Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στην περιοχή του Έργου για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον περιορισμό του θορύβου, την προστασία του εδάφους, των υδάτινων πόρων και της χλωρίδας - πανίδας.
- Την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος προβλεπόμενων μέτρων στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και στον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου.
- Την, εν γένει, υποχρέωση συμμόρφωσής του σε σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος εντολές και υποδείξεις της Επιχείρησης, και ιδιαίτερα αναφορικά με τις σχετιζόμενες με τη διαχείριση των αποβλήτων.

Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Συμμόρφωση με οδηγίες της ΔΕΗ που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα
- Ύπαρξη (εφόσον είναι αναγκαίο) των απαιτούμενων από τη νομοθεσία αδειών ή πιστοποιητικών (π.χ. διαχείρισης επικίνδυνων υλικών) και παρουσίασή τους κατά τη διάρκεια ελέγχων από τη ΔΕΗ ή τις Αρχές
- Απασχόληση σε κάθε εργασία κατάλληλα εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού
- Αποφυγή σπατάλης φυσικών πόρων (π.χ. ενέργεια, νερό)

- Χρήση υλικών όσο το δυνατό πιο φιλικών προς το περιβάλλον
- Εξασφάλιση άδειας από τον Τεχνικό Ασφάλειας του ΤΔΑΣ για τη χρήση επικίνδυνων υλικών, στην περίπτωση που η χρήση τέτοιων υλικών είναι απολύτως αναγκαία
- Διατήρηση της καθαριότητας του χώρου εργασίας και αποφυγή ρύπανσης εδάφους
- Εκτέλεση εργασιών με τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο
- Διαβροχή χώρων εργασίας, όπου υπάρχει σκόνη
- Συγκέντρωση των στερεών αποβλήτων από τις εργασίες και τοποθέτησή τους στους ειδικούς κάδους
- Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, για τα οποία έχετε την ευθύνη σύμφωνα με τη σύμβαση, σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία
- Διάθεση των υγρών αποβλήτων στο σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων του σταθμού, αφού προηγουμένως έχουν καταστεί μη επικίνδυνα
- Συγκέντρωση χρησιμοποιημένων λιπαντικών (όταν δεν περιέχουν PCB's) και παράδοσή τους στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων του ΤΔΑΣ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση στο έδαφος ή στις αποχετεύσεις του ΑΗΣ
- Άμεση ενημέρωση του Εντεταλμένου Μηχανικού και του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΔΕΗ, σε περίπτωση περιβαλλοντικού προβλήματος. Όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα θα πρέπει να αναφέρονται
- Περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, σε περίπτωση πρόκλησης από τον Ανάδοχο ή υπεργολάβο του περιβαλλοντικού ατυχήματος

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διενέργεια των εργασιών εκτέλεσης του Έργου.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών του Έργου εντοπιστούν υλικά ή εξοπλισμός που περιέχουν αμιάντο ή άλλα επικίνδυνα στοιχεία (όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη Νομοθεσία), αυτά θα αποξηλώνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνήσουν για τις χρονικές και οικονομικές επιπτώσεις στο Έργο από την αιτία αυτή.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεων του σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στο χώρο του Έργου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).

## **Άρθρο 7** **Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά**

Πέραν των αναφερομένων στα Άρθρα 3 του Συμφωνητικού και 5 των Γενικών Όρων για την πληρωμή και τα σχετικά δικαιολογητικά, ισχύουν τα ακόλουθα:

- 7.1 Για την πληρωμή του εξοπλισμού απαιτούνται:
- α. Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
  - β. Τα σχετικά πιστοποιητικά επιθεώρησης ή απαλλαγής σύμφωνα με το Άρθρο 6 των Γενικών Όρων Σύμβασης.

Για την πληρωμή των υπηρεσιών

- α. πιστοποιήσεις των αντίστοιχων εργασιών από εκπροσώπους της ΔΕΗ

β. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εγκαταστάτη με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό στις εργασίες εγκατάστασης.

7.2 Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90<sup>η</sup>) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου εφόσον:

α. έχει πραγματοποιηθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από την Εταιρεία, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 8 των Γενικών Όρων της Σύμβασης. Εάν αυτό δεν συμβεί εξαιτίας ευθυνών του προμηθευτή (μη τήρηση διαδικασιών επιθεώρησης, παράδοση ελαττωματικού ή ελλιπούς είδους κ.λπ.) η παραπάνω προθεσμία της πληρωμής θα υπολογίζεται με έναρξη το χρονικό σημείο διαπίστωσης της συμμόρφωσης του προμηθευτή με τους όρους της Σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η διαπίστωση της αντισυμβατικής παράδοσης έλαβε χώρα το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά την παράδοση του είδους.

Εάν η διαπίστωση της αντισυμβατικής παράδοσης λάβει χώρα, χωρίς υπαιτιότητα του Προμηθευτή, στο διάστημα μεταξύ τριακοστής πρώτης (31<sup>ης</sup>) και εξηκοστής (60<sup>ης</sup>) ημέρας ή μεταξύ εξηκοστής πρώτης (61<sup>ης</sup>) και ενενηκοστής (90<sup>ης</sup>) ημέρας μετά την αρχική παράδοση του υλικού, η προθεσμία πληρωμής θα υπολογίζεται με έναρξη το χρονικό σημείο διαπίστωσης της συμμόρφωσης του προμηθευτή μειούμενη κατά τριάντα (30) ή εξήντα (60) ημέρες αντίστοιχα.

β. έχουν υποβληθεί όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα βάσει της πιο πάνω παραγράφου 7.1.

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν τηρήσει τις ως άνω προθεσμίες και καθυστερεί στην προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, η ως άνω προθεσμία παρατείνεται ισόχρονα με την καθυστέρηση.

Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (μόνο για τις συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί) να δοθεί στον Προμηθευτή ο αναλογών ΦΠΑ το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την υποχρέωση καταβολής του, εφόσον ο Προμηθευτής συμφωνήσει για παράταση της προθεσμίας πληρωμής του τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας κατά τριάντα (30) ημέρες επιπλέον της αναφερόμενης πιο πάνω προθεσμίας.

## **Άρθρο 8** **Δοκιμές**

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα προβεί στην εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων δοκιμών παραλαβής σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή (Τεύχος 4 της Πρόσκλησης) και το Άρθρο 6 των Γενικών Όρων.

Το κόστος των προδιαγραφόμενων δοκιμών καθώς επίσης και το κόστος των δοκιμών και της τυχόν μεταφοράς τους, περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας της Σύμβασης.

## **Άρθρο 9** **Επιθεώρηση - Διαδικασίες Παραλαβής**

Επιπλέον των αναφερόμενων στα Άρθρα 6 και 8 των Γενικών Όρων Σύμβασης ισχύουν τα παρακάτω:

9.1 Η επιθεώρηση, οι ρυθμίσεις, οι δοκιμές και η θέση σε λειτουργία του συστήματος θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 των Γενικών Όρων της Σύμβασης και στην Τεχνική Προδιαγραφή.

9.2 Ο Προμηθευτής με την υπογραφή της Σύμβασης θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής, ελέγχων και δοκιμών του συστήματος καθώς και το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου.

Επιπλέον των παραπάνω ισχύουν τα ακόλουθα:

- Ο αρμόδιος επιθεωρητής που θα ορίσει η Εταιρεία, έχει δικαίωμα επιθεώρησης των υλικών πριν την παράδοσή τους, είτε στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή είτε στις αποθήκες του αντισυμβαλλόμενου, μετά από σχετική ειδοποίησή του.
- Όλες οι απαιτούμενες δοκιμές και ο έλεγχος του εξοπλισμού θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή εφόσον διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνουν σε καθορισμένο αρμόδιο τμήμα επιθεώρησης της Εταιρείας και σε περίπτωση αδυναμίας αυτού σε δόκιμα εργαστήρια τρίτων αποδοχής ΔΕΗ. Το κόστος των δοκιμών σε περίπτωση αποτυχίας θα βαρύνει τον προμηθευτή και δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μονάδας.

Ο Κατασκευαστής του εξοπλισμού να είναι ο ίδιος ακριβώς με το δηλωθέντα στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς.

Κανένα υλικό δεν θα παραλαμβάνεται αν δεν γίνει η επιθεώρηση του από τον ορισμένο επιθεωρητή της Εταιρείας.

9.3 Μετά την επιτυχή ρύθμιση και δοκιμαστική λειτουργία κάθε inverter θα υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής μεταξύ της ΔΕΗ και του Αντισυμβαλλομένου,

Σε κάθε περίπτωση αστοχίας υλικού ή αδυναμίας άμεσης προσαρμογής στη θέση του, χωρίς επέμβαση στον υφιστάμενο χώρο τοποθέτησης και στον συνδεδεμένο εγκατεστημένο εξοπλισμό, κ.τ.λ., ο εξοπλισμός θα επιστρέφεται στον Αντισυμβαλλόμενο με δική του χρέωση για τις περαιτέρω ενέργειες αποκατάστασης των προβλημάτων.

Μετά την επιτυχή ρύθμιση και δοκιμαστική λειτουργία κάθε όλων των inverter υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

Η διάρκεια της περιόδου εγγύησης θα διαρκεί δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής.

Στο τέλος του διαστήματος αυτού και με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενου, θα υπογραφεί από κοινού το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

## **Άρθρο 10**

### **Μεταφορά- Παράδοση – Συσκευασία**

Η μέθοδος συσκευασίας του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή του παρόντος Τεύχους.

- Θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να προστατεύει επαρκώς όλα τα άλλα μέρη αυτού από διάβρωση, υγρασία, θραύση ή τραυματισμό από κραδασμούς που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά και το χειρισμό
- Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για την παράδοση στις εγκαταστάσεις του Σταθμού όλου του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει στο πλαίσιο της Σύμβασης

## **Άρθρο 11**

### **Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Αντισυμβαλλόμενο για τις εργασίες επιτόπου**

Στον Αντισυμβαλλόμενο εκτός από τα αναφερόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή (Τεύχος 4 της Πρόσκλησης) παρέχονται και:

- 11.1 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220 V - 380 V από τα κοντινότερα προς τη θέση εργασίας σημεία.
- 11.2 Παροχή νερού από τα κοντινότερα προς τη θέση εργασίας σημεία της εγκατάστασης, σε πίεση και ποσότητα ανάλογα με τις δυνατότητες του ΑΗΣ.
- 11.3 Παροχή πεπιεσμένου αέρα, σε πίεση και ποσότητα ανάλογα με τις δυνατότητες του ΑΗΣ.
- 11.4 Υπαίθριος χώρος εγκατάστασης αποθήκης, εργαλείων και γραφείου.
- 11.5 Δυνατότητα στο προσωπικό του Αναδόχου να κάνει χρήση ανελκυστήρων, χώρων υγιεινής και εστιατορίου του Σταθμού.

## **Άρθρο 12**

### **Κυκλοφορία Οχημάτων Αντισυμβαλλόμενου εντός του Εργοταξίου - Εξοπλισμός του Αντισυμβαλλόμενου (Για τις επί τόπου εργασίες)**

Επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς υλικών και προσωπικού, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο όχημα χρειασθεί μετά από έγκριση της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης.

Όλα τα οχήματα θα διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές και θα είναι ασφαλισμένα.

Τα οχήματα του Αντισυμβαλλόμενου υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους από το αρμόδιο προσωπικό της ΔΕΗ.

Ο Εργολάβος/Αντισυμβαλλόμενος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και από Υπεργολάβο του, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Εργολάβου/Αντισυμβαλλόμενου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα.

## **Άρθρο 13**

### **Προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου (Για τις επί τόπου εργασίες)**

Για το προσωπικό του Αναδόχου, κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης, ισχύουν και τα εξής:

- 13.1 Κατάσταση προσωπικού Αντισυμβαλλόμενου στο έργο - Παρουσιολόγιο

Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αντισυμβαλλόμενου με την έναρξη των εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, υποχρεούται να προσκομίζει στον Εντεταλμένο Μηχανικό της Εταιρείας κατάσταση του προσωπικού του στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός της Σύμβασης, η περιγραφή, το ονοματεπώνυμο του Αντισυμβαλλόμενου και σε στήλες τα εξής στοιχεία:

- α. Αύξων αριθμός
- β. Ονοματεπώνυμο εργαζόμενου
- γ. Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
- δ. Ειδικότητα

#### ε. Ωράριο εργασίας

Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών υπάρξει μεταβολή των στοιχείων των εργαζομένων ο Αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει συμπληρωματική κατάσταση με τα ως άνω στοιχεία.

Αντίγραφο της κατάστασης αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει, θα παραδίδεται καθημερινά από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αντισυμβαλλόμενου στην πύλη του ΑΗΣ.

Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου υποχρεούται κατά την προσέλευσή του και την αποχώρηση από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας να υπογράφει στις ανάλογες στήλες της κατάστασης. Βάσει αυτής θα πραγματοποιείται και ο σχετικός έλεγχος, κατά την είσοδο – έξοδο του προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου, το οποίο υποχρεούται να επιδεικνύει τα σχετικά αποδεικτικά (ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης κ.λπ.) στον αρμόδιο εκπρόσωπο της ΔΕΗ όποτε του ζητηθεί.

Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αντισυμβαλλόμενου θα προσκομίζει καθημερινά στον Εντεταλμένο Μηχανικό της Εταιρείας την πιο πάνω κατάσταση της προηγούμενης ημέρας υπογεγραμμένη και από αυτόν.

### 13.2 Στολές εργασίας - Διακριτικά

Το προσωπικό του Εργολάβου/Αντισυμβαλλόμενου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησης τους στο έργο, είναι υποχρεωμένο κατά την εκτέλεση εργασιών στον τόπο του Έργου:

- να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αντισυμβαλλόμενου ή/και του Υπεργολάβου.
- να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του.  
Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου της ΔΕΗ και είναι αναγκαία για την είσοδο στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ των απασχολούμενων στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης.

### 13.3 Μέσα προστασίας

Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελούμενων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κ.λπ.

### 13.4 Τήρηση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

13.4.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν ή από Υπεργολάβους του προσωπικό, καθώς και των τυχόν συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.

13.4.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα

απασχολείται στο πλαίσιο της Σύμβασης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ (εργοτάξιο), συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ.

- 13.4.3 Για το σκοπό αυτό, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου καθώς και για τους συνεργαζόμενους με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκειά της, να προσκομίζει εντός εύλογου προθεσμίας στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως Έντυπα Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3), Πίνακες Προσωπικού (Ε4), Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπεζών, φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας κ.λπ.

Ο Αντισυμβαλλόμενος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΗ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του.

### 13.5 Κοινοποίηση στοιχείων στις αρμόδιες αρχές

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στο πλαίσιο της Σύμβασης στον τόπο του έργου (εργοτάξιο) προσωπικού του Εργολάβου/Αντισυμβαλλόμενου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας.

- 13.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος κατά την πρώτη μέρα προσέλευσης του προσωπικού στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ υποχρεούνται να προσκομίσουν στον εντεταλμένο μηχανικό της ΔΕΗ για κάθε έναν εργαζόμενο που θα απασχοληθεί στη Σύμβαση:

- Είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. ή βεβαίωση (της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν.4764/2020- γ' σχετικό) πλήρους εμβολιασμού, τον οποίο έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών.
- Είτε πιστοποιητικό νόσησης από κορονοϊό, που έχει εκδοθεί τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό μοριακό έλεγχο και είναι σε ισχύ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
- Είτε βεβαίωση αρνητικού τεστ [μοριακός έλεγχος (PCR) ή rapid test κατά στην ισχύουσα νομοθεσία και κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίες του του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας

Στη συνέχεια, είναι υποχρεωμένος να διενεργεί ελέγχους στο προσωπικό του που απασχολείται στη Σύμβαση υποχρεωτικό προληπτικό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίες του του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας και της κείμενης νομοθεσίας και να προσκομίζει τα αντίστοιχα αποτελέσματα στον εντεταλμένο μηχανικό.



Αν κατά την διαδικασία ελέγχου διαπιστωθεί ότι προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου/Υπεργολάβου:

- α) δεν έχει υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν επιδεικνύει την προβλεπόμενη δήλωση αποτελέσματος ή
- β) γνωστοποιήσει θετικό αποτέλεσμα που προέκυψε από τη διενέργεια οποιουδήποτε διαγνωστικού ελέγχου

τότε δεν θα επιτρέπεται η παροχή εργασίας με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας στον συγκεκριμένο εργαζόμενο, ο οποίος θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Σε περίπτωση μη τήρησης των προαναφερόμενων θα επιβάλλονται στον Αντισυμβαλλόμενο οι προβλεπόμενες ρήτρες, σχετικά με τη μη τήρηση των υποχρεώσεων του ως προς τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα από τον έλεγχο είναι θετικό για κάποιον εργαζόμενο του Αντισυμβαλλόμενου/υπεργολάβου, ο εν λόγω εργαζόμενος υποχρεούται να υποβληθεί εντός 24ωρου σε rapid test ή μοριακό PCR και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα άμεσα στον εντεταλμένο μηχανικό του εργολάβου και της ΔΕΗ για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών, ταυτόχρονα με την υποχρεωτική αναγγελία του rapid test ή μοριακού PCR στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Καθ' όλο το ανωτέρω διάστημα ο εν λόγω εργαζόμενος δεν προσέρχεται στην εργασία, αλλά ορίζεται από τον Αντισυμβαλλόμενο/Υπεργολάβο αντικαταστάτης αυτού.

Οι δαπάνες των εν λόγω ελέγχων βαρύνουν αποκλειστικά τον Αντισυμβαλλόμενο ή/και τους Υπεργολάβους του.

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την αρμόδια για τη Παρακολούθηση της Σύμβασης Διεύθυνση της Εταιρείας για τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων COVID-19.

Ειδικά, σε περίπτωση ανίχνευσης θετικού τεστ θα πρέπει να υπάρχει άμεση ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας για την Παρακολούθηση της Σύμβασης, προκειμένου να γίνει ιχνηλάτηση και λήψη έγκαιρα των απαραίτητων μέτρων τόσο για το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, όσο και της ΔΕΗ.

Ο παρόν όρος ισχύει σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίες του ΕΟΔΥ, της Πολιτικής Προστασίας και της Εταιρείας και μέχρι την άρσης τους, υπό την τήρηση της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι κατατεθείσες Δηλώσεις θα φυλάσσονται μέχρι άρσης του μέτρου από τον εντεταλμένο μηχανικό της ΔΕΗ, λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, ως ειδική κατηγορία «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

#### **Άρθρο 14**

##### **Έκδοση Απαιτούμενων Αδειών (Για τις επί τόπου εργασίες)**

Προ της ενάρξεως οποιασδήποτε εργασίας, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να αιτείται την έκδοση της απαιτούμενης Άδειας Εκτέλεσης Εργασίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα από τον εσωτερικό κανονισμό εκδόσεως αδειών εργασίας της ΔΕΗ.

#### **Άρθρο 15**

##### **Οδηγίες χρήσης Εγχειριδίων -Εκπαίδευση προσωπικού**

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Περιγραφή (Τεύχος 4)

## **Άρθρο 16** **Εγγύηση**

Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών από την ημερομηνία από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου παραλαβής του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη, να ανακατασκευάσει οποιαδήποτε κακοτεχνία οφειλόμενη σε δική του υπαιτιότητα, μη εγείροντας απαιτήσεις για πρόσθετη αμοιβή και αποζημίωση.

Προμήθειες

Διεύθυνση Προμηθειών  
Λειτουργιών Παραγωγής

Αριθμός Πρόσκλησης : ΔΠΛΠ-902563

Αντικείμενο: «Προμήθεια εξοπλισμού & υπηρεσιών για υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ομαλής εκκίνησης (VFDs/Inverters) Χ.Τ. & ρύθμισης στροφών Ηλ/κινητήρων οδήγησης κινητήριων συστημάτων Ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού αέρα Π.Ψ. με αυτόματο έλεγχο & εποπτεία λειτουργίας των, πλήρες με τους Η/Π και του εντός αυτών λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού ισχύος και ελέγχου αυτών της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣΜ5»

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού & υπηρεσιών για υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ομαλής εκκίνησης (VFDs/Inverters) X.T. & ρύθμισης στροφών Ηλ/κινητήρων οδήγησης κινητήριων συστημάτων Ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού αέρα Π.Ψ. με αυτόματο έλεγχο & εποπτεία λειτουργίας των, πλήρες με τους Η/Π και του εντός αυτών λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού ισχύος & ελέγχου αυτών της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣΜ 5.

### A. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια:

- I. Εξοπλισμού χαμηλής τάσης 400V, 3-φασικού συστήματος ομαλής εκκίνησης/ρύθμισης στροφών (VFDs/Inverters) ηλεκτροκινητήρων οδήγησης συγκροτημάτων μειωτήρων περιστροφής ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού συγκροτήματος Πύργου Ψύξης νερού κυκλοφορίας κ. συμπυκνωτή, κατάλληλο για εγκατάσταση εντός σειράς μεταλλικών καμπινών-Η/Π με θύρες συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ζεύξης και απόζευξης αυτών με και από το ηλεκτρικό δίκτυο (Αυτόματοι Θερμομαγνητικοί Διακόπτες αέρος με ρυθμιζόμενη προστασία) καθώς και των απαραίτητων για το σκοπό αυτό φίλτρων εισόδου & εξόδου (Input & Output Reactors) συνοδευόμενο από κατάλληλο σύστημα δύο μονάδων PLCs σε διάταξη εφεδρείας και εγκατάσταση HMI Interfaces μέσω δύο οθονών αφής, για υλοποίηση αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας και εποπτείας αυτού με υλοποίηση και διασυνδεσιμότητα-διεπαφή αυτού με το υφιστάμενο ανώτερο ιεραρχικά σύστημα DCS/ABB/800xA αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας της ΜΣΚ.
- II. Υπηρεσιών σύνταξης & υποβολής συνοπτικής μελέτης εφαρμογής του ως άνω συστήματος (εξοπλισμός και λογισμικά) καθώς και υπηρεσίες υλοποίησης αυτής απολύτως σύμφωνα προς την ήδη υλοποιημένη υφιστάμενη κατάσταση που έχει λάβει χώρα για τρία (3) από τα 16 συνολικά κινητήρια συστήματα Α/Ν του Π.Ψ. σε αντίστοιχους ηλεκτροκινητήρες οδήγησης τους, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αρχικών ρυθμίσεων του εξοπλισμού (Hardware & Software), την βελτιστοποίησή τους μετά από δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας των, την ένταξη του όλου συστήματος των δύο PLCs/HMIs και μέσω αυτών αντίστοιχα όλων και των 13 νέων και των 3 υφιστάμενων συστημάτων VFDs/Inverters υπό την ανώτερη εποπτεία του εγκατεστημένου στην Μονάδα 5 συστήματος DCS/ABB/800xA στοχεύοντας και επιβεβαιώνοντας την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος τόσο από πλευράς απόδοσης όσο και από πλευράς μέγιστης διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας του όλου αναβαθμισμένου συστήματος ελέγχου λειτουργίας και εποπτείας του Πύργου Ψύξης της ΜΣΚ5. Στις υπόψη υπηρεσίες περιλαμβάνονται και εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του Σταθμού, όλη η απαραίτητη τεκμηρίωση σε τεχνικά φυλλάδια λειτουργίας & συντήρησης του εξοπλισμού, σε σχέδια κυκλωματικών διαγραμμάτων για τον προς εγκατάσταση εξοπλισμό καθώς και εκ της εγκατάστασής του εντός των καμπινών και τέλος παροχή εγγυήσεως τουλάχιστον 24 μηνών, για όλα τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το υπόψη ολοκληρωμένο σύστημα, από θέσης σε λειτουργία και του τελευταίου VFD/Inverter με δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης κατά 24 επιπλέον μήνες συνδυαστικά με την option παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης αυτού μέσω σχετικής ξεχωριστής συμφωνίας που θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον με την λήξη της αρχικής περιόδου εγγυήσεως.

### B. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

1. Καρίνα μεταλλική (πεδίο Ηλεκτρικού Πίνακα) επιδαπέδιας εγκ/σης με σκελετό πάχους ελάσματος 2,0mm με πτυχώσεις κατασκευασμένη από συγκολλημένα τελάρα και συναρμολογημένη μέσω ενισχυτικών γωνιών που εφαρμόζουν απόλυτα και στις τρεις διαστάσεις κάθε ένωσης. Η καρίνα θα φέρει οριζόντιες τραβέρσες ενίσχυσης για μεγάλη
-

ακαμψία, και η όλη κατασκευή αυτής θα είναι από έλασμα DKP πάχους: 2,0 mm γκρι χρώματος ηλεκτροστατικής βαφής, με διαστάσεις καμπίνας ΠxΥxΒ: ΠΛΑΤΟΣx2000x600mm, βαρέως τύπου με πόρτα δίφυλλη ή μονόφυλλη ανάλογα το πλάτος, με περσίδες αερισμού με αντικαταστάσιμο φίλτρο ανά φύλλο, από λαμαρίνα πάχους 2,0mm με διπλό στραντζάρισμα και περιμετρικό νεύρο ανοιγόμενη με εσωτερικούς συγκολλημένους μεντεσέδες μεγάλης αντοχής, δεξιού χεριού με χειρολαβή με κλείθρο τύπου πανελόκλειδου Η/Π άνω και κάτω μανδάλωσης, κατάλληλη για εγκατάσταση επί αντίστοιχης παρελκόμενης βάσης μεταλλικής ύψους 100mm και λοιπών διαστάσεων κατάλληλων για την κοχλιωτή επί τσιμεντένιας επιφανείας/δαπέδου στήριξή της.

Ο μεταλλικός σκελετός βαρέως τύπου της υπόψη καμπίνας θα δύναται ανάλογα με τη θέση εγκ/σης να καλύπτεται στις δύο πλευρικές επιφάνειες αυτού και την πίσω, όπως και στην οροφή από κατάλληλα διαμορφωμένες μεταλλικές πλευρές ευκόλως προσαρτώμενες αλλά και αφαιρούμενες μέσω ειδικών κοχλιωτών συνδέσεων στήριξης των επί του σκελετού αυτής. Εσωτερικά η καμπίνα και προς την πίσω πλευρά της θα φέρει κατάλληλης αντοχής μεταλλική πλάκα στήριξης του προς εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία θα είναι ευκόλως προσαρτώμενη και αφαιρούμενη στην όλη κατασκευή της καμπίνας, με ρύθμιση κατά βάθος και επαρκούς αντοχής και ακαμψίας έτσι ώστε να δύναται να αναλάβει μόνιμη φόρτιση υλικών μεγάλου βάρους minimum 150 Kg καθώς και διαστάσεων, από τον επί αυτής προοριζόμενο για επίτοιχη στήριξη εξοπλισμό του Inverter, του Διακόπτη, των δύο Input & output filters, του PLC κ.λπ. υλικών. Επίσης η καμπίνα θα φέρει κατάλληλες τραβέρσες για στήριξη μπαροσυστήματος ή δέσιμο καλωδίων, είτε τέλος για τοποθέτηση ραγών στήριξης υλικού ή και κανάλια όδευσης καλωδίων. Η καμπίνα/πεδίο θα πρέπει να μπορεί να ενωθεί εύκολα πλευρικά με αντίστοιχου ύψους και βάθους καμπίνα αλλά διαφορετικού ή ίδιου με αυτής πλάτους έτσι ώστε οι υπόψη δύο καμπίνες να αποτελέσουν μία πολύ μεγαλύτερου πλάτους καμπίνα/πεδίο Η/Π για διευκόλυνση εγκατάστασης του απαιτούμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Τέλος για την βεβαιωμένη ψύξη του εσωτερικού χώρου της καμπίνας και την απαγωγή της θερμότητας εκ της λειτουργίας του Inverter αυτή θα έχει εγκατεστημένο στην οροφή της, μέσω υπαρχόντων για το σκοπό αυτό ανοιγμάτων, κατάλληλο ηλεκτροκίνητο 1-φασικό 230Vac ανεμιστήρα επαρκούς ικανότητας εξαερισμού, λειτουργικά ελεγχόμενο μέσω θερμοστάτη εσωτερικού χώρου καμπίνας. Επίσης για το φωτισμό του εσωτερικού χώρου αυτής θα είναι εξοπλισμένη με φωτιστικό σώμα που θα ανάβει και σβήνει με το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας του πίνακα/καμπίνας.

- 1.1. Καμπίνα (ηλ. πίνακας) πλήρης ως ανωτέρω, πλάτους 1000mm με 2-φυλλη πόρτα μετά της αντίστοιχης μεταλλικής βάσεώς της, επιδαπέδιας εγκατ/σης. (Ενδεικτικός τύπος υλικών κατά κατασκευαστή «KYBA In. El. Mat.»), set αποτελούμενο από Κωδικούς υλικών: PD10020060/1τεμχ + BAPD1006010/1τεμχ + LPPD20060/1τεμχ αριστερής πλευράς.

Ποσότητα: 6 set.

- 1.2. Καμπίνα (ηλ. πίνακας) πλήρης ως ανωτέρω, πλάτους 600mm με 1-φυλλη πόρτα μετά της αντίστοιχης μεταλλικής βάσεώς της, επιδαπέδιας εγκατ/σης. (Ενδεικτικός τύπος υλικών κατά κατασκευαστή «KYBA In.El. Mat.»), set αποτελούμενο από Κωδικούς υλικών: PD8020060/1τεμχ + BAPD806010/1τεμχ + LPPD20060/1τεμχ δεξιάς πλευράς.

Ποσότητα: 6 set.

2. Σύστημα εκκίνησης/ηλεκτρονικός μεταβολέας στροφών (Low Voltage AC Drive VFD/Inverter), αρχής λειτουργίας προηγμένου διανυσματικού ελέγχου χωρίς αισθητήρες στο ελεγχόμενο ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα για ανεξάρτητο έλεγχο ταχύτητας και ροπής, βιομηχανικού τύπου χαμηλής τάσης 400V 3AC, ισχύος 200KW/425Amp, 50HZ, επίτοιχης εγκατάστασης εντός καμπίνας/πεδίου (ως άνω παραγράφων 1.1 & 1.2), κατάλληλο για εκκίνηση και ανεξάρτητη ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής και ροπής [μέσω μεταβολής της εφαρμοζόμενης ηλ. τάσης και συχνότητας του τυλιγματος της μεγάλης ταχύτητας του αντίστοιχου υφιστάμενου ηλεκτροκινητήρα δύο τυλιγμάτων και αντίστοιχων διακριτών ταχυτήτων (200KW/1485rpm &

40KW/745rpm) οδήγησης μειωτήρα στροφών] των κινητήριων συστημάτων των βεβιασμένου εκλυσμού ανεμιστήρων του Πύργου Ψύξης, απαγωγής θερμοκρασίας ψυκτικού νερού συστήματος κύριου συμπυκνωτή ατμοστροβίλου της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου.

Το προς προμήθεια σύστημα εκκίνησης θα πρέπει να παρέχει εξαιρετική ευστάθεια στη ρύθμιση, να περιορίζει την καταναλισκόμενη ενέργεια και να μεγιστοποιεί την απόδοση μέσω αποτελεσματικών χαρακτηριστικών εκκίνησης, θα πρέπει να είναι κατάλληλο για επαρκή και αξιόπιστη ρύθμιση στροφών κανονικής λειτουργίας του καθενός ανεμιστήρα στο επιθυμητό επίπεδο ταχύτητας περιστροφής ακόμα και πάνω από το 100% των ονομαστικών στροφών του (περίπου 7-10%) παρέχοντας ταυτόχρονα δυνατότητα για ανεξάρτητο έλεγχο της ροπής. Θα παρέχει ομαλή εκκίνηση με εφαρμογή κατάλληλης ράμπας απεριορίστου χρόνου με ταυτόχρονο έλεγχο ροπής και ρεύματος εκκίνησης. Θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα πέδησης μέσω εφαρμογής ράμπας απεριορίστου χρόνου. Τέλος ο κάθε ένας VFD/Inverter θα συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισμικό (Software Hitachi, άδεια λογισμικού απεριορίστης διάρκειας). Μέσω της υπόψη αρχής λειτουργίας του συστήματος εκκίνησης (έλεγχος διανύσματος χωρίς αισθητήρα) του κάθε ηλεκτροκινητήρα θα εξασφαλίζεται:

- Η εξαιρετική απόδοση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Η ικανότητα αναγνώρισης της κινητικής δυναμικής και της ταχείας προσαρμογής και ρύθμισης του συστήματος στο επιθυμητό προφίλ.
- Η δυνατότητα υλοποίησης του ελέγχου είτε ως ελέγχου σταθερών Volt ανά Hertz είτε ως ελέγχου διανύσματος ροής (flux vector).

Ειδικότερα το ζητούμενο σύστημα εκκίνησης και ρύθμισης ταχύτητας ηλεκτ/τήρα X.T. θα είναι κατάλληλο για εφαρμογές μεγάλου φορτίου (Normal Duty) & υψηλής σταθερής ροπής και θα έχει τις παρακάτω αναφερόμενες δυνατότητες και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά:

- Θα υποστηρίζει έλεγχο SVC (Sensorless Vector Control)
  - Θα επιτρέπει υψηλή ακρίβεια ελέγχου ροπής ταχύτητας και γρήγορη απόκριση ταχύτητας.
  - Θα ενσωματώνει την λειτουργία ασφαλείας STO (ασφαλούς απενεργοποίησης ροπής SIL2)
  - Θα παρέχει τον μοναδικό έλεγχο I/F που είναι ο πλέον κατάλληλος για χαμηλές στροφές με υψηλές απαιτήσεις ροπής.
  - Θα παρέχει πολύ ομαλή διαδικασία μετάβασης από την κατάσταση περιστροφής στην κατάσταση DC πέδησης. Η επίδραση ρεύματος είναι μικρή και η απόκριση του ρεύματος είναι ταχύτερη.
  - Θα παρουσιάζει εξαιρετική απόδοση κατά την φάση: "catch on the fly" ανιχνεύοντας την παραμένουσα ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα, μετά την διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, καθώς θα χρησιμοποιηθεί στην ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής των πτερωτών των ανεμιστήρων του Π.Ψ., οι οποίες συνήθως συνεχίζουν να περιστρέφονται για αρκετά μεγάλο διάστημα μετά την διακοπή, και αντίστοιχα θα προσαρμόζει τον ηλεκτροκινητήρα στη σωστή θέση προκειμένου να μπορεί να επιταχύνει ξανά στην επιθυμητή ταχύτητα περιστροφής.
  - Θα περιέχεται εντός μεταλλικού κελύφους
  - Θα είναι εξοπλισμένο κατ' ελάχιστον με εσωτερικό φίλτρο αποφυγής ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, C3 EMC filter.
  - Θα παρέχει PID λειτουργικό έλεγχο (with sleep function), όπως επίσης και αυτόματη ρύθμιση ηλεκτρικής τάσεως (AVR) και λειτουργία, αντιστάθμισης ροπής.
-

- Θα φέρει εξωτερικό χειριστήριο (πληκτρολόγιο) με οθόνη LED Display για τοποθέτηση απομακρυσμένα επί της πόρτας του πεδίου της καμπίνας.
- Θα συνοδεύεται από την προβλεπόμενη απαραίτητη για την λειτουργία του άδεια λογισμικού (HITACHI SOFTWARE LICENCE for INVERTER) απεριόριστης ισχύος.

Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ζητούμενου Inverter θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα του ενδεικτικού τύπου: Model S1-04250HFEF του οίκου κατασκευής Hitachi ή ισοδύναμα με αυτά ανάλογου Inverter άλλου κατασκευαστικού οίκου, του οποίου ή ισοδυναμία των χαρακτηριστικών του θα αποδειχθεί από τον κάθε προσφέροντα.

- ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/Degree of protection: IP20
- ο ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Η/Κ, 4-POLES NORMAL DUTY/Applicable motor capacity 4-poles: 200 KW
- ο ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INVERTER/Rated capacity: 263 KVA (minimum)
- ο ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ AC ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ/Rated AC input voltage: 3PHASE/AC 380V(-15%) TO 400V(+10%)
- ο ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ/Rated output current: 380AMP (minimum)
- ο ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ/Overload current rating:150% 60sec, 180%,10s, 200% 1s.
- ο ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ/ Rated output voltage: AC,3PH:230 to400V (proportional to input voltage)
- ο ΡΟΠΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/Starting torque:0.25Hz/150%(SVC)
- ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ/Regenerative braking: Optional brake unit
- ο ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥxΠxΒ/Dimensions HxWxD: 870mm x 500mm x 360mm, maximum
- ο ΒΑΡΟΣ/Weight: 85Kg, maximum +10%

Ποσότητα: 14 τεμάχια

3. Διακόπτης Αυτόματος Αέρος 630A, 3-poles AC με θερμομαγνητική προστασία κατάλληλος για σταθερή τοποθέτηση μέσω ράγας σε πλάτη πεδίου Η/Π, όπως ο αναφερόμενος ενδεικτικού τύπου κατασκευής ABB, Type TMAX XT5N630 with solid-state release in AC: Ekip Dip LS/IR630, κατάλληλος για maximum 120 μηχανικούς χειρισμούς την ώρα και συνολικά μηχανικό χρόνο ζωής 20.000 χειρισμούς, κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-2, διαστάσεων Π x Β x Υ/140x103x205mm και μέγιστου βάρους έως 4,5Kg.

Ποσότητα: 14 τεμάχια

4. Input και Output Reactors πλήρες set αποτελούμενο από ένα (1) τεμάχιο «αντιδραστήρα εισόδου» (input reactor) στην είσοδο και ένα (1) τεμάχιο «αντιδραστήρα εξόδου» (output reactor) στην έξοδο του Inverter, επίτοιχης εγκατάστασης εντός Η/Π για βελτίωση, αφενός του συντελεστή προσαρμογής ρεύματος εισόδου και κατ' επέκταση περιορισμού των υψηλής τάξης αρμονικών ρευμάτων προς αποφυγή ζημίας στις ανορθωτικές διατάξεις και αφετέρου την αποφυγή αναίτιας ενεργοποίησης της προστασίας υπερέντασης του Inverter λόγω της εμφανιζόμενης παρασιτικής χωρητικότητας μεταξύ του εδάφους και του μεγάλου μήκους των καλωδίων τροφοδότησης του Η/Κ στην έξοδο όπως κατωτέρω:

- 4.1. Input Reactor (αντιδραστήρας εισόδου) κατάλληλος για το κύκλωμα τροφοδότησης/εισόδου του Inverter από το δίκτυο 400V 3AC, ενδεικτικού τύπου και

μοντέλου ACR-200-4 κατασκευής οίκου Hitachi με στοιχεία: Current/390A, Voltage/380V, Inductance/0.036mH, βάρους περίπου 32Kg, κατάλληλα επιλεγμένο για τον επίσης ενδεικτικού τύπου Model S1-04250HFEF 200KW Inverter κατασκευής οίκου Hitachi ως ανωτέρω στην παράγραφο 2 αναφέρεται.

Ποσότητα: 14 τεμάχια

- 4.2. Output Reactor (αντιδραστήρας εξόδου) κατάλληλος για το κύκλωμα τροφοδότησης/εξόδου εκ του Inverter προς τον Η/Κ, ενδεικτικού τύπου και μοντέλου OCR-200-4 κατασκευής οίκου Hitachi με στοιχεία: Current/390A, Voltage/380V, Inductance/0.018mH, βάρους περίπου 25Kg, κατάλληλα επιλεγμένο για τον επίσης ενδεικτικού τύπου Model S1-04250HFEF 200KW Inverter κατασκευής οίκου Hitachi ως ανωτέρω στην παράγραφο 2 αναφέρεται.

Ποσότητα: 14 τεμάχια

5. Σύστημα PLC-INTERFACE ενδεικτικού τύπου/σειράς HITACHI/EH-150 για έλεγχο/επιτήρηση λειτουργίας και διεπαφή Human Machine Interface HMI, 16 ανεξάρτητων συστημάτων VFD Inverters ενδεικτικού τύπου Model S1-04250HFEF 200KW κατασκευής οίκου Hitachi, σε διάταξη/διαμόρφωση εφεδρείας (Redundant PLCs) που θα περιλαμβάνει:

- τις δύο (2 τμχ) κεντρικές μονάδες επεξεργαστών CPUs ενδεικτικού τύπου Hitachi/Redundant PLC/HX-CP1H16R (με ενσωματωμένες τις μπαταρίες ενδ. Τύπου Hitachi HX-BAT Lithium Battery for HXCPU 1τμχ/CPU) μαζί και,
- τα προβλεπόμενα 2 τεμάχια (ένα ανά PLC) τροφοδοτικά ηλ. ισχύος ενδεικτικού τύπου:HX-PSA Input:AC 100-240V,Output:DC 5V,3.8A & external DC24V,0.4A,
- τις κάρτες επικοινωνίας δεκαέξι (16) τεμάχια (1τμχ/Inverter Hitachi S1-series) ενδεικτικού τύπου Hitachi Ethernet Modbus TCP communication cards S1-EN,
- τα δύο (2 τμχ) οθόνες/touchscreen displays ενδεικτικού τύπου Hitachi/HMI/EH-TP715 15.6" Graphic TFT color Widescreen Display για διεπαφή του χρήστη με το υπόψη ως ανωτέρω αναφερόμενο PLC σύστημα τοπικού ελέγχου (Local Control) όλων και των 16 συσκευών (13 νέων +3 υφιστάμενων) VFD Inverters,
- τις δύο (2 τμχ) κάρτες βυσμάτωσης (πέντε (5) θέσεων/Slots) εγκ/σης των στοιχείων/καρτών των μονάδων PLC ενδεικτικού τύπου "motherboards" με Part Nr.:EH-BS5A
- τις δύο (2 τμχ) κάρτες 16 εισόδων (οπτοσυζευκτών απομόνωσης), ενδεικτικού τύπου:EH-XD16 16 points, DC24V Input, Source/Sink, Photocoupler isolation, LED display, Removable terminal block
- τις δύο (2 τμχ) κάρτες 16 εξόδων (οπτοσυζευκτών απομόνωσης), ενδεικτικού τύπου:EH-YR16 16 points, AC 100-240/DC 24V, Relay Output 2A,Photocoupler Isolation, LED display, Removable terminal block
- συμπεριλαμβανομένων επίσης και των απαραίτητων (2 τεμάχια + 2 τεμάχια) αδειών λογισμικού τόσο για τα δύο PLC (SW for PLCs) όσο και για τα δύο HMI (SW for HMIs) touch screen displays διεπαφής χρήστη αντίστοιχα καθώς και δύο (2 τμχ) αδειών λογισμικού (software for Inverters Configurator) Hitachi Inverter Type S1-Series.
- Περιλαμβάνονται υλικά τοποθέτησης, μικρουλικά και καλώδια συνδέσεων για θέση των δύο ως άνω αναλυτικά περιγραφόμενων συστημάτων PLC σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ποσότητα: 1 set (πλήρες ως άνω σύστημα των 2 μονάδων Redundant PLCs κ.λπ αναφερομένων μερών).

6. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου με υποβολή συνοπτικής μελέτης εφαρμογής του ζητούμενου προς προμήθεια και θέση σε λειτουργία ως άνω παραγράφων αναφερόμενου εξοπλισμού, σε σχέση με την εγκατάσταση και θέση σε πλήρη δοκιμαστική καταρχάς και
-



ακολουθώντας κανονική λειτουργία καθενός συστήματος VFD/Inverter, πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει διάθεση επιτόπου στις εγκαταστάσεις του Σταθμού ΑΗΣΜ-5 ομάδας εξειδικευμένων τεχνικών για την ρύθμιση των υπόψη συστημάτων εκκίνησης (OEM Hitachi ή άλλου OEM Οίκου), την λειτουργική βελτιστοποίηση εν γένει του όλου κινητήριου συστήματος VFD/Inverter του κάθε συγκροτήματος ανεμιστήρα Πύργου Ψύξης, την κατασκευή των απαραίτητων μιμικών διαγραμμάτων, διαγραμμάτων λειτουργίας και τις απαραίτητες σελίδες τρεχόντων συμβάντων και συμβάντων εκ του ιστορικού. Στο αντικείμενο επίσης περιλαμβάνεται κάθε απαιτούμενη παραμετροποίηση μέσω των σχετικών λογισμικών εργαλείων που ανήκουν στο προς προμήθεια αντικείμενο για την άρτια λειτουργική και ιεραρχικώς δομημένη ένταξη του αυτόνομου συστήματος των δύο PLC σε διάταξη εφεδρείας, στο ιεραρχικά ανώτερο σύστημα DCS/800XA/ ABB της ΜΣΚ5. Περιλαμβάνεται η παράδοση στον σταθμό όλων των προβλεπόμενων αδειών χρήσης (απεριόριστης διάρκειας ισχύος) των λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν, παράδοση των σχετικών τεχνικών φυλλαδίων κάθε εξοπλισμού, τα απαραίτητα σχέδια που θα εκπονηθούν για την όλη υλοποίηση και τέλος υπηρεσίες εκπαίδευσης του αρμόδιου τεχνικού προσωπικού του ΑΗΣΜ5 (Τομέων Λειτουργίας & Συντήρησης) στην λειτουργία των νέων συστημάτων, τη συντήρησή τους καθώς και στην αποκατάσταση βλαβών.

Για την όλη ως άνω αναφερθείσα παρέμβαση/αντικείμενο (εκτός των υπηρεσιών εκπαίδευσης) προβλέπεται να δαπανηθεί διάστημα τριών (3) εβδομάδων, ομάδας του αντισυμβαλλομένου κατ' ελάχιστον δύο εξειδικευμένων τεχνικών ενδεικτικά σε 10-ωρη ημερήσια απασχόληση οι οποίοι τεχνικοί θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι γνώστες με επαρκή αποδεδειγμένη εμπειρία στα ζητούμενα προς προμήθεια και εγκατάσταση συστήματα εκάστου OEM.

Για το αντικείμενο που αφορά την διενέργεια του σύντομου εκπαιδευτικού προγράμματος, προβλέπεται 3ήμερης διάρκειας συνεδρία με μέγιστη 6ωρη ανά ημέρα απασχόληση ενός (1) ειδικού εκπαιδευτή του αντισυμβαλλομένου, ο οποίος σε ποσοστά 50% του υπόψη διαθέσιμου χρόνου (ανάμεσα σε θέματα λειτουργίας και συντήρησης αντίστοιχα) θα φροντίσει να εκπαιδεύσει συνολικά 4 άτομα του ΑΗΣΜ-5 (2 άτομα από τον Τομέα Λειτουργίας και 2 άτομα από τον Τομέα Συντήρησης) σε σχετικά κατά περίπτωση τεχνικά θέματα.

Ποσότητα: 1 Κατ' αποκοπή (3 εβδομάδες /ομάδας δύο (2) τεχνικών + 3 ημέρες ενός (1) εκπαιδευτή).

#### Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Όλος ο προαναφερόμενος εξοπλισμός (παράγραφοι: Β/2, 3, 4, 5) θα δύναται πιστοποιημένα και με βάση το ενδεικτικό τυπικό διάγραμμα εγκατάστασής του και συνδεσμολόγησής του (συνημμένο στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή) να εγκατασταθεί τεχνικά ορθά και ολοκληρωμένα εντός των περιγραφόμενων στην ως άνω παράγραφο 1 καμπίνων/πεδία Η/Π επιδαπέδιας τοποθέτησης και για το λόγο αυτό ο κάθε προσφέρων με την προσφορά του, που θα πρέπει αποκλειστικά να αφορά όλα τα ζητούμενα είδη και ποσότητες, θα συνυποβάλει σχετική βεβαίωση περί τούτου.
2. Ο Αντισυμβαλλόμενος προμηθευτής θα πρέπει να μελετήσει, σχεδιάσει, προμηθεύσει τα υλικά και τους ζητούμενους πίνακες, έτοιμους για τοποθέτηση/εγκατάσταση και καλωδίωση του εν λόγω εξοπλισμού εντός αυτών από την ΔΕΗ/ΑΗΣΜ-5, να ρυθμίσει να διασυνδέσει τα σχετικά συστήματα Inverters με το κεντρικό DCS του Σταθμού του οίκου ABB/800xA, να εκκινήσει και να επιβεβαιώσει την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία αυτών σε όλες τις συνθήκες.
3. Τα απαραίτητα προβλεπόμενα τεχνικά φυλλάδια λειτουργίας συντήρησης και εγκατάστασης και ρύθμισης/παραμετροποίησης στα Ελληνικά ή Αγγλικά, του ανωτέρω αναφερόμενου εξοπλισμού (για όλους τούς τύπους και κατασκευαστές των αντίστοιχων ειδών) θα

συνοδεύουν την παράδοσή του. Ειδικότερα Τα εγχειρίδια που θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά ή Αγγλικά και θα είναι κατ' ελάχιστο τα εξής:

Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Το εγχειρίδιο αυτό θα περιγράφει αναλυτικά τις λειτουργίες του συστήματος που είναι διαθέσιμες στον χειριστή/χρήστη. Θα περιγράφει όλες τις λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος, όπως τη θέση του συστήματος σε λειτουργία. Επίσης το εγχειρίδιο αυτό θα περιγράφει όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο μηχανικό συστημάτων της υπηρεσίας.

Εγχειρίδια εξοπλισμού. Τα εγχειρίδια του εξοπλισμού θα περιέχουν πλήρη έντυπα όπως παρέχονται από τους κατασκευαστές.

Τα εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των συσκευών και της θεωρίας λειτουργίας τους, των διαδικασιών δοκιμών, επισκευών και ρυθμίσεων μέχρι επιπέδου στοιχείου, καθώς και πλήρη κατάλογο όλων των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μηχανολογικών στοιχείων. Τέλος θα περιλαμβάνουν πλήρη χονδρικά και λεπτομερή σχηματικά και κυκλωματικά διαγράμματα και σχέδια για κάθε μονάδα ή πλακέτα που χρησιμοποιείται στο σύστημα.

Περιγραφικό εγχειρίδιο με σχέδια τοποθέτησης και υπολογισμούς για κάθε σημείο που περιλαμβάνουν κυρίως σχέδια των υφιστάμενων ηλ/κών πινάκων αλλά και των που θα ο προμηθευτής.

4. Όλος ο προς παράδοση εξοπλισμός θα καλύπτεται κατά περίπτωση από την παρεχόμενη εκ του κάθε κατασκευαστή οίκου προβλεπόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας του διάρκειας κατ' ελάχιστον δύο ετών (24 μηνών). Ειδικότερα ο αντισυμβαλλόμενος προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο και για το σύνολο του συστήματος. Εγγύηση ίδιας διάρκειας απαιτείται και για τις συσκευές του πιθανού συμπληρωματικού εξοπλισμού που ίσως απαιτηθεί.

Επίσης ο αντισυμβαλλόμενος προμηθευτής θα βεβαιώνει την εκ μέρους του υφιστάμενη δυνατότητα για παροχή έξτρα συμφωνίας συντήρησης ως "option" δυνατότητας επέκτασης της διάρκειας της ελάχιστης 24μηνης εγγύησης που κατ' ελάχιστον θα παρέχεται, με υπογραφή συμβολαίου συντήρησης και υποστήριξης για 60 μήνες επιπλέον όπως κατωτέρω: Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν συντήρηση όλων των συσκευών (hardware & software), μηχανημάτων και εξαρτημάτων που αποτελούν τις εγκαταστάσεις. Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι' αυτά.

Στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνεται και η εκτέλεση κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης της προληπτικής συντήρησης καθώς και η αξία των αναλωσίμων υλικών που θα απαιτηθούν κατά την υλοποίησή της.

Ο αντισυμβαλλόμενος προμηθευτής του έργου φέρει την ευθύνη της αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης ήθελε παρουσιασθεί, σε οποιαδήποτε υπό προμήθεια συσκευή. Σαν βλάβη συσκευής νοείται οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να παρουσιασθεί από αστοχία της συσκευής και όχι από βίαια παρέμβαση ή χειριστικό σφάλμα. Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η βλάβη, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τις επιμέρους μονάδες με καινούργιες, οι οποίες θα συνοδεύονται από νέα εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών εάν συμβεί κατά τον χρόνο της εγγύησης, ώστε να λήγει με την συνολική εγγύηση.

Θα αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία για την εγγύηση σε ότι αφορά:

- Στην περιοδικότητα και διάρκεια της προληπτικής συντήρησης και το ωράριο μέσα στο οποίο μπορεί να πραγματοποιείται (ελάχιστη περίοδος/ διάρκεια ορίζονται οι 24 ώρες
-

ανά έτος. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει όμοια η μεγαλύτερη διάρκεια συντήρησης από τη συγκεκριμένη),

- Στο μέσο χρόνο απόκρισης μεταξύ τηλεφωνικής κλήσης και άφιξης του εξειδικευμένου προσωπικού για την αντιμετώπιση βλαβών και το προβλεπόμενο ωράριο απόκρισης καθώς και οι όροι για αντιμετώπιση βλαβών εκτός του παραπάνω ωραρίου (μέγιστη περίοδος ανταπόκρισης ορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας/ΔΕΗ. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει όμοια η συντομότερη περίοδο ανταπόκρισης από τη συγκεκριμένη),
  - Στη δυνατότητα διάθεσης των απαραίτητων για την συντήρηση του προσφερόμενου συστήματος ανταλλακτικών (μέγιστη περίοδος διάθεσης ανταλλακτικών ορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει όμοια η συντομότερη περίοδο ανταπόκρισης από τη συγκεκριμένη) και
  - Στη διαδικασία που θα ακολουθεί για την περίπτωση που απαιτούμενα ανταλλακτικά δεν υπάρχουν στο απόθεμα, καθώς και ο μέγιστος πιθανός χρόνος αναμονής μέχρι την άφιξη τους (μέγιστη περίοδος διάθεσης ανταλλακτικών εκτός αποθέματος ορίζονται οι πέντε ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει όμοια η συντομότερη περίοδο ανταπόκρισης από τη συγκεκριμένη).
5. Για την υλοποίηση της διαδικασίας της εκπαίδευσης ο αντισυμβαλλόμενος προμηθευτής θα συντάξει και παραδώσει πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της υπηρεσίας διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) εργασίμων ημερών με 6 ώρες το πολύ ημερησίως, σε ωράριο της ελεύθερης επιλογής του ΑΗΣΜ-5. Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο συσκευών και συστημάτων τα οποία θα εγκατασταθούν.

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και συντηρήσεως του συστήματος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκπαίδευση στους χειρισμούς του συστήματος, προληπτική συντήρηση, συμπτωματολογία και άρση βλαβών σε συνδυασμό με το σύστημα προγραμματισμένης συντήρησης, την σχετική βιβλιογραφία των συσκευών για τις οποίες θα εκτελεσθεί η εκπαίδευση και για τον υπό προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμό του κυρίως υπό προμήθεια υλικού του έργου της παρούσας.

Το σύνολο της παραπάνω εκπαίδευσης θα παρακολουθήσει και ένας εκπρόσωπος μηχανικός του Σταθμού ΑΗΣΜ-5, ο οποίος θα συντονίζει και την καλή εκτέλεση και τήρηση του προγράμματος της εκπαίδευσης και θα αναλάβει στην συνέχεια σαν υπεύθυνος επικεφαλής τεχνικός της εγκαταστάσεως.

Η δαπάνη της εκπαίδευσης βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον αντισυμβαλλόμενο και περιλαμβάνεται στο της ως άνω παραγράφου Β.6 κατ' αποκοπή προς προμήθεια αντικείμενο.

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα είναι κατ' ελάχιστο το εξής :

- Για τους χρήστες του συστήματος (2 άτομα) Η εκπαίδευση θα καλύπτει όλα τα θέματα λειτουργίας των συστημάτων. Η λειτουργία των συστημάτων θα καλύπτεται σε ικανοποιητικό βάθος για να επιτρέπει την κανονική και ομαλή θέση σε λειτουργία και εκμετάλλευση του συστήματος.
  - Για το προσωπικό συντήρησης (2 άτομα). Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τη διάγνωση, την αντικατάσταση και τη διαδικασία επισκευών.
  - Στο σχέδιο εκπαίδευσης θα περιλαμβάνονται :
  - Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - χρονική διάρκεια
-

- Αριθμός ατόμων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (Εργοδηγοί - Υπομηχανικοί - Μηχανικοί) που απαιτείται να εκπαιδευτούν
- Βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά με το θέμα
- Εγχειρίδια γενικής κατάρτισης (θεωρητική) και εγχειρίδια που αφορούν τη λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος (πρακτική)
- Άλλα στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού.

Η εκπαίδευση θα γίνει από έμπειρο πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή εκπαιδευτή, θα πρέπει να κατατεθεί βιογραφικό και πιστοποιητικό με την κατάθεση της προσφοράς.

Θα πρέπει τέλος να υποβληθεί επίσης στον ΑΗΣΜ-5 έκθεση με τα τελικά συμπεράσματα που θα αφορούν στο συνολικό αποτέλεσμα της παρασχεθείσας εκπαίδευσης, τις επιδόσεις των εκπαιδευθέντων και τις γενικότερες προτάσεις του εκπαιδευτή.

6. Όλα τα ως άνω αναφερόμενα είδη /εξοπλισμός θα παραδίδονται κατάλληλα συσκευασμένα. πακεταρισμένα και σφραγισμένα εντός της εργοστασιακής τους συσκευασίας με πρόβλεψη προστασίας έναντι καιρικών συνθηκών.

#### Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

##### 1. Γενικά

###### 1.1. Τεχνικές Οδηγίες

Για το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην εν λόγω συμφωνία προμήθειας θα ακολουθεί υποχρεωτικά η υποβολή αναλυτικών τεχνικών οδηγιών. Όλα τα σημεία των προδιαγραφών που ακολουθούν είναι απαραίτητα και σε οποιοδήποτε σημείο δεν συμφωνούν οι προμηθευτές ή δεν αναφέρονται με σαφήνεια, κατά την κρίση της υπηρεσίας θα αξιολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητα των προδιαγραφών που δεν εκπληρώνουν.

Είναι απόλυτα αναγκαίο τα υφιστάμενα συστήματα αυτοματισμού DCS της ΜΣΚ5 (ABB 800xxA) να ρυθμιστούν κατάλληλα για να μπορούν να υποστηρίξουν τις πρόσθετες απαιτήσεις εκ της ενσωμάτωσης των συστημάτων VFD/Inverters με βάση την συγκεκριμένη προμήθεια νέου εξοπλισμού PLCs, Inverters, κ.λπ.

###### 1.2. Κανονισμοί

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της προμήθειας θα πρέπει να βρίσκουν εφαρμογή οι ακόλουθοι κανονισμοί:

- Οι κανονισμοί και οδηγίες της ΔΕΗ ως παρόχου ηλεκτρικής τροφοδοσίας σχετικά με τις εσωτερικές και εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
- Η εταιρεία προμήθειας του προτεινόμενου εξοπλισμού αυτοματισμού (PLCs, Inverters κ.λπ.) και λογισμικού θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας και να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 27001 ISO 27701, ISO 45001 και ISO 14001.
- Κανονισμοί πυρασφάλειας


Όλες οι εργασίες και στο βαθμό που αυτές εμπλέκονται με υποχρεώσεις του αντισυμβαλλομένου θα πρέπει να εκτελεστούν κατάλληλα σε πλήρη συμφωνία με τα κείμενα των προδιαγραφών και τους κανονισμούς του εμπορίου και της τεχνολογίας καθώς και τις τέχνες και επιστήμες. Στις προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι


συνυπολογισμένα όλα τα κόστη υπηρεσιών, προμήθειας και λοιπών εργασιών που είναι μέρος της προμήθειας και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού, εξαιρουμένων λειτουργικών δαπανών που δε σχετίζονται με το προς προμήθεια αντικείμενο. Επίσης, πρέπει να είναι συνυπολογισμένα τα κόστη για όλα τα επί μέρους υλικά, τα οποία είναι αναγκαία για την θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού και την παράδοσή του ως έτοιμου για πλήρη εκμετάλλευση.

Επειδή στις εγκαταστάσεις του Σταθμού επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν τα υλικά συγκεκριμένων προδιαγραφών ή αντίστοιχα για λόγους ομοιότητας, τα οποία τηρούν τους κανονισμούς ασφαλείας και τα οποία φέρουν την αντίστοιχη σήμανση, τα προς προμήθεια υλικά εξοπλισμός και λοιπά είδη θα πρέπει να ικανοποιούν απόλυτα την εν λόγω συνθήκη. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές εκδόσεις για τα ίδια υλικά και συσκευές/εξοπλισμούς που ζητούνται από τα κείμενα των προδιαγραφών.

Συνημμένα : - Ενδεικτικό τυπικό Διάγραμμα Εγκατάστασης και  
συνδεσμολόγησης (Φύλλα 6)

---

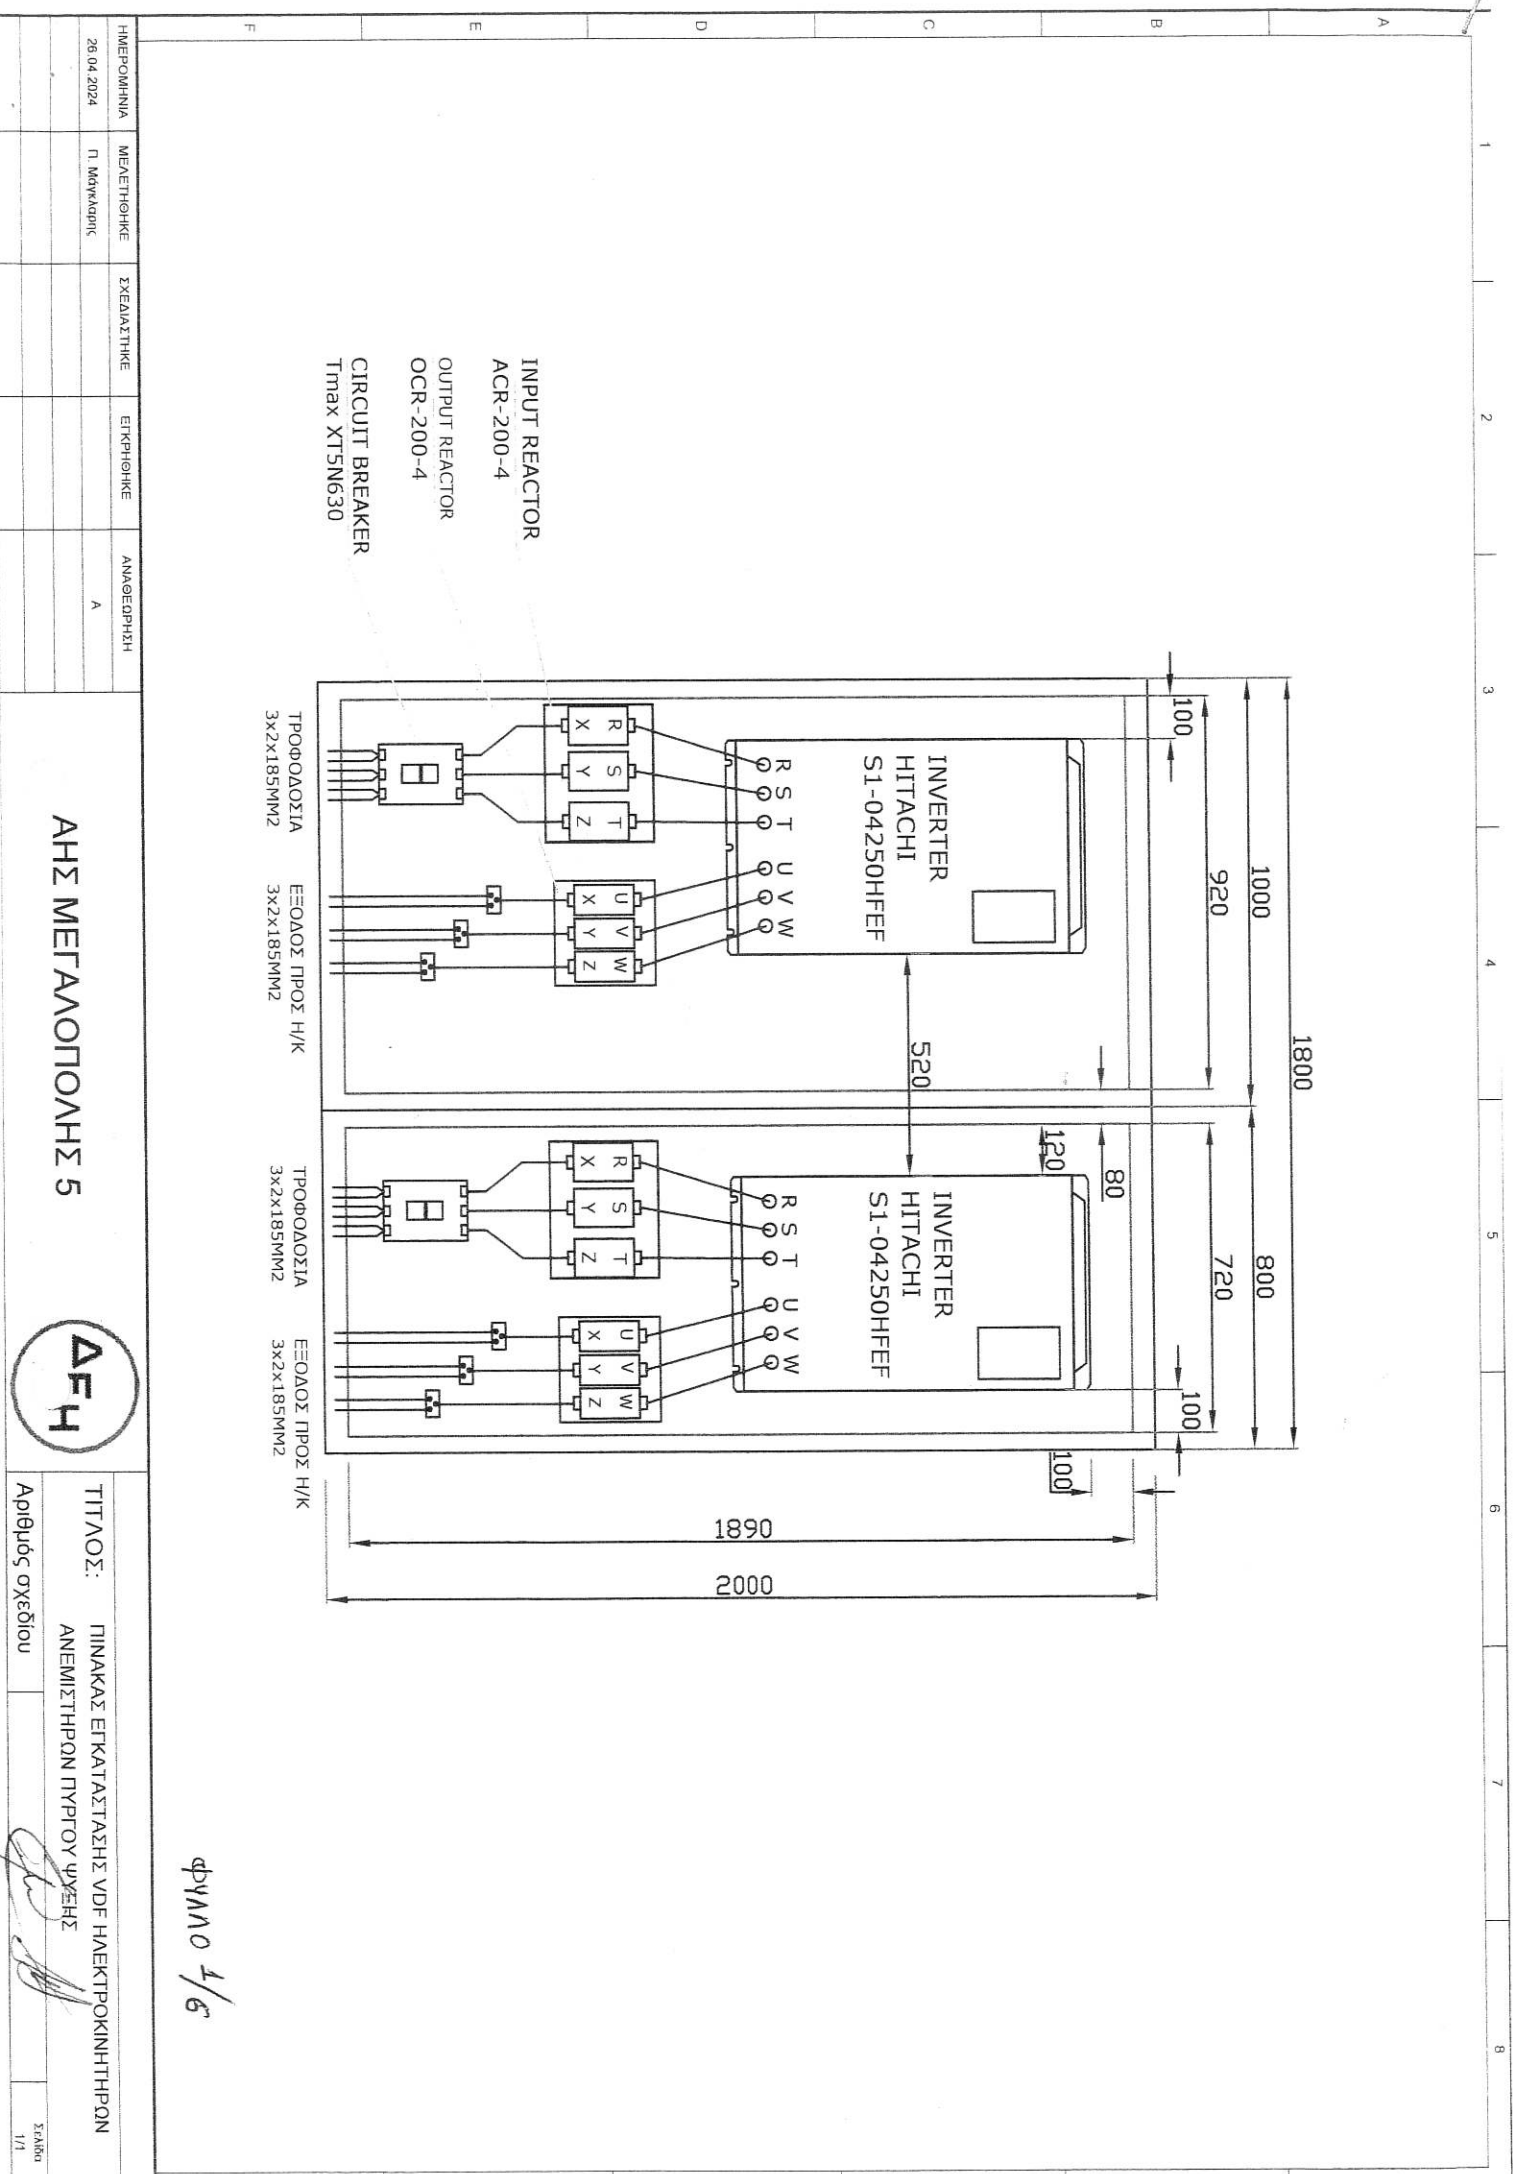


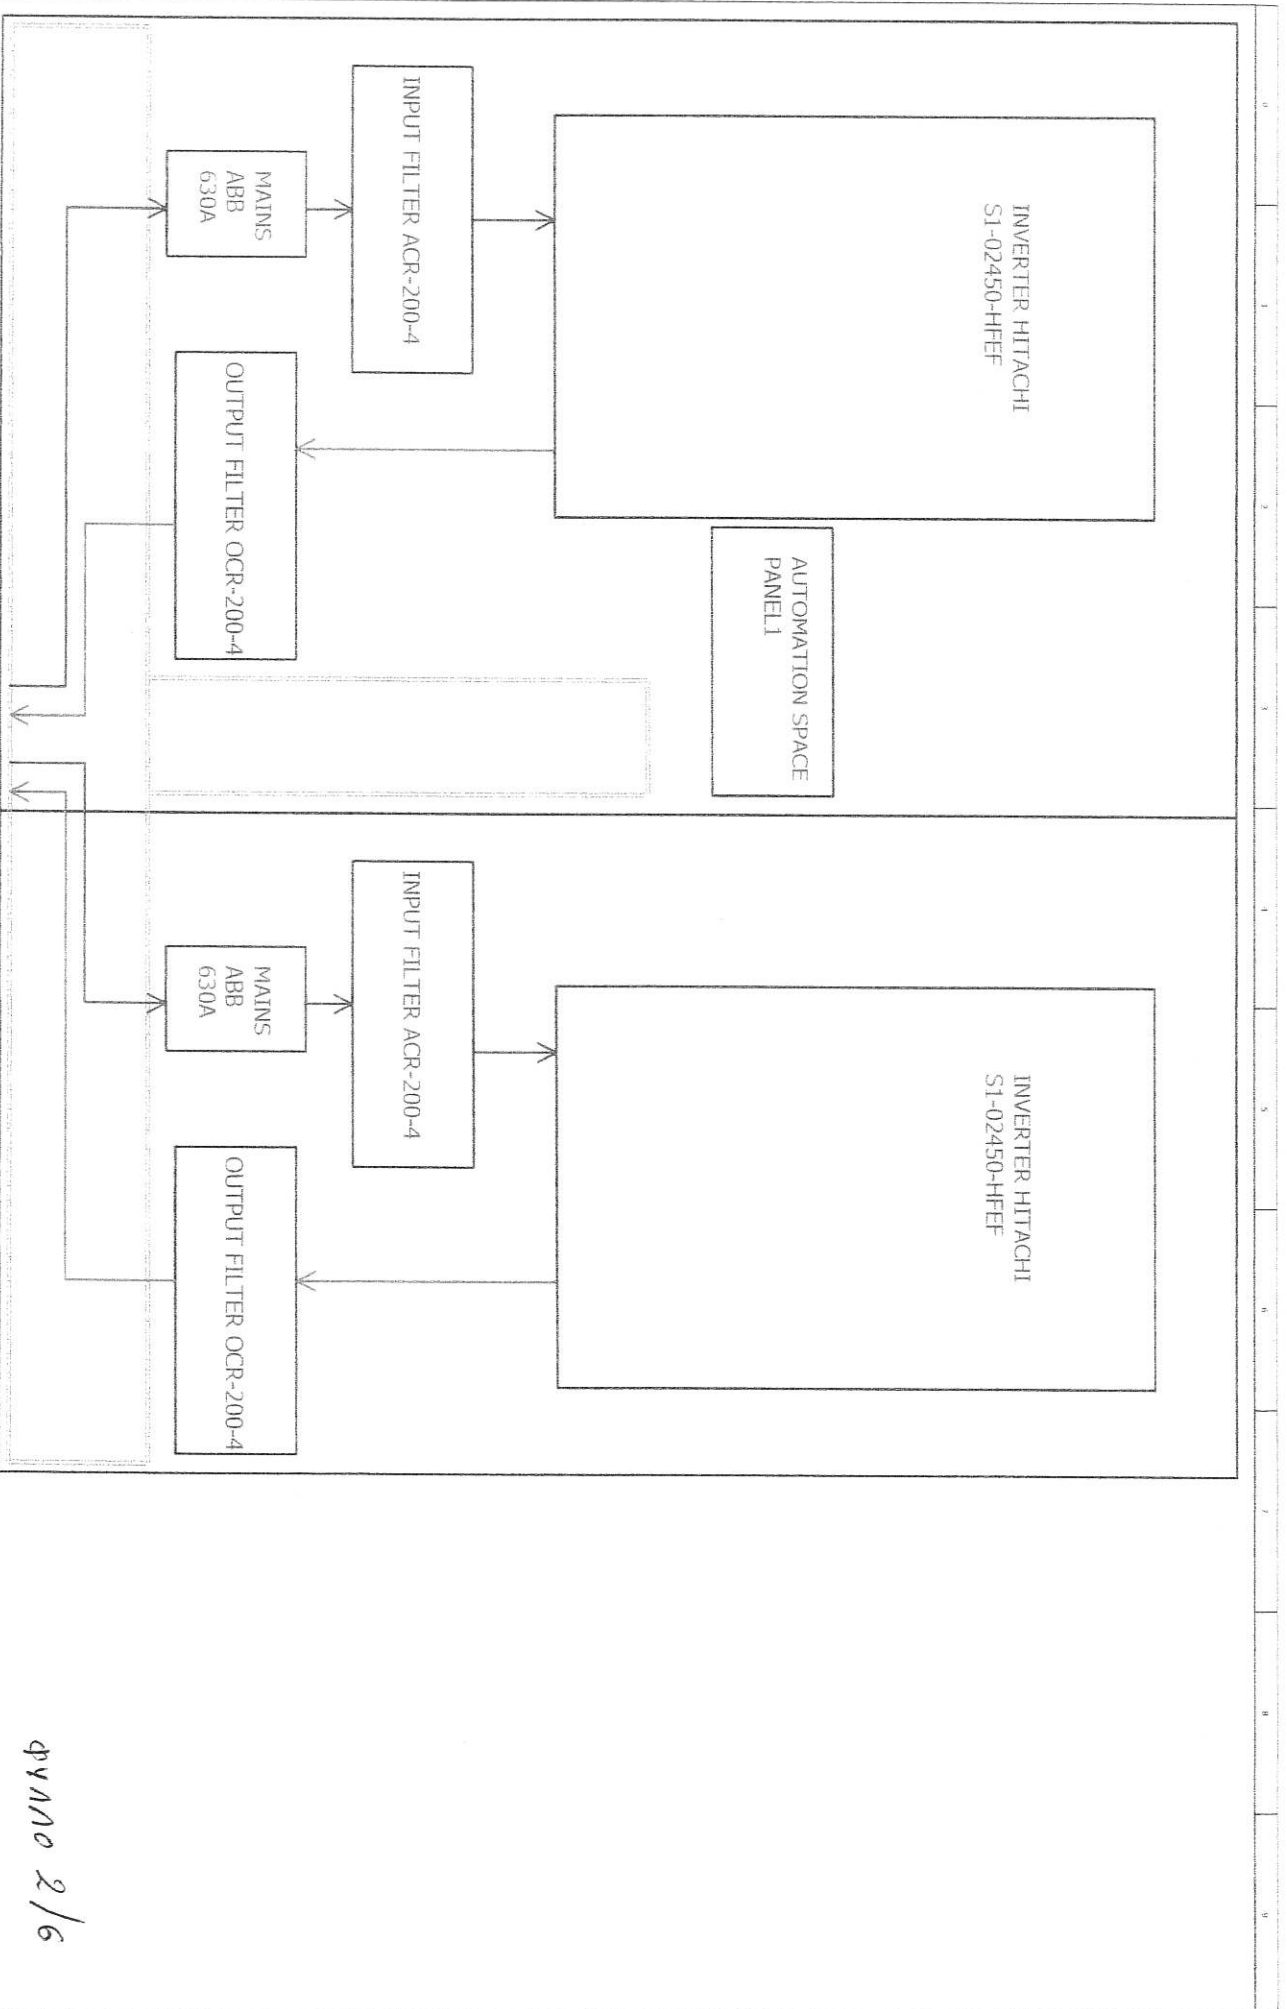

qyano 2/6


|              |      |      |            |        |                                                                                                                                                 |           |            |      |
|--------------|------|------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|
| Modification | Date | Name | Date       | By     | Project template with identification structure in accordance with IEC standard. Page structure with higher-level function and mounting location | PANEL 1/2 | REC. 10/01 | Page |
|              |      |      | 10/10/2024 | THOMAS |                                                                                                                                                 |           |            | 1    |
|              |      |      | 10/10/2024 | THOMAS |                                                                                                                                                 |           |            | 1    |

*[Handwritten signature]*

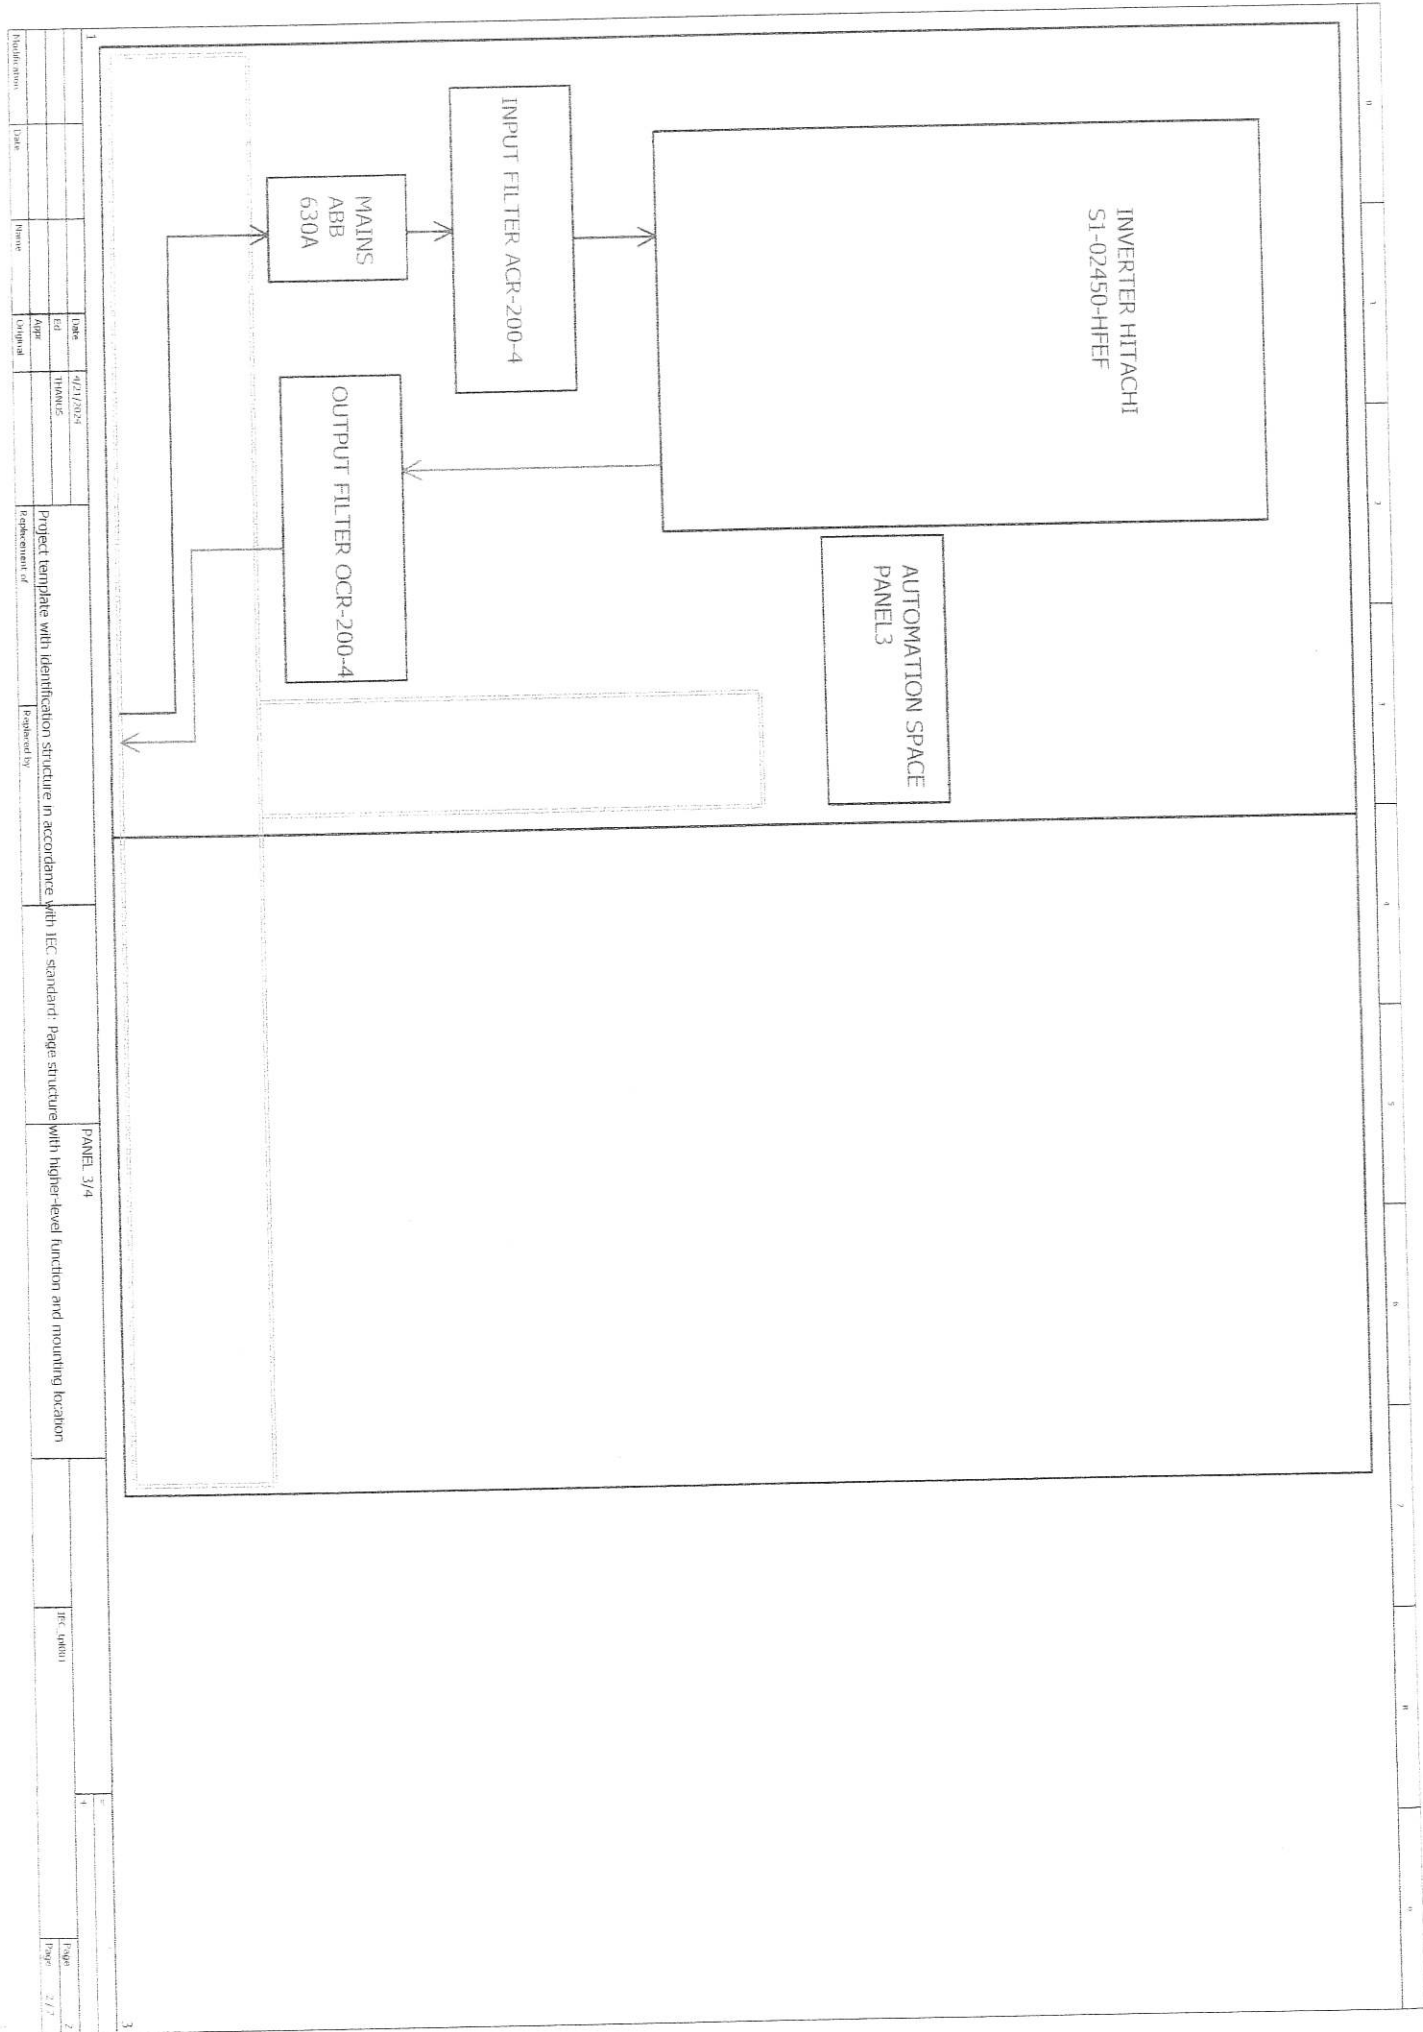







|               |  |             |           |                                                                                                                                                 |  |           |  |          |  |      |       |
|---------------|--|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|----------|--|------|-------|
| Modifications |  | Date        | 4/11/2024 | Project template with identification structure in accordance with IEC standard. Page structure with higher-level function and mounting location |  | PANEL 3/4 |  | JFC 0000 |  | Page | 2     |
|               |  | Ed          | THMMS     |                                                                                                                                                 |  |           |  |          |  | Page | 2 / 2 |
|               |  | Appr        |           |                                                                                                                                                 |  |           |  |          |  |      |       |
|               |  | Unappr      |           |                                                                                                                                                 |  |           |  |          |  |      |       |
|               |  | Replaced by |           |                                                                                                                                                 |  |           |  |          |  |      |       |



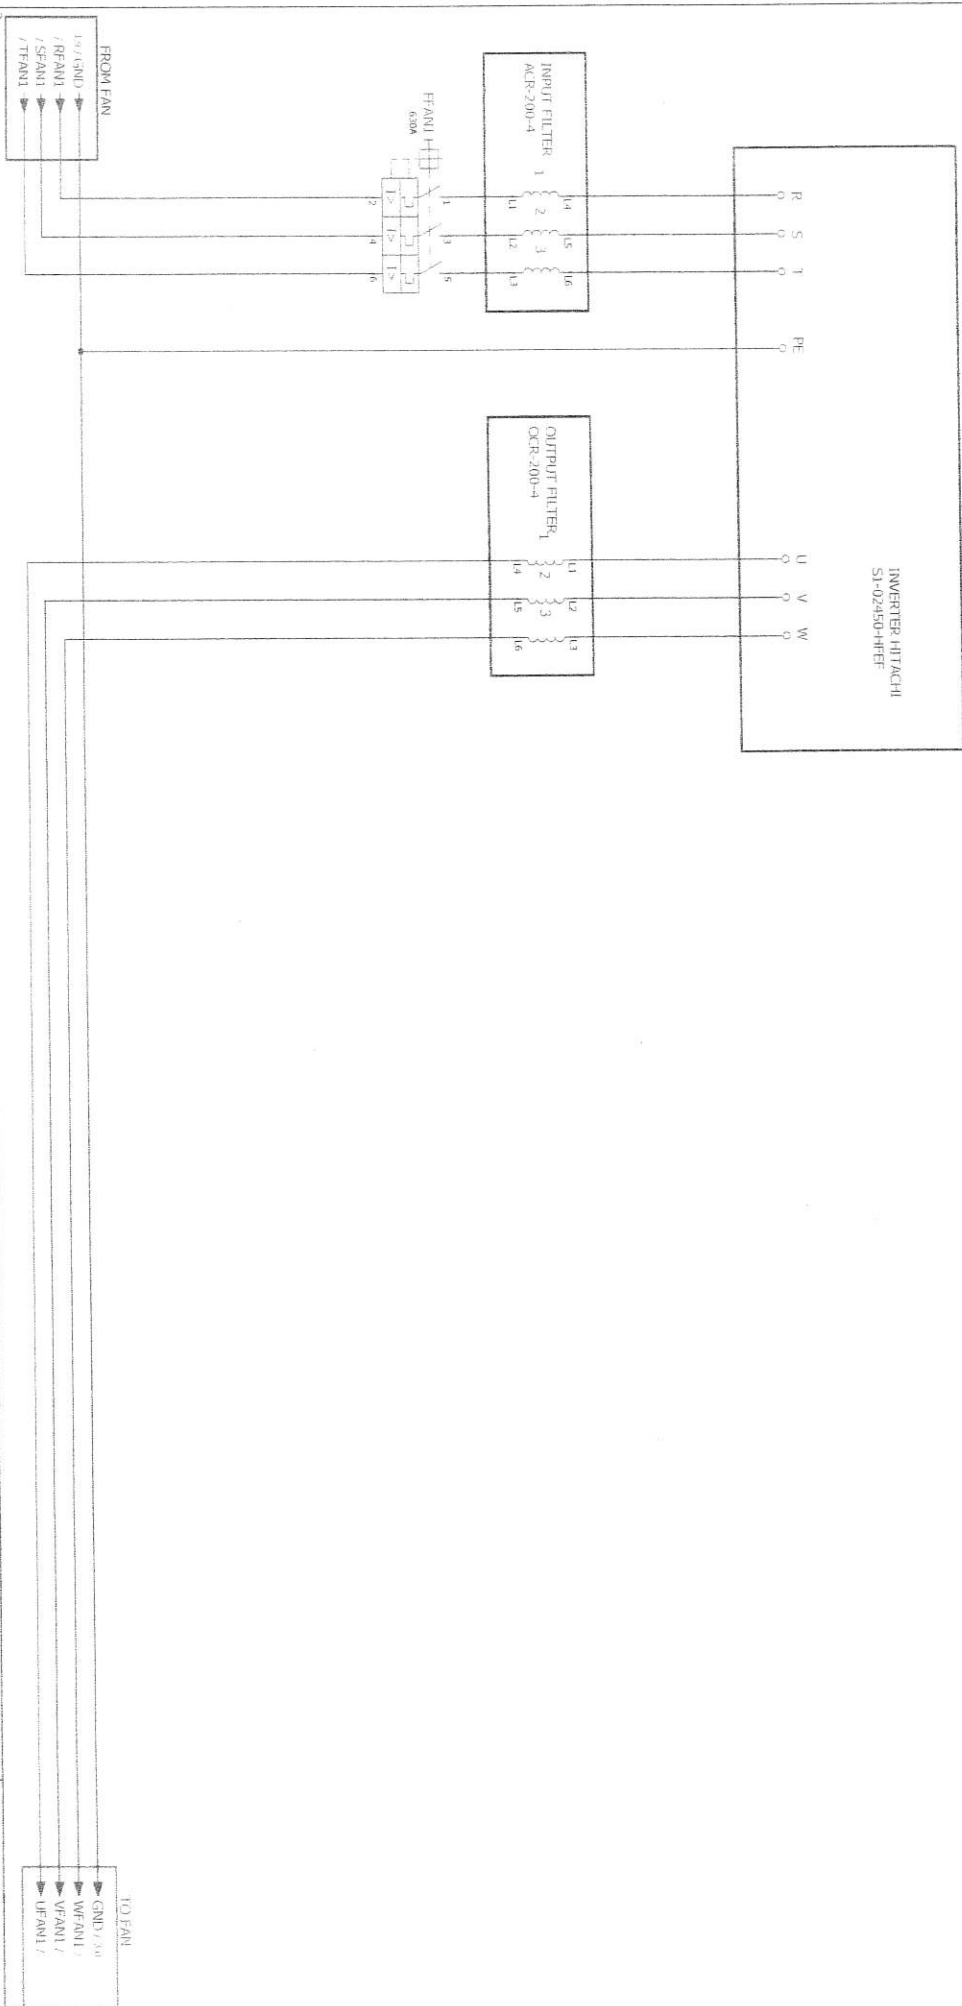


фгчпнрз/б


|           |       |
|-----------|-------|
| ИПС (ИПЧ) |       |
| Дата      | 3 / 7 |
| Прогне    |       |

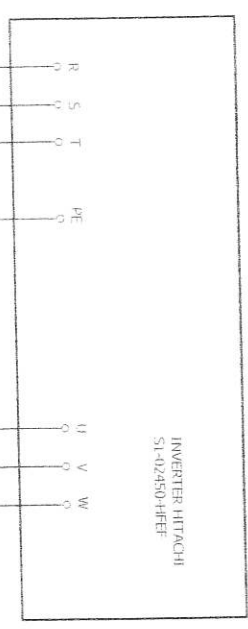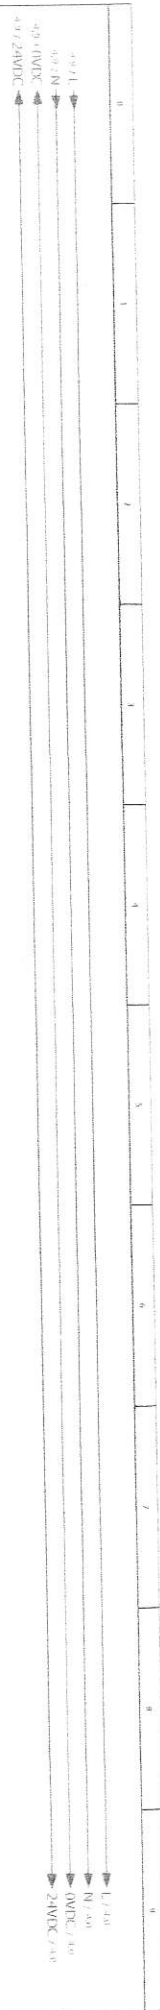

|          |      |      |       |           |         |                                                                                                                                                 |                               |           |      |       |
|----------|------|------|-------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------|-------|
| Revision | Date | Name | Table | 9/21/2021 | UJAW/25 | Project template with identification structure in accordance with IEC standard. Page structure with higher-level function and mounting location | CONNECTION INVERTER 2 PANEL 2 | IEC: 1000 | Page | 4 / 7 |
|          |      |      | Table |           |         |                                                                                                                                                 |                               |           |      |       |
|          |      |      | Table |           |         |                                                                                                                                                 |                               |           |      |       |
|          |      |      | Table |           |         |                                                                                                                                                 |                               |           |      |       |

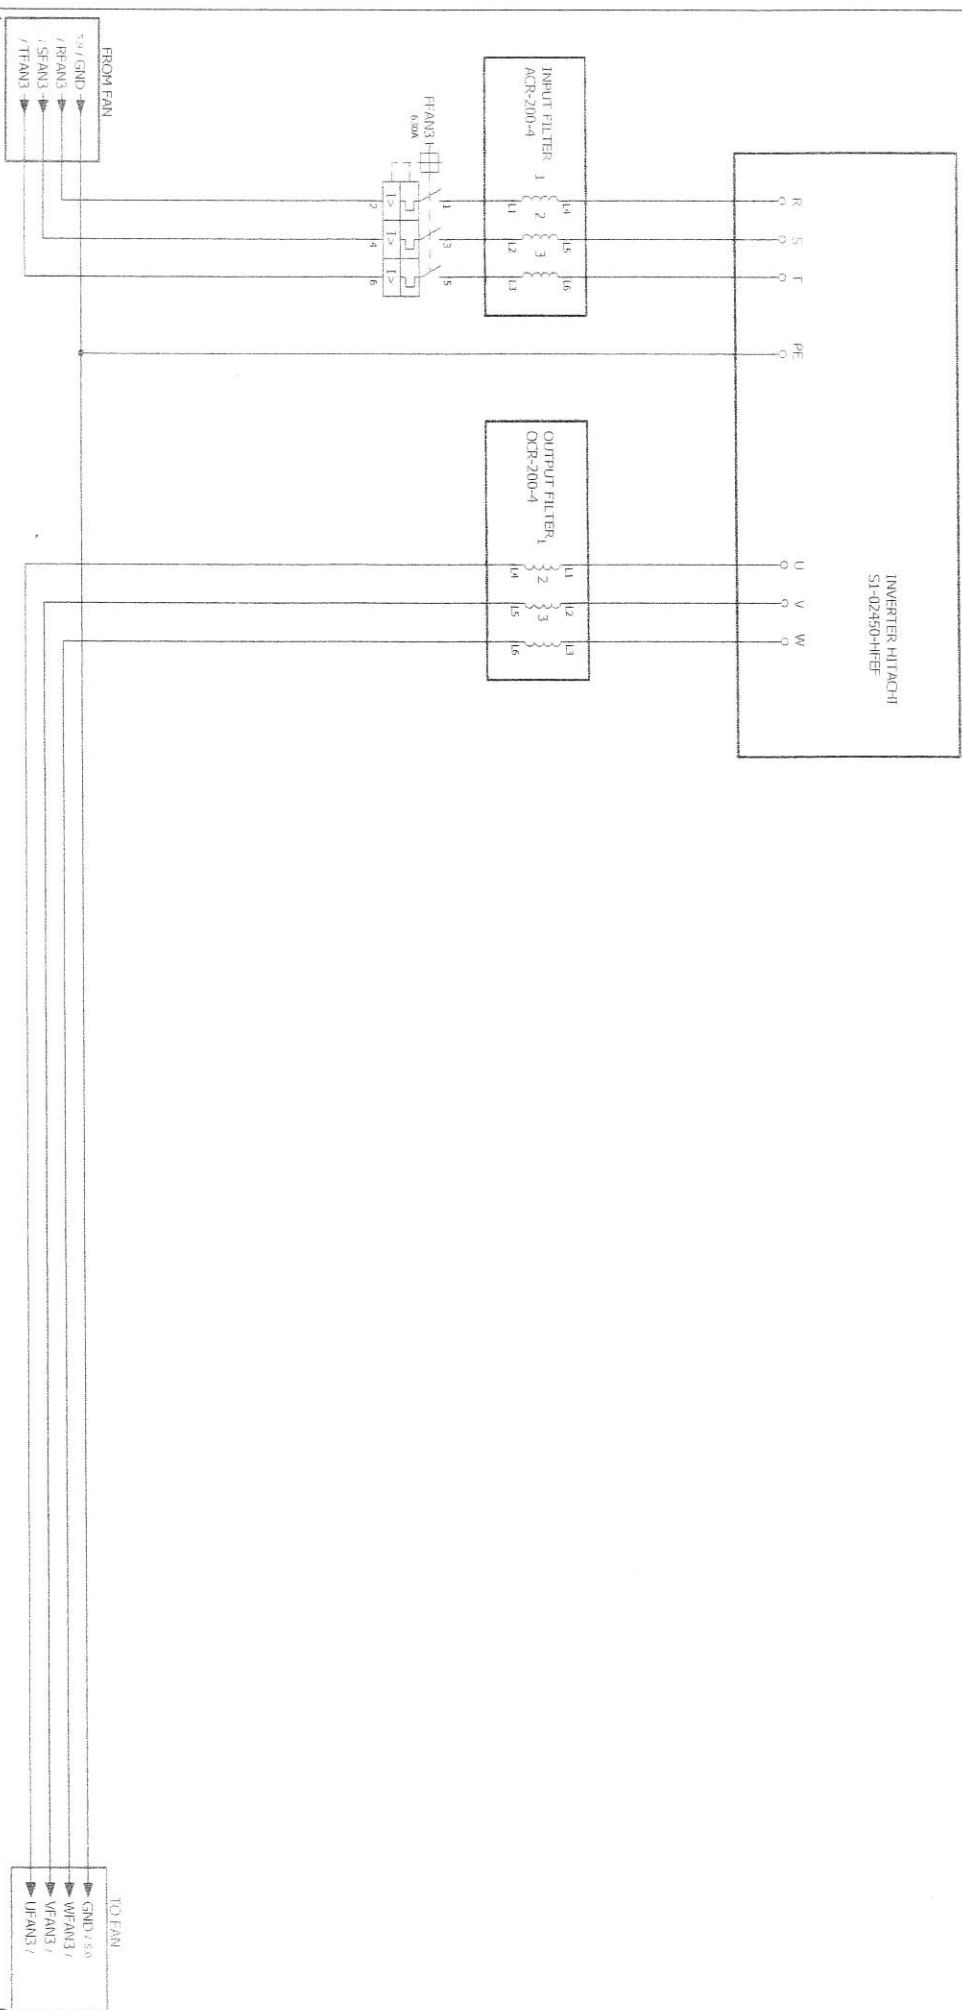


|              |                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Date         | 9/21/2024        | Project template with identification structure in accordance with IEC standard: Page structure with higher-level function and mounting location | <br> |  |
| Ed           | THANKS           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| Appr         |                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| Modification | Name<br>Original | Replaced by<br>Replaced by                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |

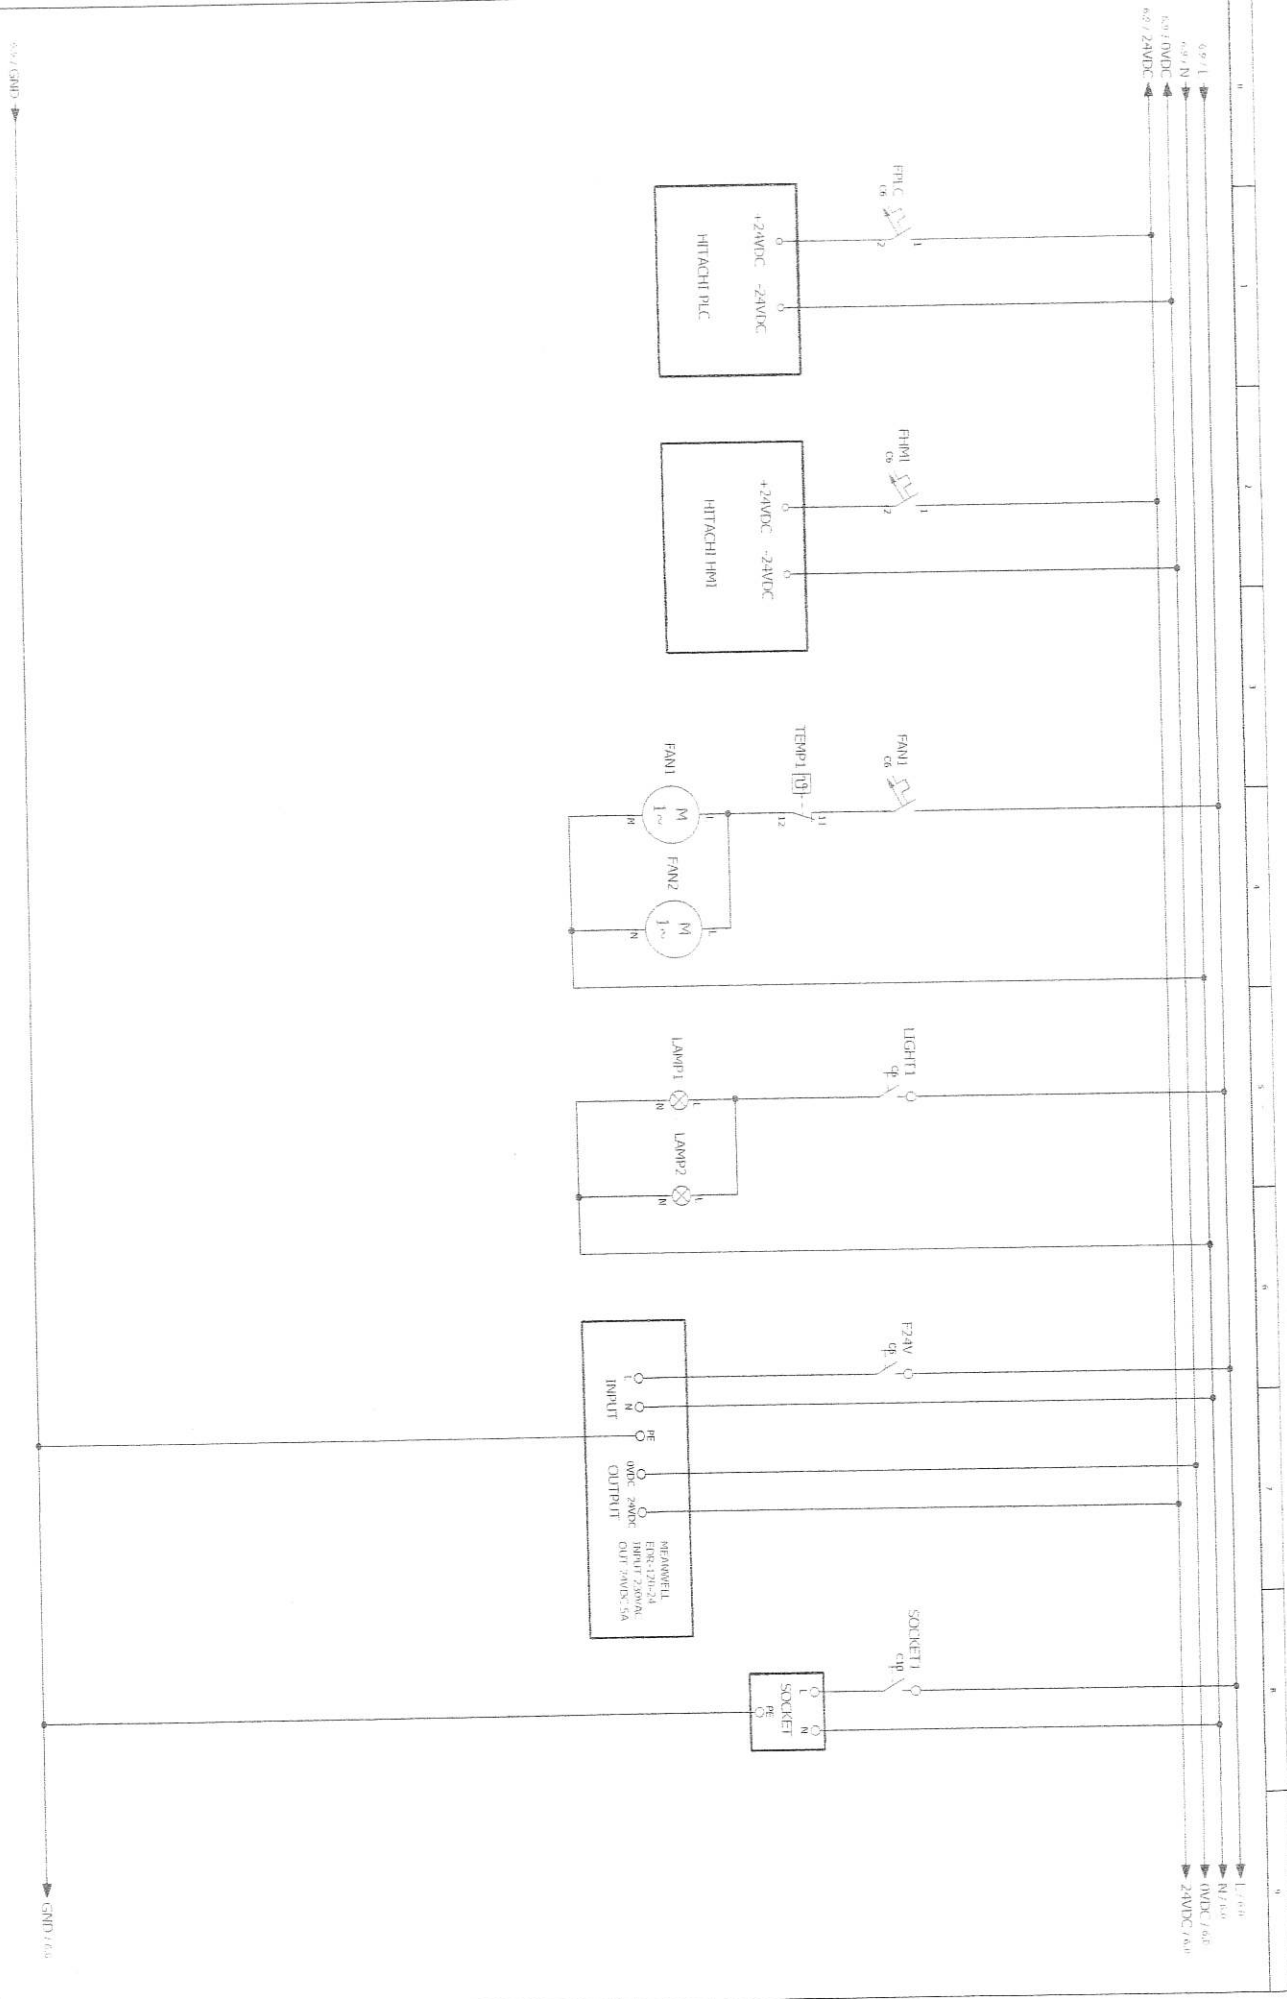

|            |           |                                                                                                                                                 |                             |      |   |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---|
| 5          |           | 6                                                                                                                                               |                             | 7    |   |
| Author     | 9/11/2024 | Project template with identification structure in accordance with IEC standard: Page structure with higher-level function and mounting location | CONNECTION AUTOMATISM PANEL | Rev. | 1 |
| Editor     | 11/08/25  |                                                                                                                                                 |                             | Rev. | 2 |
| Appr.      |           |                                                                                                                                                 |                             | Rev. | 3 |
| Validation |           |                                                                                                                                                 |                             | Rev. | 4 |
| Drawn      |           |                                                                                                                                                 |                             | Rev. | 5 |
| Checked    |           |                                                                                                                                                 |                             | Rev. | 6 |
| Approved   |           |                                                                                                                                                 |                             | Rev. | 7 |
| Page       | 6 / 7     |                                                                                                                                                 |                             |      |   |



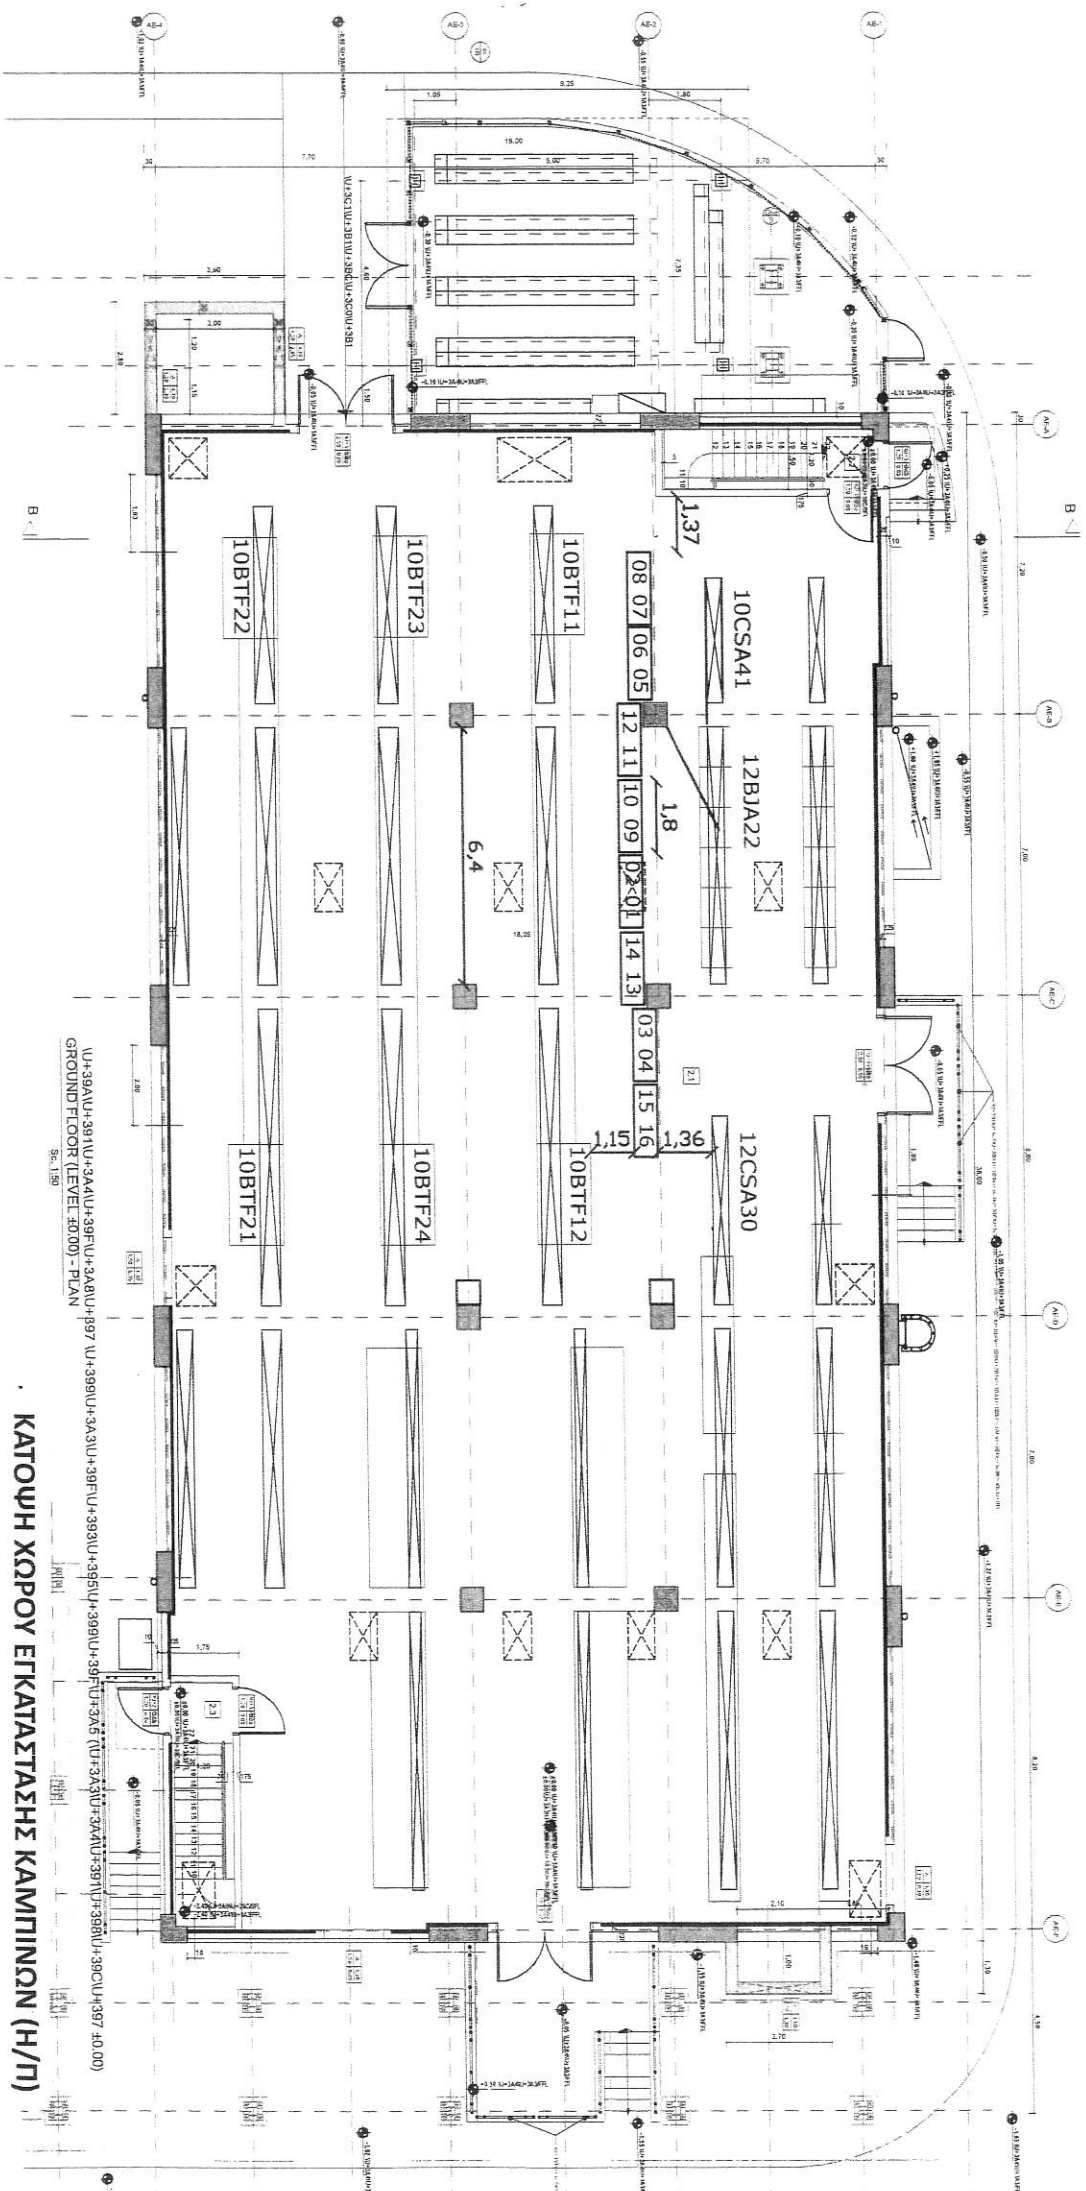

W-39AU+391U+34AU+39FU+3ARU+897 W-399U+3A3U+39FU+39SU+39FU+3A5 (U+3A3U+34AU+39FU+39BU+38CU+397 +0.00)  
GROUND FLOOR (LEVEL +0.00) - PLAN

ΚΑΤΩΦΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΜΠΙΝΩΝ (Η/Π)  
ΤΩΝ 13 VFD INVERTERS ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ VFDs:

(12, 11), (10, 9), (2, 1), (14, 13), (3, 4), (15, 16).

ΟΙ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ: (8, 7), (6, 5) ΕΙΝΑΙ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΝ ΕΞΟΤΙΣΜΟ ΤΟΥ

Νο 8 VFD ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ.

ΦΥΛΛΟ 6/6

Προμήθειες

Διεύθυνση Προμηθειών  
Λειτουργιών Παραγωγής



Αριθμός Πρόσκλησης : ΔΠΛΠ-902563

Αντικείμενο: «Προμήθεια εξοπλισμού & υπηρεσιών για υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ομαλής εκκίνησης (VFDs/Inverters) Χ.Τ. & ρύθμισης στροφών Ηλ/κινητήρων οδήγησης κινητήριων συστημάτων Ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού αέρα Π.Ψ. με αυτόματο έλεγχο & εποπτεία λειτουργίας των, πλήρες με τους Η/Π και του εντός αυτών λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού ισχύος και ελέγχου αυτών της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣΜ5»

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 6

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Περιεχόμενα                                                |    |
| ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.....                      | 4  |
| Άρθρο 1.....                                               | 4  |
| Ορολογία – Ορισμοί.....                                    | 4  |
| Άρθρο 2 .....                                              | 4  |
| Γλώσσα – Αλληλογραφία και Έγγραφα .....                    | 4  |
| Άρθρο 3 .....                                              | 5  |
| Τιμές .....                                                | 5  |
| Άρθρο 4.....                                               | 5  |
| Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της .....      | 5  |
| Άρθρο 5 .....                                              | 7  |
| Πληρωμές.....                                              | 7  |
| Άρθρο 6 .....                                              | 7  |
| Επιθεώρηση και Δοκιμές .....                               | 7  |
| Άρθρο 7 .....                                              | 8  |
| Συσκευασία – Επισήμανση – Αποστολή.....                    | 8  |
| 7.1 Συσκευασία .....                                       | 8  |
| 7.2 Επισήμανση – Ενδείξεις .....                           | 9  |
| 7.3 Έκδοση – Διαχείριση ζυγολογίων .....                   | 10 |
| Άρθρο 8.....                                               | 10 |
| Παράδοση – Παραλαβή Υλικού .....                           | 10 |
| Άρθρο 9 .....                                              | 11 |
| Ποινικές Ρήτρες .....                                      | 11 |
| Άρθρο 10 .....                                             | 13 |
| Οδηγίες χρήσης – Εκπαίδευση προσωπικού της Εταιρείας ..... | 13 |
| Άρθρο 11.....                                              | 13 |
| Εγγυήσεις – Εγγυητικές Επιστολές .....                     | 13 |
| 11.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ) .....       | 14 |
| 11.6 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (ΕΕΠ).....            | 14 |
| 11.7 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (ΕΕΚΛ).....      | 15 |
| 11.8 Παροχή Εγγυήσεων – έκδοση Εγγυητικών Επιστολών .....  | 15 |
| 11.9 Ισχύς Εγγυητικών Επιστολών .....                      | 16 |
| Άρθρο 12.....                                              | 16 |
| Υποκατάσταση και Εκχώρηση .....                            | 16 |
| 12.1 Υποκατάσταση.....                                     | 16 |
| 12.2 Εκχώρηση .....                                        | 17 |
| Άρθρο 13.....                                              | 18 |
| Αποθετικές Ζημιές .....                                    | 18 |
| Άρθρο 14 .....                                             | 18 |
| Ευρεσιτεχνίες .....                                        | 18 |
| Άρθρο 15.....                                              | 19 |
| Παραιτήσεις και Εγκρίσεις .....                            | 19 |
| Άρθρο 16 .....                                             | 19 |
| Ανωτέρα Βία.....                                           | 19 |
| Άρθρο 17.....                                              | 22 |
| Απαιτήσεις – Διαφωνίες .....                               | 22 |
| 17.1 Απαιτήσεις.....                                       | 22 |
| 17.2 Διαφωνίες .....                                       | 22 |
| Άρθρο 18 .....                                             | 23 |
| Παράβαση Σύμβασης – Καταγγελία .....                       | 23 |
| 18.1 Καταγγελία με υπαιτιότητα Προμηθευτή .....            | 23 |
| 18.2 Οριστικοποίηση καταγγελίας .....                      | 24 |
| Άρθρο 19 .....                                             | 25 |



|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Λύση της Σύμβασης .....                                                                          | 25 |
| 19.1 Λύση Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υποκατάστασης<br>Προμηθευτή ..... | 25 |
| 19.2 Λύση Σύμβασης κατ' επιλογή της Εταιρείας .....                                              | 25 |
| 19.3 Λύση κοινή συναινέσει .....                                                                 | 26 |
| Άρθρο 20.....                                                                                    | 26 |
| Αποκλεισμός Προμηθευτή από διαδικασίες επιλογής Ενδιαφερομένων.....                              | 26 |
| Άρθρο 21.....                                                                                    | 27 |
| Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης .....                                                            | 27 |

## ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

### ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

#### Άρθρο 1 Ορολογία – Ορισμοί

Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς τη Σύμβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια:

- Εταιρεία: Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)
- Προμηθευτής: Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε η Σύμβαση
- Σύμβαση: Η γραπτή συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Προμηθευτή για την υλοποίηση της προμήθειας. Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν συμπληρώματα της Σύμβασης
- Συμβαλλόμενοι: Η Εταιρεία και ο Προμηθευτής (ή/και αντισυμβαλλόμενοι)
- Προμήθεια: Το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό προσδιορίζεται στο Συμφωνητικό
- Υλικό: Τα είδη της Σύμβασης που μπορεί να είναι εξοπλισμός, υλικά ή ανταλλακτικά
- Ελαττώματα: Όλες ανεξαιρέτως οι επιζήμιες παρεκκλίσεις του Προμηθευτή από τα οριζόμενα στη Σύμβαση ή η έλλειψη προβλεπομένων από τη Σύμβαση ιδιοτήτων των υλικών ή μέρους αυτών από όσα έχουν συμφωνηθεί με τη Σύμβαση, τα σφάλματα ή και οι εσφαλμένοι υπολογισμοί, οποιοδήποτε σφάλμα ή οποιαδήποτε ατέλεια, όπως αυτά νοούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής, καθώς και οποιαδήποτε παράλειψη του Προμηθευτή ως προς την προμήθεια και οποιαδήποτε νομικά ελαττώματα

#### Άρθρο 2 Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα

- 2.1 Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Στις περιπτώσεις αλλοδαπού Προμηθευτή η αλληλογραφία μπορεί να συντάσσεται παράλληλα και στην Αγγλική γλώσσα, με το ελληνικό κείμενο να υπερισχύει.  
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία της Σύμβασης μπορεί, κατά την κρίση της ΔΕΗ, να είναι συνταγμένα μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
- 2.2 Η μεταξύ της Εταιρείας και του Προμηθευτή αλληλογραφία θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα μέσω της Διεύθυνσης της ΔΕΗ που εκπροσωπεί την Εταιρεία. Σε

όσες περιπτώσεις τούτο κρίνεται αναγκαίο, για λόγους ταχύτητας ή εύρυθμης λειτουργίας της Σύμβασης, μπορεί η αλληλογραφία να γίνεται απευθείας μεταξύ Προμηθευτή και των Διευθύνσεων της Εταιρείας ανάλογα με το αντικείμενό της, με την προϋπόθεση όμως της υποχρεωτικής κοινοποίησής της στη Διεύθυνση που εκπροσωπεί την Εταιρεία.

- 2.3 Η αλληλογραφία, μπορεί να γίνεται με επιστολές ή με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail). Ως ημερομηνία των απεσταλμένων με ηλεκτρονικά μέσα κειμένων θα θεωρείται η ημερομηνία αποστολής τους.

### **Άρθρο 3 Τιμές**

Οι τιμές που αναγράφονται στη Σύμβαση περιλαμβάνουν κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια, εκτός από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ο οποίος, ως εκάστοτε ισχύει, βαρύνει τη ΔΕΗ. Οι τιμές αυτές είναι σταθερές και δεν θα αλλάξουν για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν στο Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης προβλέπεται ρητά η αναπροσαρμογή τους. Στις πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Επίσης, σε περίπτωση προμήθειας από αλλοδαπούς προμηθευτές κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα φέρει όλες τις επιβαρύνσεις, προμήθειες και έξοδα της Τράπεζας της χώρας του, τις σχετικές με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής της Εταιρείας απέναντι στον Προμηθευτή.

### **Άρθρο 4 Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκεια της**

- 4.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να είναι τέτοιας μορφής που δεν θίγει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό.

- 4.1 Η Εταιρεία στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, δικαιούται να τροποποιεί τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, ιδίως, στις παρακάτω περιπτώσεις:

- 4.1.1 Λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης

Σε εφαρμογή των προβλεπομένων σε ιδιαίτερο άρθρο του Συμφωνητικού της Σύμβασης τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης. Σε καταφατική περίπτωση, στο εν λόγω άρθρο, περιγράφονται με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο, η φύση και η έκταση των προαιρέσεων καθώς και οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Τα δικαιώματα αυτά καθορίζονται και ασκούνται με τρόπο που δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της Σύμβασης.

4.1.2 Λόγω ανάθεσης συμπληρωματικών ποσοτήτων υλικών ή τροποποιήσεων που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική Σύμβαση

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης η Εταιρεία δικαιούται να επιφέρει οποιεσδήποτε μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα και στην ποσότητα κάθε είδους της Σύμβασης οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες ή/και απαραίτητες προς επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συνάφθηκε η Σύμβαση, χωρίς ο Προμηθευτής να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις, εφόσον:

- α. οι συμπληρωματικές προμήθειες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα Σύμβαση για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, παραδείγματος χάριν, απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για την Εταιρεία ή όταν αυτές οι ποσότητες, μολοντί μπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα Σύμβαση, είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παρούσας Σύμβασης και
- β. ο διαχωρισμός τους θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική αύξηση δαπανών για την Εταιρεία.
- γ. η συνεπαγόμενη μεταβολή του αρχικού συμβατικού τιμήματος ή των επί μέρους τιμημάτων δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.

4.1.3 Λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης η Εταιρεία επίσης δικαιούται να τροποποιεί τη Σύμβαση εάν, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από έναν επιμελή αναθέτοντα φορέα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά τη σύναψη της Σύμβασης.

Για τις υπόψη τροποποιήσεις της Σύμβασης ανεξάρτητα από το εάν συνεπάγονται μεταβολή του συνολικού αρχικού συμβατικού τιμήματος θα συνάπτεται Συμπληρωματική Σύμβαση.

4.1.4 Λόγω αναγκαίων μεταβολών περιορισμένου οικονομικού αντικειμένου

Η Εταιρεία δικαιούται να επιφέρει οποιεσδήποτε μεταβολές στα είδη ή/και στην ποσότητα κάθε είδους, με ανάλογη μεταβολή του συμβατικού τιμήματος, χωρίς ο Προμηθευτής να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις, εφόσον η συνεπαγόμενη μεταβολή του αρχικού συμβατικού τιμήματος δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) και οι τροποποιήσεις δεν θεωρούνται ουσιώδεις, εκτός αν προβλέπεται αλλιώς στους Ειδικούς Όρους.

4.1.5 Λόγω υποκατάστασης του Προμηθευτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος τεύχους.

- 4.2 Σε περίπτωση που οι υπόψη μεταβολές συνεπάγονται αύξηση του συνολικού συμβατικού τιμήματος τότε αυτές ανατίθενται στον Προμηθευτή με Συμπληρωματική Σύμβαση.  
Εφόσον από τις μεταβολές κατά την εκτέλεση της Σύμβασης προκύπτει μείωση του αρχικού συμβατικού τιμήματος δεν απαιτείται η υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης. Η μείωση αυτή γνωστοποιείται εγκαίρως στον Προμηθευτή από την αρμόδια Διεύθυνση.

## **Άρθρο 5 Πληρωμές**

Οι πληρωμές του συμβατικού τιμήματος θα γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Συμφωνητικό ή/και στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης με αποκλειστική υπαιτιότητα της ΔΕΗ πληρωμών ποσών που υπερβαίνουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος, για χρονικό διάστημα πέραν του διπλάσιου της προθεσμίας που προβλέπεται στη Σύμβαση, ο Προμηθευτής δικαιούται να διακόπτει την παράδοση του υλικού κατόπιν υποβολής προς τη ΔΕΗ Ειδικής Εγγράφου Δήλωσης και μέχρι την καταβολή προς αυτόν των ληξιπρόθεσμων οφειλομένων ποσών. Στο πιο πάνω συνολικό συμβατικό τίμημα συνυπολογίζονται τα τυχόν ποσά των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης και των αναθεωρήσεων.

## **Άρθρο 6 Επιθεώρηση και Δοκιμές**

Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο Συμφωνητικό ή/και στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, για την επιθεώρηση και τις δοκιμές του υλικού ισχύουν τα ακόλουθα:

- 6.1 Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την κατασκευή του υλικού στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
- 6.2 Τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το υλικό θα είναι έτοιμο για επιθεώρηση, ο Προμηθευτής θα ειδοποιήσει, με έντυπη ή ψηφιακή επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία (FAX) την Εταιρεία ότι το υλικό είναι έτοιμο για επιθεώρηση.  
Η έναρξη της επιθεώρησης των υλικών θα γίνει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) το αργότερο ημερών από την ημερομηνία ετοιμότητας που ο Προμηθευτής έχει αναγγείλει.
- 6.3 Η επιθεώρηση και οι δοκιμές θα γίνουν από εκπρόσωπο της Εταιρείας στο εργοστάσιο κατασκευής ή σε εργαστήριο τρίτου αποδοχής της Εταιρείας, με έξοδα και τεχνικά μέσα του Προμηθευτή σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της Σύμβασης. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του εκπροσώπου της Εταιρείας δεν βαρύνουν τον Προμηθευτή.  
Αν το υλικό δεν κριθεί ικανοποιητικό, ο Προμηθευτής μπορεί να το διορθώσει και

να το ξαναπαρουσιάσει για επιθεώρηση μία (1) ακόμη φορά.

Η επιθεώρηση δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή από την ευθύνη του για τις συμφωνημένες ιδιότητες του υλικού.

Σε περίπτωση που με ευθύνη του Προμηθευτή η επιθεώρηση ακυρωθεί ή αναβληθεί, ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τυχόν ποσά που έχουν δαπανηθεί για την διενέργεια της Επιθεώρησης (αεροπορικά εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείων, έξοδα τυχόν βίζας κ.α.) μέχρι την ημέρα που θα ειδοποιηθεί για την ακύρωση η Εταιρεία.

- 6.4 Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να επιθεωρήσει και να παραλάβει υλικό εφόσον ο Προμηθευτής δεν έχει ετοιμάσει ολόκληρη την προβλεπόμενη ποσότητα της ολικής ή τμηματικής παράδοσης του υλικού.
- 6.5 Σε κάθε περίπτωση επιθεώρησης του υλικού, αν την ημερομηνία που καθορίστηκε για επιθεώρηση, ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει την προβλεπόμενη από τη Σύμβαση ποσότητα υλικού ή το υλικό δεν πληροί τις προδιαγραφές αυτής ή παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο το έργο της επιθεώρησης, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η διενέργεια περισσότερων επιθεωρήσεων από τις προβλεπόμενες, ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες επιθεώρησης του εκπροσώπου της Εταιρείας που άσκοπα πραγματοποιήθηκαν. Η επιβάρυνση αυτή δεν αναιρεί ούτε συμψηφίζεται με τυχόν ποινικές ρήτρες που θα επιβληθούν από ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην παράδοση του υλικού. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται στην Εταιρεία ή παρακρατούνται από το λαβείν του Προμηθευτή.
- 6.6 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της απαλλαγής του υλικού από επιθεώρηση μετά από έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Εταιρεία για έλεγχο τα σχετικά δελτία δοκιμών ή/και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας κ.λπ., εφόσον προβλέπονται στα λοιπά τεύχη της Σύμβασης.

## **Άρθρο 7**

### **Συσκευασία - Επισήμανση - Αποστολή**

#### **7.1 Συσκευασία**

Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά το υλικό για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητο από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα (εφεξής συσκευασία) διευθετημένα ώστε να διευκολύνουν την ασφαλή διακίνηση.

Κατά τη συσκευασία του υλικού, ο Προμηθευτής θα ακολουθήσει τις τυχόν ειδικές οδηγίες της ΔΕΗ που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ασφαλούς αφίξεως του υλικού στον προορισμό του. Θα ληφθεί η πρόβλεψη μέριμνα για τα μέσα μεταφοράς που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Ο όγκος του αποστελλόμενου υλικού θα διατηρηθεί στο ελάχιστο ασφαλές μέγεθος.

Εφ' όσον στην ίδια συσκευασία τοποθετούνται διαφορετικά είδη της Σύμβασης που

έχουν τον ίδιο προορισμό, μέσα σε αυτή πρέπει να περιέχεται αναλυτική κατάσταση (Packing List) του περιεχομένου της στην οποία, μπροστά από κάθε είδος, θα αναφέρεται και ο αριθμός που έχει το είδος στη Σύμβαση.

Ο αριθμός αυτός θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να αναφέρεται και στα λοιπά συνοδευτικά του υλικού έγγραφα που εκδίδει ο Προμηθευτής.

Αντίγραφο της προαναφερόμενης αναλυτικής κατάστασης θα στέλνεται στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης μαζί με τα λοιπά φορτωτικά έγγραφα που αναφέρονται επίσης στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.

Είδη διαφόρων συμβάσεων καθώς και είδη της ίδιας σύμβασης που έχουν διαφορετικούς προορισμούς δεν επιτρέπεται να συσκευάζονται από τον Προμηθευτή στο ίδιο κιβώτιο, δέμα κ.λπ.

Τα τυχόν τεμάχια που αποστέλλονται λόγω της φύσεώς τους χωρίς συσκευασία, θα δένονται σε δέσμες ή διαφορετικά, σε τεμάχια αποστολής κατάλληλου βάρους και διαστάσεων ώστε να μη προκαλούν οποιαδήποτε δυσκολία στη διακίνησή τους κατά τη μεταφορά και να μη βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλή τους άφιξη στον προορισμό τους.

## 7.2 Επισήμανση – Ενδείξεις

Για την εξωτερική σήμανση όλων των συσκευασιών γενικώς πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

Ο Προμηθευτής θα επισημάνει και θα στείλει το υλικό στην Εταιρεία, κατά τρόπο που να εξασφαλίσει την έγκαιρη και ασφαλή παράδοσή του. Τα κιβώτια, δέματα κ.λπ. της Σύμβασης πρέπει, με μέριμνα του Προμηθευτή, να είναι αριθμημένα, διαχωρισμένα κατά παράδοση και συσκευασμένα - ταξινομημένα με τρόπο που να διευκολύνεται η καταμέτρησή τους, ο έλεγχος του περιεχομένου τους και η σχετική επισήμανσή τους από τους αρμόδιους Επιθεωρητές της Εταιρείας, καθώς και από τους τελικούς παραλήπτες.

Ειδικότερα, στις δύο μεγαλύτερες πλευρικές κάθετες όψεις κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι τυπωμένα ή γραμμένα με χρώμα, ανεξίτηλο μελάνι κ.λπ. ή χαραγμένα σε μεταλλικό πλακίδιο τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

- ο Προμηθευτής
- ΔΕΗ ή Public Power Corporation – GREECE
- ο αριθμός της Σύμβασης
- η περιγραφή, το είδος, η ποσότητα και η μονάδα μέτρησης του περιεχόμενου υλικού ή εξοπλισμού, σύμφωνα με τη Σύμβαση καθώς και ο κωδικός αριθμός ΔΕΗ αν πρόκειται για υλικά
- η χώρα προέλευσής τους (μετά το πρόθεμα EX)
- το μικτό και καθαρό βάρος και οι διαστάσεις κάθε συσκευασίας σε μετρικές μονάδες.  
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μεταφοράς των υλικών με containers το συνολικό μικτό βάρος (καθαρό βάρος φορτίου + βάρος συσκευασίας + απόβαρο container) δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 25 τόνους ανά container
- κατάλληλες ενδείξεις για τη διακίνηση ή/και ανάρτηση (σαμπάνιασμα) κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση
- ο αύξοντας αριθμός κάθε συσκευασίας σε ενιαία αρίθμηση για ολόκληρη τη

Σύμβαση.

Συσκευασμένα ή όχι, όλα τα τεμάχια θα φέρουν αύξοντα αριθμό. Η περιγραφή του αποστελλόμενου υλικού στο αντίστοιχο ζυγολόγιο πρέπει πάντα να αναφέρεται σ' αυτόν τον αύξοντα αριθμό του δέματος.

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να είναι γραμμένα στη γλώσσα με την οποία έχει συνταχθεί η Σύμβαση ή στην Αγγλική.

Επισημαίνεται ότι, κατά τους ισχύοντες κανονισμούς, σε κάθε αποστελλόμενο και εισαγόμενο τεμάχιο στην Ελλάδα, συσκευασμένο ή όχι, πρέπει να αναγράφεται σαφώς η χώρα προέλευσης. Η μη συμμόρφωση προς αυτούς τους κανονισμούς μπορεί να επιφέρει την επιβολή προστίμων από τις αρμόδιες αρχές τα οποία σε κάθε περίπτωση θα βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Το περιεχόμενο σε κάθε συσκευασία θα περιγράφεται ή/και θα καταχωρείται κατά τρόπο που να διευκολύνει την αναγνώριση των περιεχομένων κατά την άφιξη στον προορισμό και την αποσυσκευασία. Το ζυγολόγιο πρέπει να περιέχεται στη συσκευασία ή να τη συνοδεύει και να αναφέρει τον αριθμό της Σύμβασης, τύπο συσκευασίας και αύξοντα αριθμό της συσκευασίας. Θα πρέπει να αναφέρει το συνολικό βάρος και είτε τις εξωτερικές διαστάσεις κατά τεμάχιο ή το συνολικό όγκο του αποστελλόμενου υλικού που καλύπτει, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη ένδειξη που να εξασφαλίζει εύκολη αναγνώριση, διαλογή και χρησιμοποίηση του υλικού κατά την άφιξή του στον τόπο προορισμού. Θα περιέχει επίσης χωριστά για κάθε συσκευασία το καθαρό και μικτό βάρος και τις εξωτερικές της διαστάσεις. Η περιγραφή του υλικού στο ζυγολόγιο θα αντιστοιχεί στην περιγραφή της Σύμβασης και απέναντι στην περιγραφή έκαστου είδους θα αναγράφεται ο αντίστοιχος αριθμός είδους της Συμβάσεως.

Οι λέξεις PPC-GREECE, το όνομα της χώρας του Προμηθευτή μετά την πρόθεση EX και ο αύξων αριθμός του τεμαχίου πρέπει να σημαίνεται ανεξίτηλα ή στερεοτυπημένα και σε όλα τα ασυσκευάστα τεμάχια έστω και αν αποστέλλονται σε δεσμίδες (π.χ. PPC- GREECE EX ITALY 68). Σε περίπτωση που είναι ανέφικτη η σήμανση των ασυσκευάστων τεμαχίων με χρωματισμό ή στερεοτυπία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταλλικές πινακίδες ασφαλώς στερεωμένες στην αποστελλόμενη δεσμίδα ή τεμάχιο.

### 7.3 Έκδοση - Διαχείριση ζυγολογίων

Σε περίπτωση που προβλέπεται από τη Σύμβαση επιθεώρηση υλικού και για να είναι βέβαιο ότι όλα τα παραδιδόμενα υλικά έχουν επιθεωρηθεί κανονικά, τα σχετικά ζυγολόγια υποβάλλονται στον Επιθεωρητή της Εταιρείας για θεώρηση στον τόπο της επιθεωρήσεως και μετά την ολοκλήρωσή της. Αντίγραφα των εν λόγω (θεωρημένων) ζυγολογίων παραδίδονται στον Επιθεωρητή της Εταιρείας και ένα αποστέλλεται στην Εταιρεία. Εφόσον απαιτείται, αντίγραφα του εν λόγω ζυγολογίου θα παραδίδονται στον Πράκτορα του Μεταφορέα της Εταιρείας, καθώς και στην Τράπεζα μαζί με τα άλλα φορτωτικά έγγραφα.

## **Άρθρο 8** **Παράδοση - Παραλαβή Υλικού**

8.1 Στην περίπτωση που τόπος παράδοσης σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι οι



εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ισχύουν τα ακόλουθα:

- 8.1.1 Η Εταιρεία υποχρεούται να παραλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά στις εγκαταστάσεις της, μέσα σε τριάντα (30) μέρες το αργότερο από την ημερομηνία παράδοσής τους.
- 8.1.2 Στις περιπτώσεις που τα είδη έχουν απαλλαγεί επιθεωρήσεως, είτε εξ αρχής με όρο της Σύμβασης είτε σε χρόνο μεταγενέστερο από τη σύναψή της, ο Προμηθευτής πρέπει να γνωστοποιεί στη Διεύθυνση προορισμού του υλικού το είδος, τις ποσότητες που έχει κάθε φορά έτοιμες για παράδοση, το βάρος της συσκευασίας τους καθώς και την ημερομηνία παράδοσής τους.
- 8.2 Στην περίπτωση που τόπος παράδοσης σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι οι εγκαταστάσεις του Προμηθευτή ισχύουν τα ακόλουθα:
  - 8.2.1 Η Εταιρεία υποχρεούται να αποκομίζει τα έτοιμα προς φόρτωση υλικά και να τα παραλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες το αργότερο από την ικανοποιητική ποιοτική επιθεώρησή τους ή από την ημερομηνία της γραπτής γνωστοποίησης στον Προμηθευτή της απαλλαγής επιθεωρήσεως.
  - 8.2.2 Στις περιπτώσεις που τα είδη έχουν απαλλαγεί επιθεωρήσεως, είτε εξ αρχής με όρο της Σύμβασης είτε σε χρόνο μεταγενέστερο από τη σύναψή της, ο Προμηθευτής πρέπει να γνωστοποιεί στο κλιμάκιο της Εταιρείας που είναι αρμόδιο για την αποκομιδή και μεταφορά των ειδών, τις ποσότητες που έχει κάθε φορά έτοιμες για παράδοση καθώς και το είδος και βάρος της συσκευασίας τους.
- 8.3 Ο Προμηθευτής οφείλει να συνοδεύει τα υλικά με τα απαιτούμενα παραστατικά (τιμολόγια, δελτία αποστολής, φορτωτικά έγγραφα κ.λπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και τον Τελωνειακό Κώδικα.
- 8.4 Σε κάθε περίπτωση που η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται με βάση το πραγματικό καθαρό βάρος τους, ο Προμηθευτής οφείλει να εκδίδει για κάθε φόρτωση και ένα ζυγολόγιο, αν τα είδη παραδίνονται χωρίς συσκευασία, ή να αναγράφει σαφώς στο αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής τους το μικτό και το καθαρό βάρος των ειδών που παραδίνονται συσκευασμένα, αντίγραφα δε αυτών των ζυγολογίων ή των Δελτίων Αποστολής να υποβάλλει στην Εταιρεία μαζί με το σχετικό τιμολόγιό τους.

## **Άρθρο 9** **Ποινικές Ρήτρες**

- 9.1 Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Εταιρείας που προκύπτουν από το παρακάτω άρθρο 18, ο Προμηθευτής υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Εταιρεία ποινικές ρήτρες είτε για υπέρβαση συμβατικής

προθεσμίας λόγω υπαιτιότητάς του, είτε για άλλους λόγους που τυχόν προβλέπονται στο Συμφωνητικό.

- 9.2 Ο Προμηθευτής δέχεται, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο Συμφωνητικό της Σύμβασης, να πληρώσει στην Εταιρεία, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.
- 9.3 Αν μία ή περισσότερες παραδόσεις υλικού καθυστερήσουν κατά χρονικό διάστημα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο όριο ποινικών ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή των ποινικών ρητρών η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, μετά από γνωστοποίηση στον Προμηθευτή, να καταγγείλει αυτή τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση αποζημίωσής του. Γι' αυτήν την καταγγελία δεν υπάρχει προθεσμία, ούτε είναι απαραίτητη η εξάντληση του παραπάνω ανωτάτου ορίου ποινικής ρήτρας εάν προδήλως προκύπτει ότι η Σύμβαση δεν μπορεί να εκτελεστεί έγκαιρα.
- 9.4 Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να καταβάλει ποινική ρήτρα και για τα υλικά που παραδόθηκαν έγκαιρα, αν δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίησή τους χωρίς τα καθυστερούμενα.
- 9.5 Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης ή και από τα δύο.
- 9.6 Οι ποινικές ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθέτησης ή μη εκπλήρωσης από τον Προμηθευτή των συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί απώλεια ή ζημία (θετική ή αποθετική) στην Εταιρεία.
- 9.7 Η καταβολή των ποινικών ρητρών θα γίνεται από τον Προμηθευτή σωρευτικά και επιπλέον από κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή απώλειας που έχει υποστεί η Εταιρεία ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Προμηθευτή.
- 9.8 Σε περίπτωση καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προμηθευτή, ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται ανάλογα και ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε σχετική απαίτηση κατά της Εταιρείας.
- 9.9 Τέτοιες ποινικές ρήτρες υπολογίζονται επί του συμβατικού τιμήματος, προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν Συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
- 9.10 Οι όροι με βάση τους οποίους θα καταβάλλονται ποινικές ρήτρες, το ύψος των καταβαλλομένων ποσών, όπως και οποιοδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, καθορίζονται στο Συμφωνητικό.

## **Άρθρο 10**

### **Οδηγίες χρήσης - Εκπαίδευση προσωπικού της Εταιρείας**

Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει στην Εταιρεία τα απαραίτητα εγχειρίδια (manuals) και σχέδια για την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση του υλικού, καθώς και να εκπαιδεύσει το προσωπικό της, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση αυτής.

## **Άρθρο 11**

### **Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές**

- 11.1 Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται. Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.
- 11.2 Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.
- 11.3 Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Προμηθευτή των εγγυηθέντων από αυτόν, η Εταιρεία δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώματα που της παρέχονται από τη Σύμβαση. Η μη άσκηση όμως από την Εταιρεία οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματα αυτά.
- 11.4 Για την ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύμβαση, ο Προμηθευτής παρέχει όσες από τις παρακάτω εγγυήσεις προβλέπονται στο Συμφωνητικό της Σύμβασης:
- α. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης που κατατίθεται από τον Προμηθευτή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.
  - β. Εγγύηση Προκαταβολής που κατατίθεται για την ανάληψη από τον Προμηθευτή σχετικής προκαταβολής.
  - γ. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας που κατατίθεται από τον Προμηθευτή σε αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχονται με τη μορφή Εγγυητικών Επιστολών, οι οποίες εκδίδονται με δαπάνες του Προμηθευτή, σύμφωνα με αντίστοιχα υποδείγματα της Εταιρείας, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ποσό που καθορίζονται στο

Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης και τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους.

Τυχόν αποκλίσεις από τα επισυναπτόμενα υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της Εταιρείας αξιολογούνται από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, πριν την αποδοχή τους ή απόρριψη τους

#### 11.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ)

11.5.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται με δαπάνες του να παράσχει στην Εταιρεία ΕΕΚΕ, σύμφωνα με υπόδειγμα της ΔΕΗ, το ποσό της οποίας καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται στο Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.

Η ΕΕΚΕ θα αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής που βρίσκεται στα χέρια της Εταιρείας.

11.5.2 Για οποιαδήποτε επαύξηση του συμβατικού τιμήματος μεγαλύτερη του ποσοστού που καθορίζεται στο Συμφωνητικό, ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματική/ές ΕΕΚΕ.

11.5.3 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής αρνείται να καταθέσει τις ως άνω συμπληρωματικές ΕΕΚΕ, τότε η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατεί τα αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Προμηθευτή, μέχρι την κατάθεση των υπόψη Εγγυητικών Επιστολών.

11.5.4 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Προμηθευτή, που απορρέει από τη Σύμβαση.

11.5.5 Αν δεν υπάρχει αντίθετος ειδικός όρος σε αυτή τη Σύμβαση και λόγος για την κατάρπτυσή της, η Επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του Προμηθευτή, μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεών του και μετά από την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών, χωρίς να είναι απαραίτητη και η λήξη της εγγύησης για την καλή λειτουργία του υλικού.

11.5.6 Για την επιστροφή της ΕΕΚΕ, ο Προμηθευτής πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Εταιρεία.

#### 11.6 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (ΕΕΠ)

11.6.1 Η προκαταβολή, που τυχόν χορηγείται στον Προμηθευτή με βάση όσα ορίζονται στο Συμφωνητικό, θα καλύπτεται από ισόποση ΕΕΠ, σύμφωνα με υπόδειγμα της ΔΕΗ, που θα εκδίδεται με δαπάνες του, με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, και η οποία θα παραδοθεί στην Εταιρεία πριν από τη λήψη της προκαταβολής.

- 11.6.2 Η ΕΕΠ αποδεδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής.
- 11.6.3 Η Εταιρεία με έγγραφη πρόσκληση προς τον Προμηθευτή δικαιούται να αναλάβει από την παραπάνω Εγγυητική Επιστολή το αντίστοιχο ποσό προκαταβολής, σε όποια έκταση δεν έχει συμψηφισθεί το ποσό αυτό με ποσά που οφείλονται στον Προμηθευτή, σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, όπως επίσης και σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης της Σύμβασης συνεπεία της οποίας επιβραδύνεται η απόσβεση της προκαταβολής.

#### 11.7 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (ΕΕΚΛ)

- 11.7.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται με δαπάνες του να παράσχει στην Εταιρεία ΕΕΚΛ, σύμφωνα με υπόδειγμα της ΔΕΗ, το ποσό της οποίας καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται στο Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.  
Η ΕΕΚΛ θα αντικαταστήσει την ΕΕΚΕ της Σύμβασης που βρίσκεται στα χέρια της Εταιρείας.
- 11.7.2 Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στα λοιπά συμβατικά τεύχη, με την παραπάνω ΕΕΚΛ ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του υλικού για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της ικανοποιητικής τεχνικής επιθεώρησής του ή, αν δεν έγινε τέτοια επιθεώρηση, από την αποστολή του στην Εταιρεία.
- 11.7.3 Αν στο διάστημα αυτό το υλικό παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική ανωμαλία ή έλλειψη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανωτέρα βία, ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να το επισκευάσει, να το συμπληρώσει ή να το αντικαταστήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Εταιρεία χωρίς να πληρωθεί γι' αυτό. Ακόμη, ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε η κακή λειτουργία του υλικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 18.1 του παρόντος τεύχους. Στις περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες συντρέχει λόγος απόρριψης του υλικού επειδή το εν λόγω υλικό είναι ατελές ή άχρηστο ή αποδείχθηκε ότι είναι ακατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση, εκτός από την αποζημίωση για τις παραπάνω θετικές ζημιές, να επιστρέψει στην Εταιρεία το καταβληθέν σε αυτόν αντίστοιχο τίμημα.
- 11.7.4 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να καταπέσει την ΕΕΚΛ, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Προμηθευτή, που απορρέει από τη Σύμβαση.

#### 11.8 Παροχή Εγγυήσεων – έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

- 11.8.1 Οι παραπάνω εγγυήσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί, υπό μορφή Εγγυητικών Επιστολών και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα υποδείγματα της Εταιρείας,

από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές εταιρείες κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016, της αποδοχής της ΔΕΗ την οποία η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε:

- α. ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή
- β. ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
- γ. σε τρίτες χώρες

και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα.

- 11.8.2 Μπορεί επίσης να εκδίδονται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Όταν παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν τυγχάνει εφαρμογής ο όρος : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως

#### 11.9 Ισχύς Εγγυητικών Επιστολών

Η διάρκεια ισχύος των ως άνω Εγγυητικών Επιστολών καθορίζεται στο Συμφωνητικό της Σύμβασης.

Η ισχύς αυτών των Εγγυητικών Επιστολών θα παρατείνεται πέραν της παραπάνω προθεσμίας, χωρίς καμία αντίρρηση, μετά από γραπτό αίτημα της ΔΕΗ που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξεως των Εγγυητικών Επιστολών αυτών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προμηθευτή η ΔΕΗ θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει κατάπτωση των υπόψη Εγγυητικών Επιστολών.

### **Άρθρο 12** **Υποκατάσταση και Εκχώρηση**

#### 12.1 Υποκατάσταση

- 12.1.1 Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην εκτέλεση της Σύμβασης, ή οποιουδήποτε μέρους της, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.

Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο Προμηθευτής υποκαθίσταται από ένα νέο Προμηθευτή συνεπεία είτε:

- α) κατηγορηματικής ρήτρας της Σύμβασης,
- β) καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού Προμηθευτή, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο

προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον ενδιαφερόμενο ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής που καθορίστηκαν στην Πρόσκληση βάσει της οποίας καταρτίστηκε η Σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της Σύμβασης

υπό τον όρο ότι ο νέος Προμηθευτής θα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Προμηθευτή έναντι της Εταιρείας, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία και απόδειξη του γεγονότος.

Στην περίπτωση υποκατάστασης θα υπογραφεί από μέρους όλων των ενδιαφερομένων μερών Συμπλήρωμα της Σύμβασης και θα αντικατασταθούν οι Εγγυητικές Επιστολές της Σύμβασης.

- 12.1.2 Σε περίπτωση που πτωχεύσουν ή τεθούν υπό αναγκαστική διαχείριση μέλη Σύμπραξης/Ένωσης, τα εναπομείναντα μέλη υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την εκτέλεση Σύμβασης και να αναλάβουν όλες τις υποχρεώσεις των πτωχευσάντων ή των τεθέντων υπό αναγκαστική διαχείριση μελών, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση.

- 12.1.3 Σε περίπτωση έγκρισης από την Εταιρεία της υποκατάστασης, ολικά ή μερικά του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις του Υποκαταστάτη, ή του προσωπικού του, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλονταν στον ίδιο τον Προμηθευτή.

Στην περίπτωση υποκατάστασής του και εις ολόκληρον ευθύνης του από κοινού με τον Υποκαταστάτη του, ο Προμηθευτής παραιτείται ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της διζήσεως.

Η παραίτηση αυτή, αναφορικά με τους Υποκαταστάτες, πρέπει επίσης να αναφέρεται σε όλες τις Συμβάσεις υποκατάστασης που συνάπτει ο Προμηθευτής. Επίσης, στις εν λόγω Συμβάσεις των Υποκαταστατών με τον Προμηθευτή, πρέπει να αναφέρεται ότι οι Υποκαταστάτες, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα ευθύνονται καθένας πλήρως και από κοινού, αδιαίρετα και εις ολόκληρον μαζί με τον Προμηθευτή, έναντι της Εταιρείας για το αντικείμενο της αντίστοιχης υποκατάστασης.

## 12.2 Εκχώρηση

- 12.2.1 Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία, η εκχώρηση από τον Προμηθευτή σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος που μπορεί να έχει κατά της Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ.

- 12.2.2 Ειδικότερα, η εκχώρηση της καταβολής συμβατικών ποσών, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται από την Εταιρεία και δεν θα υπερβαίνει το ενενήντα τοις εκατό (90%) του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιείται μετά την προαναφερθείσα έγκριση και με δικαίωμα της ΔΕΗ για περαιτέρω

αφαίρεση:

- 12.2.2.1 Κάθε απαίτησης της Εταιρείας, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν προέρχεται.
- 12.2.2.2 Κάθε οφειλής του Προμηθευτή προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε το δικαίωμα να την εισπράξει από την Εταιρεία.
- 12.2.2.3 Κάθε οφειλής του Προμηθευτή προς το Δημόσιο που θα προέρχεται από τα Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, των οποίων η προσκόμισή είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη Σύμβαση την κείμενη νομοθεσία.
- 12.2.2.4 Κάθε οφειλής του Προμηθευτή προς το προσωπικό του που είχε απασχοληθεί στο αντικείμενο της Σύμβασης, η οποία έχει αναγγελθεί στη ΔΕΗ σύμφωνα με το άρθρο 702 του Αστικού Κώδικα.

Οι εκχωρηθείσες κατά τα ως άνω πληρωμές θα καταβάλλονται από την Εταιρεία στον εκδοχέα της εκχώρησης.

- 12.3 Η πιο πάνω έγκριση εκχώρησης θα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι:
- στη ζητούμενη σύμβαση εκχώρησης θα συμπεριλαμβάνονται απαραίτητως οι ανωτέρω όροι, η μη διατύπωση των οποίων αποτελεί λόγο μη αποδοχής της εκ μέρους της ΔΕΗ και
  - θα έχει άμεση και ευνοϊκή επίδραση στην πρόοδο υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης.
- 12.4 Η πιο πάνω σύμβαση εκχώρησης θα θεωρείται έγκυρη εφόσον αποδεδειγμένα έχει κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ.

### **Άρθρο 13 Αποθετικές Ζημιές**

Συμφωνείται ότι οι πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε από τους συμβαλλόμενους δεν παρέχουν στον άλλο το δικαίωμα να απαιτήσει τυχόν έμμεσες δαπάνες ή/και την αποκατάσταση των αποθετικών ζημιών του που ενδεχόμενα θα προκληθούν από αυτές.

### **Άρθρο 14 Ευρεσιτεχνίες**

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν η χρήση του υλικού συνέβαινε να απαγορευτεί από αντίθετη αξίωση, ο Προμηθευτής εγκαίρως και με έξοδά του είτε θα εξασφαλίσει στην Εταιρεία το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτό το υλικό ή θα το αντικαταστήσει με σύννομο υλικό ή θα το τροποποιήσει με τρόπο που να καταστεί σύννομο και να ικανοποιεί την Εταιρεία.



Αν τίποτα από τα προαναφερόμενα δεν είναι εύλογα τεχνικά και χρονικά εφικτό, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

## **Άρθρο 15** **Παραιτήσεις και Εγκρίσεις**

- 15.1 Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε δικαιώματά της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, ή στην περίπτωση που η Εταιρεία εγκρίνει οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο ή ενέργεια του Προμηθευτή, η παραίτηση αυτή από δικαίωμα ή η παροχή έγκρισης κατ' ουδένα τρόπο απαλλάσσει τον Προμηθευτή των ευθυνών του, που απορρέουν από τη Σύμβαση.
- 15.2 Ο Προμηθευτής παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά το άρθρο 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωμάτων του με την εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 5 του παρόντος τεύχους.
- Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωμάτων του που απορρέουν από οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διάταξη κ.λπ. που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο μέλλον και αφορούν σε λύση της Σύμβασης ή σε αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, έναντι του οποίου αυτός ανέλαβε την εκτέλεσή της και τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν μεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών τον θεωρεί ο Προμηθευτής ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.
- Στην έννοια της ανωτέρω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών δεν περιλαμβάνεται η τροποποίηση Νομοθεσίας σχετικά με την Προστασία του Περιβάλλοντος, στο βαθμό που με την τιμολόγηση που προβλέπεται στη Σύμβαση δεν καλύπτεται το επιπλέον κόστος, που θα προκύψει εξαιτίας της περιπτώσεως αυτής.

## **Άρθρο 16** **Ανωτέρα Βία**

- 16.1 Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση της Σύμβασης και εκφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των αντισυμβαλλομένων, και τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν ή αποφευχθούν, με μέτρα επιμέλειας ενός συνετού αντισυμβαλλομένου, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας.
- Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, ανταπεργίες (lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών, κωλυσιπλοΐα, επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας.
- 16.2 Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Συμφωνητικό ή/και στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας για τον Προμηθευτή θεωρούνται και αυτά που τυχόν θα συμβούν σε υποπρομηθευτές ή κατασκευαστές του προς προμήθεια βασικού εξοπλισμού που ορίζονται στη Σύμβαση.

- 16.3 Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον Υποπρομηθευτή των υποχρεώσεων του προς τον Αντισυμβαλλόμενο, καθώς επίσης και η τυχόν αποτυχία στην κατασκευή οποιωνδήποτε τμημάτων της Σύμβασης ή πρώτης ύλης, όπως αποτυχία κατά τη χύτευση κ.λπ., δεν θα θεωρείται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας.
- 16.4 Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τη Σύμβαση, είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης των αντισυμβαλλομένων. Οι αντισυμβαλλόμενοι δεν ευθύνονται για μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι Ανωτέρας Βίας και δεν δικαιούνται να εγείρουν απαιτήσεις που αφορούν οποιοδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή τους, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. Εάν τμήμα μόνο των υποχρεώσεων επηρεάζεται από τους λόγους Ανωτέρας Βίας, ο αντισυμβαλλόμενος που τους επικαλείται παραμένει υπόχρεος για το τμήμα των υποχρεώσεων του, που δεν θίγεται από αυτούς. Εάν λόγοι παρατεταμένης Ανωτέρας Βίας εμποδίζουν προδήλως την έγκαιρη εκτέλεση της Σύμβασης ο επικαλούμενος αυτούς αντισυμβαλλόμενος δύναται να αιτηθεί τη λύση της Σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 19.3 του παρόντος τεύχους.
- 16.5 Σε περίπτωση που ένας εκ των αντισυμβαλλομένων θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως στον έτερο αντισυμβαλλόμενο, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης του περιστατικού, να ειδοποιηθεί αμέσως ο αντισυμβαλλόμενος.
- 16.6 Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο επικαλούμενος αυτό θα πρέπει να αποδείξει, υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, το περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό.
- 16.7 Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον επικαλούμενο αυτό με την υποβολή στον έτερο αντισυμβαλλόμενο όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας του περιστατικού αυτού. Κάθε αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον έτερο, εάν αποδέχεται ότι το επικαλούμενο από αυτόν περιστατικό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή των σχετικών στοιχείων.
- 16.8 Η μη συμμόρφωση κάθε αντισυμβαλλόμενου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποίησης και υποβολής στοιχείων κ.λπ.,

εντός των πιο πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτησή του για παράταση προθεσμίας.

- 16.9 Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο.
- 16.10 Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο επικαλούμενος αυτό αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς περιορισμό των εκ του περιστατικού αυτού απορреουσών ζημιών. Επίσης πρέπει να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, χωρίς χρονοτριβή, των συνεπειών οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, (π.χ. ζημιές στον εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κ.λπ.).
- 16.11 Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του υλικού, λόγω περιστατικού Ανωτέρας Βίας το οποίο καλύπτεται από τα ασφαλιστήρια έναντι παντός κινδύνου, πριν από την αποκομιδή του, η Εταιρεία δύναται εντός έξι (6) μηνών από της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Προμηθευτή να προβεί στην εκ νέου κατασκευή του και ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποδεχθεί αυτό με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτοί αναφέρονται στη Σύμβαση, με εξαίρεση τις προθεσμίες παραδόσεων, το συνολικό συμβατικό τίμημα και τους όρους πληρωμής, για τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν σε νέα συμφωνία.  
Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Εταιρεία ποσά έναντι του συμβατικού τιμήματος, θα συμψηφισθούν έναντι του νέου αυτού τιμήματος.  
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει άπρακτη, η Σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός του ότι η Εταιρεία δικαιούται επιστροφής από τον Προμηθευτή όλων των ποσών που του έχει καταβάλει, δεν υποχρεούται δε να καταβάλει στον Προμηθευτή τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της.
- 16.12 Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του υλικού, η οποία προήλθε λόγω περιστατικού Ανωτέρας Βίας, που σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο τεύχος των Ειδικών Όρων ανήκει στην κατηγορία κινδύνων που εξαιρούνται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου, και το οποίο συνέβη πριν από την αποκομιδή του, η Εταιρεία δύναται εντός έξι (6) μηνών από της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Προμηθευτή να συμφωνήσουν για τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την αντικατάσταση από τον ίδιο τον Προμηθευτή του υλικού που επλήγη από το ως άνω γεγονός Ανωτέρας Βίας.  
Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Εταιρεία ποσά έναντι του συμβατικού τιμήματος, θα συμψηφιστούν στο πλαίσιο του νέου αυτού διακανονισμού.  
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει άπρακτη, χωρίς να ασκήσει η ΔΕΗ το δικαίωμά της, η Σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη.  
Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του Προμηθευτή, περάσει άπρακτη η πιο πάνω χρονική περίοδος από την ημερομηνία της έγγραφης γνωστοποίησης της άσκησης του δικαιώματος από τη ΔΕΗ, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει από τον

Προμηθευτή την επιστροφή του ποσού που αναλογεί σε αυτόν, μετά από τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την εις το μέλλον προμήθεια του υλικού από την Εταιρεία, και δεν υποχρεούται να καταβάλει στον Προμηθευτή τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της.

## **Άρθρο 17** **Απαιτήσεις - Διαφωνίες**

### **17.1 Απαιτήσεις**

17.1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο Προμηθευτής θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να τη γνωστοποιεί στην Εταιρεία μέσα σε μια ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το αντίστοιχο γεγονός. Η απαίτηση θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της.

Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη του αιτήματος που προτίθεται να θέσει.

17.1.2 Η Εταιρεία, αμέσως με τη λήψη της παραπάνω απαίτησης και χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή ευθύνης της Εταιρείας, δικαιούται να επιθεωρεί τα τηρούμενα στοιχεία και να δίδει οδηγίες στον Προμηθευτή, να τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία και να παρέχει στην Εταιρεία αντίγραφα αυτών μόλις του ζητηθούν.

17.1.3 Εφόσον η απαίτηση του Προμηθευτή γίνει δεκτή από την Εταιρεία, η ικανοποίηση του αιτήματος περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να επαληθευτεί από τα τηρηθέντα στοιχεία.

### **17.2 Διαφωνίες**

17.2.1 Κάθε διαφωνία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με μη ικανοποιητική για τον Προμηθευτή ρύθμιση απαίτησής του σύμφωνα με τα παραπάνω, ή οποιουδήποτε είδους διένεξη, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα γνωστοποιείται γραπτώς στην Εταιρεία, από τον Προμηθευτή με «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας» όπου θα υπάρχει ρητή αναφορά ότι η διαφωνία αυτή γίνεται με βάση το παρόν άρθρο.

17.2.3 Στην «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας», ο Προμηθευτής θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας

β. έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία

- γ. η αιτουμένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό
- δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο.

- 17.2.4 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν ικανοποιείται με την απόφαση της Εταιρείας, μπορεί να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας με φιλικές διαπραγματεύσεις. Εάν γίνει αυτό αποδεκτό από την Εταιρεία, συγκροτείται από αρμόδιο όργανό της Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, η οποία διαπραγματεύεται με τον Προμηθευτή την επίλυση της διαφωνίας. Αν η διαπραγμάτευση αποβεί αναποτελεσματική τότε η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα Ελληνικά δικαστήρια και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
- 17.2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση της Σύμβασης, ούτε αίρει την υποχρέωση του Προμηθευτή να ακολουθεί τις εντολές της Εταιρείας σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεσή της.
- 17.2.6 Για κάθε διαφωνία ή οποιουδήποτε είδους διένεξη της Εταιρείας με τον Προμηθευτή, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και σχετίζεται με μη ικανοποιητική εκτέλεση απαίτησής της από αυτόν, η ΔΕΗ μπορεί, πριν από την άσκηση προσφυγής στα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος τεύχους όργανα, να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας της με φιλικές διαπραγματεύσεις εφαρμόζοντας αναλογικά τα παραπάνω.

## **Άρθρο 18**

### **Παράβαση Σύμβασης – Καταγγελία**

#### **18.1 Καταγγελία με υπαιτιότητα Προμηθευτή**

Σε περίπτωση που κατά σύστημα παρατηρούνται κακοτεχνίες ή τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή αν επιμόνως και εξακολουθητικά ο Προμηθευτής παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Εταιρείας ή οποιοδήποτε όρο αυτής της Σύμβασης, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας, Ανωτέρας Βίας ή την καθυστέρηση της παράδοσης των υλικών, για την οποία ισχύει το παραπάνω άρθρο 9, η Εταιρεία δικαιούται να απευθύνει «Ειδική Πρόσκληση» προς τον Προμηθευτή στην οποία περιλαμβάνεται η αξίωση για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών του ή συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από αυτόν, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την «Ειδική Πρόσκληση».

Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης.

Εάν ο Προμηθευτής δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη «Ειδική

Πρόσκληση» μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Εταιρεία δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον Προμηθευτή, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης μερικά ή ολικά, χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που της προκάλεσε με αυτή την παράβαση, με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές. Η συνολική επιβάρυνση του Προμηθευτή για την αποζημίωση αυτή δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης, προσαυξανόμενου με το τίμημα τυχόν συμπληρωμάτων ή αναπροσαρμογών αυτής. Η υπόψη αποζημίωση είναι ανεξάρτητη και επιπλέον των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στη Σύμβαση.

## 18.2 Οριστικοποίηση καταγγελίας

18.2.1 Η καταγγελία οριστικοποιείται αν δεν υποβληθούν μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αντιρρήσεις του Προμηθευτή ή αν απορριφθούν οι αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις που ασκούνται εμπρόθεσμα αναστέλλουν την καταγγελία μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί των αντιρρήσεων.

Για τις αντιρρήσεις αποφασίζει η Εταιρεία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεσή τους.

Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό.

18.2.2 Κατά του οριστικά αποκλειόμενου από την υπογραφή της σύμβασης, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:

- α. γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής
- β. καταπίπτουν υπέρ της Εταιρείας οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
- γ. γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας.

Πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες συνέπειες, η μη εκ μέρους του Προμηθευτή παράδοση στην Εταιρεία του συνόλου ή/ και μέρους του υλικού, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να επιστρέψει στον Προμηθευτή, με έξοδα του τελευταίου, τα μέρη ή το σύνολο του υλικού που ήδη παραδόθηκαν στην Εταιρεία, εφόσον τα εν λόγω μέρη (ή το σύνολο του υλικού) αυτά καθαυτά είναι ατελή και άχρηστα, ή αποδείχτηκε ότι είναι ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στην Εταιρεία το τυχόν τίμημα που η τελευταία κατέβαλε για τα εν λόγω μέρη, καθώς και τυχόν δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε από την παράδοση των εν λόγω τμημάτων.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της παραγράφου 11.5 του παρόντος τεύχους, επίσης όμως ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας, σύμφωνα με τα παραπάνω

αναφερόμενα, ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγύησης. Επιπλέον, σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής ο Προμηθευτής θα επιστρέψει στην Εταιρεία τα χρηματικά ποσά που του προκαταβλήθηκαν με τόκο υπερημερίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής.

## **Άρθρο 19** **Λύση της Σύμβασης**

### **19.1 Λύση Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υποκατάστασης Προμηθευτή**

19.1.1 Η Σύμβαση λύεται υποχρεωτικώς, κατόπιν μονομερούς δηλώσεως της ΔΕΗ, όταν ο Προμηθευτής πτωχεύσει ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης όταν πτωχεύσουν όλα τα συμπράττοντα μέρη.

19.1.2 Η Σύμβαση λύεται, κατά την κρίση της Εταιρείας, όταν ο Προμηθευτής τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης όταν τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα συμπράττοντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος τεύχους ο Προμηθευτής υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο.

19.1.3 Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης της Σύμβασης των δύο προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 18.2 του παρόντος τεύχους.

### **19.2 Λύση Σύμβασης κατ' επιλογή της Εταιρείας**

19.2.1 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Ειδικά για τον προσδιορισμό των τυχόν πραγματικών δαπανών παραγωγής ή προμήθειας εξοπλισμού ή/και υλικών, ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξης παραγωγής ή ανάθεσης προμήθειας με βάση το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, καθώς και παραστατικά που να αιτιολογούν τα σχετικά έξοδα, τα οποία θα συνυπολογιστούν εφόσον

αποδειχτεί ότι τα εν λόγω μέρη (ή το σύνολο του εξοπλισμού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.

- 19.2.2 Εφόσον η Σύμβαση κατά την ημερομηνία της λύσης έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό μικρότερο από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματος, η Εταιρεία, πέραν των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο επιπλέον αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελος, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματος. Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από τη λύση της Σύμβασης.

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει στον Προμηθευτή την παραπάνω αποζημίωση σε περίπτωση συνδρομής περιστατικών που, αν και εντάσσονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της, δεν θα μπορούσαν ευλόγως να είχαν προβλεφθεί από αυτήν.

- 19.2.3 Στην περίπτωση της λύσης της Σύμβασης κατά τα ως άνω, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης, ο δε Προμηθευτής θα επιστρέψει στην Εταιρεία την τυχόν προκαταβολή που του δόθηκε, μετά από αφαίρεση του μέρους της που αντιστοιχεί στο συμβατικό τίμημα του αντικειμένου που υλοποιήθηκε πριν από τη λύση της Σύμβασης.

### 19.3 Λύση κοινή συναινέσει

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 19.2.1.

## **Άρθρο 20**

### **Αποκλεισμός Προμηθευτή από διαδικασίες επιλογής**

- 41.1 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, να αποκλείει τον Προμηθευτή, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, προσωρινά ή οριστικά από τις διαδικασίες επιλογής Αντισυμβαλλόμενου, εφόσον έχει καταγγελθεί προηγούμενη Σύμβαση ή έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας ότι ο Προμηθευτής έχει καταδικαστεί οριστικά για παραβίαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή εργατικού δικαίου ή εφόσον δεν έχει την απαιτούμενη αξιοπιστία ή δεν έχει επιδείξει ενδεδειγμένη συναλλακτική συμπεριφορά έναντι της Εταιρείας.
- 41.2 Ο πιο πάνω αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση στον Προμηθευτή από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει σχετική διαμαρτυρία, η εξέταση της οποίας γίνεται από αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.



**Άρθρο 21**  
**Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης**

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία προκύπτει κατά την υλοποίηση της Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί με τις προβλεπόμενες σε αυτή διαδικασίες, επιλύεται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.



Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ-902563

Αντικείμενο: «Προμήθεια εξοπλισμού & υπηρεσιών για υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ομαλής εκκίνησης (VFDs/Inverters) Χ.Τ. & ρύθμισης στρωφών Ηλ/κινητήρων οδήγησης κινητήριων συστημάτων Ανεμιστήρων βεβιασμένου ελκυσμού αέρα Π.Ψ. με αυτόματο έλεγχο & εποπτεία λειτουργίας των, πλήρες με τους Η/Π και του εντός αυτών λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού ισχύος και ελέγχου αυτών της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣΜ5».

#### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΟ 6

## Περιεχόμενα

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ .....                              | 3  |
| ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ .....                        | 4  |
| ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ..... | 5  |
| ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ .....        | 6  |
| ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ .....  | 8  |
| ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ .....                                        | 10 |
| ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .....                                  | 11 |
| ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .....                             | 13 |
| ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .....                           | 15 |

**ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ<sup>1</sup>**

(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.2 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος .....<sup>2</sup>..... δηλώνω ότι:

1. - (Για Έλληνες προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας ..... και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.

- (Για αλλοδαπούς προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο .....

(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους -διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη Διαδικασία Επιλογής)

2. ....<sup>3</sup>..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:

.....  
.....  
.....

3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι .....

4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:

4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία .....,

4.2 όρισε τον/τους ..... να υπογράψουν την προσφορά

5. Σε περίπτωση οφειγούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται:

- να απορρίψει την προσφορά μας και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής.
- αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

Ημερομηνία: .....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

**ΟΔΗΓΙΕΣ**

<sup>1</sup> Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, και 5

<sup>2</sup> Αναγράφεται από το συμμετέχοντα η επωνυμία του προσφέροντος αντισυμβαλλόμενου

<sup>3</sup> Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .....» ή «διαχειριστές ....»

**ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ<sup>1</sup>**  
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.7.α του τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη .....<sup>2</sup>..... δηλώνω ότι:

1. Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραμμένος .....<sup>3</sup>.....
2. ....<sup>4</sup>..... του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι:  
.....  
.....  
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι .....
4. Το παρέχον στήριξη νομικό πρόσωπο νομίμως:
  - 4.1 αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον προσφέροντα ..... για τη Διαδικασία .....
  - 4.2 όρισε τον/τους ..... να υπογράψουν τα έγγραφα συνεργασίας και την παρούσα δήλωση
5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος της συνεργασίας με τον προσφέροντα, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται:
  - να απορρίψει την προσφορά του αποδεχόμενου τη στήριξή μας και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στη Διαδικασία Επιλογής.
  - αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

Ημερομηνία: .....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

**ΟΔΗΓΙΕΣ**

- <sup>1</sup> Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5.
- <sup>2</sup> Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη συμμετέχοντα
- <sup>3</sup> Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ. εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)
- <sup>4</sup> Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .....» ή «διαχειριστές .....

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

### ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.3 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος .....<sup>1</sup>..... δηλώνω ότι ο προσφέρων:

1. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία ..... και ειδικά όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του τεύχους 1 αυτής.
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διαδικασίας, .....<sup>2</sup>..... καθώς και του συνημμένου στην Πρόσκληση σχεδίου σύμβασης.
3. Η προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης και ότι δεν δικαιούται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την αποσφράγιση της και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της να την ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση της με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή.
4. Η προσφορά του:
  - δεν έχει Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης.

Ημερομηνία: .....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

---

#### ΟΔΗΓΙΕΣ

<sup>1</sup> Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος

<sup>2</sup> Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Πρόσκλησης ο δηλών πρέπει να αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...»

**ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ**

(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.4 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ..... στη Διαδικασία ..... δηλώνω, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς του, ότι:

1. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:

- 1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
- 1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
- 1.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το προκηρυσσόμενο, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
- 1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
- 1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 1.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 1.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής.
- 1.8 Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- 1.9 Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας (<https://www.dei.gr/media/jiepwp1r/politikh-sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf>), την οποία έχει διαβάσει κατανοήσει και με την οποία συμφωνεί να συμμορφώνεται.

3. Έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνεί να συμμορφώνεται με τον αναρτημένο στην εταιρική ιστοσελίδα Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς της Εταιρείας ([https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-06-2022\\_.pdf](https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-06-2022_.pdf)).

4. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά αναφέρονται και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 13.2.Β του τεύχους 1 της Πρόσκλησης.

Ημερομηνία: .....

Ο Δηλών





**ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ**

(Καλύπτει την παράγραφο .....<sup>1</sup>..... του τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Παρέχοντος Στήριξη .....<sup>2</sup>..... στον προσφέροντα ..... για τη Διαδικασία ....., δηλώνω ότι:

1. Ο Παρέχων Στήριξη μέχρι την ημέρα διενέργειας της πιο πάνω Διαδικασίας δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
  - 1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
  - 1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
  - 1.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με την παρεχόμενη στήριξη, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
  - 1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
  - 1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  - 1.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
  - 1.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής.
  - 1.8 Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση.
3. Ο Παρέχων Στήριξη δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να θέσει στη διάθεση του Προσφέροντος ώστε αυτός να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά αναφέρονται και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 13.2.B του τεύχους 1 της Πρόσκλησης.

Ημερομηνία: .....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

---

#### ΟΔΗΓΙΕΣ

- <sup>1</sup> Αναγράφεται η αντίστοιχη παράγραφος που στο πρότυπο τεύχος είναι η 13.2.8 με την κατάλληλη αρίθμηση σε περίπτωση αλλαγής
- <sup>2</sup> Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων  
(καλύπτει την παράγραφο 13.2.5 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Τα υπογράφοντα μέλη .....<sup>1</sup>..... για .....<sup>2</sup>.....

1. ....
2. ....
3. ....

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία: .....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

---

ΟΔΗΓΙΕΣ

- <sup>1</sup> Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»
- <sup>2</sup> Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημερομηνία:

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.  
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Προσφέροντα σας:

.....<sup>1</sup>.....

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την αντίρρηση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των .....<sup>2</sup>....., για τη συμμετοχή του παραπάνω Προσφέροντα στη διενεργούμενη Διαδικασία Επιλογής με αντικείμενο ....., σύμφωνα με την υπ' αριθ. .... Πρόσκληση σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Προσφέρων παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη συμμετοχή του στη Διαδικασία Επιλογής, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Προσφέροντα και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Προσφέροντα, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην παραπάνω Διαδικασία Επιλογής μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση περάτωσης διαδικασίας επιλογής σε αυτόν και της παράδοσης από αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της Προσφοράς του προσφέροντα.

Δεδομένου δε ότι ο προσφέρων αποδέχεται με τη συμμετοχή του στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής την παράταση της ισχύος της προσφοράς του:

- α) μετά το πέρας της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της, κατά διαδοχικά διαστήματα τριάντα (30) ημερών, εκτός εάν προ της εκάστοτε ημερομηνίας λήξεώς της δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει, και
  - β) μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν της απόφασης περάτωσης διαδικασίας επιλογής και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης,
- αποδεχόμαστε ότι η παρούσα είναι ισχυρή πλέον των τριάντα (30) ημερών των υπό στοιχεία α) και β) ανωτέρω χρονικών περιόδων ισχύος της προσφοράς του προσφέροντα.

Για παράταση κατά τα παραπάνω της ισχύος της Εγγυητικής πέραν των δώδεκα (12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η προηγούμενη συναίνεσή μας.

Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση.

---

#### ΟΔΗΓΙΕΣ

<sup>1</sup> Ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντα αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:

- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ..... (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ....., ..... (ΑΦΜ) ....., ..... (δ/νση) ..... ή

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου: ..... (επωνυμία) ....., ..... (ΑΦΜ) ....., ..... (δ/νση έδρας) ..... ή

- Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

α) ..... (επωνυμία) ....., ..... (ΑΦΜ) ....., ..... (δ/νση κατοικίας ή έδρας) .....

β) ..... (επωνυμία) ....., ..... (ΑΦΜ) ....., ..... (δ/νση κατοικίας ή έδρας) .....  
..... Κ.Ο.Κ. ....

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ

<sup>2</sup> Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

## ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ημερομηνία:

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.  
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Αντισυμβαλλόμενου σας:

.....<sup>1</sup>.....

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την αντίρρηση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των .....<sup>2</sup>....., για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου της υπ' αριθ. .... Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του. Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ..... με συμβατικό προϋπολογισμό .....

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Αντισυμβαλλόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμία από μέρους μας αντιρρήσεων, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυμβαλλόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον Αντισυμβαλλόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ

<sup>1</sup> Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:

- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ..... (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ....., ..... (ΑΦΜ) ....., ..... (δ/νση) ..... ή
- Σε περίπτωση νομικού προσώπου: ..... (επωνυμία) ....., ..... (ΑΦΜ) ....., ..... (δ/νση έδρας) ..... ή
- Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

---

α) ..... (επωνυμία) ....., ..... (ΑΦΜ) ....., ..... (δ/νση κατοικίας ή έδρας) .....

β) ..... (επωνυμία) ....., ..... (ΑΦΜ) ....., ..... (δ/νση κατοικίας ή έδρας) .....

..... Κ.Ο.Κ. ....

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το  
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ

<sup>2</sup> Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ημερομηνία:

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.  
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Αντισυμβαλλόμενου σας:

.....<sup>2</sup>.....

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την αντίρρηση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των .....<sup>2</sup>....., για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου αναφορικά με την καλή λειτουργία του αντικειμένου της υπ' αριθ. .... Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του. Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ..... με συμβατικό προϋπολογισμό .....

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Αντισυμβαλλόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με την εν λόγω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυμβαλλόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον Αντισυμβαλλόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμιά αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.



---

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.