



Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΠΑΣ Π-Λ Ζ220 1200205668

Αντικείμενο: Εργασίες σύνδεσης του Νέου Αντλιοστασίου και αποσύνδεσης του Παλαιού Αντλιοστασίου με τα Δίκτυα Ακατέργαστου Νερού, Νερού Γενικής Χρήσης και Πυρόσβεσης του ΤΠΑΣ Πτολεμαΐδας-Λιπτόλ

## ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 3

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Ανοιχτή Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου Σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλόμενου για τις ακόλουθες εργασίες για «Εργασίες σύνδεσης του Νέου Αντλιοστασίου και αποσύνδεσης του Παλαιού Αντλιοστασίου με τα Δίκτυα Ακατέργαστου Νερού, Νερού Γενικής Χρήσης και Πυρόσβεσης του ΤΠΑΣ Πτολεμαΐδας-Λιπτώλ.
2. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης, διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> → Z220 1200205668
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας ανέρχεται σε **13.249,40 ΕΥΡΩ**. Ο Προϋπολογισμός αυτός **δεν αποτελεί** το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Στη Διαδικασία θα μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις παρακάτω απαιτήσεις:
  - 4.1 Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος της να είναι εγγεγραμμένο, στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα (ΓΕΜΗ) που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της Σύμβασης.
  - 4.2 Γνώση τοπικών συνθηκών

Οι Προσφέροντες προκειμένου να έχουν ίδια αντίληψη των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μετά από αίτηση τους, επιτόπια επίσκεψη, γεγονός το οποίο θα βεβαιώνεται με έγγραφο που θα χορηγείται από αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας και το οποίο θα περιλαμβάνεται - επί ποινή αποκλεισμού - στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής της Πρόσκλησης.
  - 4.3 Απαιτήσεις για προμήθεια υλικών
    - 4.3.1 Απαιτήσεις για επάρκεια, διαθεσιμότητα και εκπλήρωση τεχνικών χαρακτηριστικών των ζητούμενων υλικών.

Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει τις ζητούμενες ποσότητες υλικών για την κάλυψη των αναγκών του ΤΠΑΣ Π-Λ, οι οποίες ποσότητες θα πρέπει να παραδοθούν **εφάπαξ** στις εγκαταστάσεις του ΤΠΑΣ Π-Λ, σύμφωνα με τον χρόνο παράδοσης που αναφέρεται στην παράγραφο «Χρονοδιάγραμμα & Τόπος-Τρόπος Παράδοσης Υλικών».

**Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει στο σύνολο των ειδών και ποσοτήτων.**

5. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας "cosmoONE" του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ Α.Ε., εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.cosmo-one.gr/> ή <http://www.marketsite.gr/>.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> → Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services).

Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης Συμβάσεων.

Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης Συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την **12.06.2026** και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **22.06.2026 / 12:00**.

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

6. Στον Ηλεκτρονικό Φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνεται:
- Δήλωση Νομιμοποίησης του Προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα.
  - Δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση ενδιαφερόμενων σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην

- παρούσα υπόδειγμα, μαζί με τον Πίνακα Κατανομής τιμήματος.
- Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα (Τιμολόγιο Προσφοράς & Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς).
  - Αντίγραφο βεβαίωσης στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα (ΓΕΜΗ) που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της Σύμβασης
  - Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα διαθέτει τις ζητούμενες ποσότητες υλικών σύμφωνα με τον χρόνο παράδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 του σχεδίου Σύμβασης
  - Βεβαίωση Επίσκεψης στον Σταθμό, η οποία χορηγείται από τον κ. Γαλιάνο Ιωάννη, τηλ. 2463022779

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή στην πρώτη ή την τελευταία σελίδα, από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα, σχετικά με αυτό, από τον προσφέροντα

7. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου.  
Στη συνέχεια αξιολογεί τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του προτιμητέου προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά προτιμητέων προσφερόντων κ.ο.κ.
8. Κριτήριο επιλογής του αντισυμβαλλόμενου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

Συνημμένα : - Εντυπα Οικονομικής Προσφοράς (Τιμολόγιο & Προμέτρηση Προϋπολογισμός Προσφοράς)  
- Σχέδιο Σύμβασης  
- Τεχνική Περιγραφή - Σχέδια

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:"Εργασίες σύνδεσης του Νέου Αντλιοσταίου και αποσύνδεσης του Παλαιού Αντλιοσταίου με τα Δίκτυα Ακατέργαστου Νερού, Νερού Γενικής Χρήσης και Πυρόσβεσης του ΤΠΑΣ Πτολεμαΐδας-Λιπτόλ"

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ	3	8ωρο	20		
2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ	3	8ωρο	40		
3	Σωλήνας-2½"χαλύβδινος γαλβανιζέ (πάχος τοιχώματος 2,00mm)	4	m	100		
4	Διακόπτης ολικής ροής ταχείας σφαιρική - 2½" - PN16	4	τεμ.	4		
5	Διακόπτης ολικής ταχείας σφαιρική - 2" - PN16	4	τεμ.	3		
6	Διακόπτης ολικής ταχείας σφαιρική - 1½"-PN16	4	τεμ.	4		
7	Διακόπτης ολικής ταχείας σφαιρική - 1¼"-PN16	4	τεμ.	4		
8	Ασφαλιστικό -2½"( βαλβίδα ασφαλείας -16bar)	4	τεμ.	1		
9	Υδρομετρητές - 2½"	4	τεμ.	2		
10	Κλαπέ γαλβανιζέ ανεπίστροφο - 2½"	4	τεμ.	2		
11	Ρακόρ ταχείας σφαιρικό - 2½"	4	τεμ.	8		
12	Ρακόρ ταχείας σφαιρικό - 2"	4	τεμ.	6		
13	Ρακόρ ταχείας σφαιρικό - 1½"	4	τεμ.	8		
14	Ρακόρ ταχείας σφαιρικό - 1"	4	τεμ.	4		
15	Μαστός γαλβανιζέ κορδονάτος συστολικός μήκους 15 cm 2½"	4	τεμ.	4		
16	Σωλήνας-2½"προμονωμένος	4	m	150		
17	Διακόπτης ολικής ροής ταχείας σφαιρική - 2½" - PN16	4	τεμ.	4		
18	Μαστός γαλβανιζέ κορδονάτος συστολικός μήκους 15 cm 2½"	4	m	150		
19	Ρακόρ ταχείας σφαιρικό - 2½"	4	τεμ.	4		
20	Διακόπτης ολικής ροής ταχείας σφαιρική - 3" - PN16	4	τεμ.	4		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)	ΣΥΝΟΛΟ
21	Σωλήνας-2½"χαλύβδινος γαλβανιζέ (πάχος τοιχώματος 2,00mm)	4	τεμ.	4		
22	Γωνία γαλβανιζέ 2½"	4	τεμ.	4		
23	Φλάντζα βαρέως τύπου οκτάτρυπη DN100	4	m	40		
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμ.) ►	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ολογρ.) ►					

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:"Εργασίες σύνδεσης του Νέου Αντλιοστασίου και αποσύνδεσης του Παλαιού Αντλιοστασίου με τα Δίκτυα Ακατέργαστου Νερού, Νερού Γενικής Χρήσης και Πυρόσβεσης του ΤΠΑΣ Πτολεμαΐδας-Λιπτόλ"

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ	3	8ωρο			
2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ	3	8ωρο			
3	Σωλήνας-2½"χαλύβδινος γαλβανιζέ (πάχος τοιχώματος 2,00mm)	4	m			
4	Διακόπτης ολικής ροής ταχείας σφαιρική - 2½" - PN16	4	τεμ.			
5	Διακόπτης ολικής ταχείας σφαιρική - 2" - PN16	4	τεμ.			
6	Διακόπτης ολικής ταχείας σφαιρική - 1½"-PN16	4	τεμ.			
7	Διακόπτης ολικής ταχείας σφαιρική - 1¼"-PN16	4	τεμ.			
8	Ασφαλιστικό -2½"( βαλβίδα ασφαλείας -16bar)	4	τεμ.			
9	Υδρομετρητές - 2½"	4	τεμ.			
10	Κλαπέ γαλβανιζέ ανεπίστροφο - 2½"	4	τεμ.			
11	Ρακόρ ταχείας σφαιρικό - 2½"	4	τεμ.			
12	Ρακόρ ταχείας σφαιρικό - 2"	4	τεμ.			
13	Ρακόρ ταχείας σφαιρικό - 1½"	4	τεμ.			
14	Ρακόρ ταχείας σφαιρικό - 1"	4	τεμ.			
15	Μαστός γαλβανιζέ κορδονάτος συστολικός μήκους 15 cm 2½"	4	τεμ.			
16	Σωλήνας-2½"προμονωμένος	4	m			
17	Διακόπτης ολικής ροής ταχείας σφαιρική - 2½" - PN16	4	τεμ.			
18	Μαστός γαλβανιζέ κορδονάτος συστολικός μήκους 15 cm 2½"	4	τεμ.			
19	Ρακόρ ταχείας σφαιρικό - 2½"	4	τεμ.			
20	Διακόπτης ολικής ροής ταχείας σφαιρική - 3" - PN16	4	τεμ.			
21	Σωλήνας-2½"χαλύβδινος γαλβανιζέ (πάχος τοιχώματος 2,00mm)	4	m			

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22	Γωνία γαλβανιζέ 2½"	4	τεμ.			
23	Φλάντζα βαρέως τύπου οκτάτρυπη DN100	4	τεμ.			

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



Παροχή Υπηρεσίας: "Εργασίες σύνδεσης του Νέου Αντλιοστασίου και αποσύνδεσης του Παλαιού Αντλιοστασίου με τα Δίκτυα Ακατέργαστου Νερού, Νερού Γενικής Χρήσης και Πυρόσβεσης του ΤΠΑΣ Πτολεμαΐδας-Λιπτόλ"

### Τεχνική Περιγραφή

#### 1. Γενικά

Η υπόψη Παροχή Υπηρεσιών αφορά «Εργασίες σύνδεσης του Νέου Αντλιοστασίου και αποσύνδεσης του Παλαιού Αντλιοστασίου με τα Δίκτυα Ακατέργαστου Νερού, Νερού Γενικής Χρήσης και Πυρόσβεσης του ΤΠΑΣ Πτολεμαΐδας-Λιπτόλ».

#### 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο περιλαμβάνει:

- α. Τη διασύνδεση του δικτύου ακατέργαστου νερού από το νέο αντλιοστάσιο με το δίκτυο νερού γενικής χρήσεως και το δίκτυο πυρόσβεσης του ΤΠΑΣ Πτολεμαΐδας-Λιπτόλ, και
- β. Την αποσύνδεση των αγωγών των προαναφερόμενων δικτύων νερού από το παλιό αντλιοστάσιο καθώς και από τα υπόλοιπα σημεία που θα υποδειχθούν στον σταθμό (χώρος Χημείου, φρεάτια, υπόγειο κ.α.).

#### 1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για την καλύτερη κατανόηση των δικτύων αλλά και την εκτελούμενης εργασίας να μελετάται παράλληλα και το σκαρίφημα του Παραρτήματος.

Η δεξαμενή ακατέργαστου νερού χωρητικότητας 500 m<sup>3</sup>, η οποία βρίσκεται όπισθεν του πύργου ψύξεως της Μονάδας Ι, τροφοδοτείται αδιαλείπτως από το δίκτυο των υδρογεωτρήσεων του σταθμού (Νο3-Ηλεκτροτεχνείο ΤΠΑΣ-ΠΛ, Νο9-Προάστειο κ.α.).

Από εκεί το νερό μέσω τριών αντλιών (Α' σταδίου) οδηγείται σε δεξαμενή 150 m<sup>3</sup>, η οποία είναι εγκατεστημένη στον χώρο του Χημείου του Σταθμού. Τέλος, μέσω άλλων δύο αντλιών (Β' σταδίου) το νερό οδηγείται με διακλαδώσεις στις καταναλώσεις του Πίνακα 1.

Πλέον, με εργασίες που εκτελέστηκαν το παρελθόν έτος 2025, έχει εγκατασταθεί πλησίον του Ηλεκτροτεχνείου των ορυχείων (βόρεια του Σταθμού) το νέο αντλιοστάσιο ακατέργαστου νερού και νερού



πυρόσβεσης, το οποίο τροφοδοτείται επίσης από τις προαναφερόμενες υδρογεωτρήσεις.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :** Καταναλωτές Ακατέργαστου και Νερού Πυρόσβεσης υφιστάμενης εγκατάστασης

α/α	Περιγραφή	Αγωγός
1	Οικισμός ΔΕΗ Α.Ε., πλησίον οικισμού Προαστείου	Νο1
2	Βόρειο Ορυχείο και προς Κεντρικό Ηλεκτροτεχνείο Ορυχείων	Νο2
3	Μονάδες ΤΠΑΣ-ΠΛ	Νο3
4	Διοικητήριο ΤΠΑΣ-ΠΛ	Νο4
5	Υπόλοιπα κτήρια ΤΠΑΣ-ΠΛ	Νο5
6	Κεντρική Πύλη - Εστιατόριο ΤΠΑΣ-ΠΛ	Νο6
7	Αποθήκη ΤΠΑΣ-ΠΛ & Μηχανουργείο Ορυχείου	Νο7
8	Παροχές λήψης πυρκαγιάς, εξωτερικά του Χημείου, της μον. I	Νο8

### 1.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την παρούσα Υπηρεσία :

- θα απομονωθούν οι δεξαμενές 500 και 150 m<sup>3</sup>,
- θα απομονωθούν και τεθούν εκτός λειτουργίας οι αντλίες Α' και Β' σταδίου,
- θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο αντλιοστάσιο με τον εξοπλισμό ακατέργαστου νερού και νερού πυρόσβεσης που διαθέτει, και
- θα τροποποιηθούν τα υφιστάμενα δίκτυα ακατέργαστου νερού, νερού γενικής χρήσης και νερού πυρόσβεσης στις εγκαταστάσεις του Σταθμού, ώστε να διασφαλιστεί η τροφοδοσία και λειτουργικότητά τους από τη νέα εγκατάσταση.

#### Ειδικότερα :

1. Οι Αγωγοί Νο1 και Νο2 (ΠΙΝ. 1) θα απομονωθούν από το νέο δίκτυο. Η απομόνωση θα πραγματοποιηθεί πλησίον του χώρου του Χημείου.



2. Οι Αγωγοί Νο3, 4, 5, 6, και 7, κατευθύνονται εξωτερικά και υπογείως του κτηρίου του Χημείου, του Μηχανουργείου και του Διοικητηρίου. Κοντά στον χώρο του Μηχανουργείου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες :
  - a. Μόνιμης απομόνωσης των αντλιών (Β' σταδίου), και
  - b. Διασύνδεσης των Αγωγών Νο3, 4, 5, 6, και 7 με υφιστάμενη γραμμή νερού γενικής χρήσης από το νέο αντλιοστάσιο.
3. Η προαναφερόμενη γραμμή εξυπηρετεί προς το παρόν τον Αγωγό Νο2. Στην αρχή και στο πέρας της προαναφερόμενης σωλήνωσης θα πραγματοποιηθούν συνδέσεις με το νέο αντλιοστάσιο και τους Αγωγούς Νο3-7 αντίστοιχα. Η ροή του νερού θα είναι αντίστροφη με την υφιστάμενη χρήση. Οι συνδέσεις θα πραγματοποιηθούν σε φρεάτια και σε άλλα σημεία, τα οποία θα υποδειχθούν από τον Εντεταλμένο και εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα της νέας εγκατάστασης, καθώς και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού.
4. Εντός του νέου αντλιοστασίου υπάρχει αναμονή για την πυρόσβεση 4". Θα τοποθετηθεί διακόπτης σφαιρικός 4" ο οποίος θα συνδεθεί με αγωγό 4" ο οποίος θα οδεύει εξωτερικά της περίφραξης του Σταθμού και θα τερματίζει στο υπόγειο της IV Μονάδας. Η γραμμή θα διέρχεται υπογείως με κατεύθυνση από την IV μονάδα μέχρι την I μονάδα. (Η γραμμή του δικτύου πυρόσβεσης θα διασυνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο πυρόσβεσης χρησιμοποιώντας μεγάλο τμήμα υφιστάμενης σωλήνωσης (στα υπόγεια των μονάδων I-IV), που θα υποδειχθεί από τον Εντεταλμένο). Στο σημείο εκείνο θα διασυνδεθεί στον Αγωγό Νο8.
5. Καθόλο το μήκος του αγωγού δικτύου πυρόσβεσης, το οποίο θα διέρχεται τις μονάδες I- IV, θα εγκατασταθούν τέσσερις (4) λήψεις 2½", μία σε κάθε μονάδα, για μελλοντική σύνδεση (με χρήση ταχυσυνδέσμου) με εύκαμπτο σωλήνα πυρόσβεσης.
6. Ο υφιστάμενος αγωγός που θα χρησιμοποιηθεί για το δίκτυο πυρόσβεσης, θα ελεγχθεί σε όλο το μήκος του, ώστε να διασφαλιστεί η απομόνωσή του από άλλα δίκτυα, με σκοπό να αποφευχθεί διαρροή νερού. Οι εργασίες τροποποίησης και απομόνωσης συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα υπηρεσία.
7. Για τις παραπάνω εργασίες θα απασχοληθούν ένας (1) ηλεκτροσυγκολλητής και δύο (2) μηχανοτεχνίτες σε διάστημα είκοσι (20) ημερών.



#### 1.4 ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για τις συνδέσεις των αγωγών θα χρησιμοποιηθούν τα ανάλογα εξαρτήματα (Βάνες, Μαστοί, φλάντζες, διακλαδώσεις, Ασφαλιστικά, Υδρομετρητές κ.λπ.). Τα υλικά που θα τοποθετηθούν, ο Ανάδοχος θα τα προμηθευτεί αφού πρώτα συμβουλευτεί τον Εντεταλμένο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Υλικά έργου (ενδεικτική και όχι περιοριστική κατάσταση)

α/α	Περιγραφή	Τύπος	Μέγεθος/Ποσότητα
1	Σωλήνας-χαλύβδινος γαλβανιζέ (πάχος τοιχώματος 2,00mm)	2½"	100 m
2	Διακόπτης ολικής ταχείας ορειχάλκινη σφαιρική -- DN 65	2½"	τεμ. 4
3	Διακόπτης ολικής ταχείας ορειχάλκινη σφαιρική -DN 50	2"	τεμ. 3
4	Διακόπτης ολικής ταχείας ορειχάλκινη σφαιρική	1½"	τεμ. 4
5	Διακόπτης ολικής ταχείας ορειχάλκινη σφαιρική	1¼"	τεμ. 4
6	Ασφαλιστικό -2½"( βαλβίδα ασφαλείας -7bar)	2½"	τεμ. 1
7	Υδρομετρητές	2½"	τεμ. 2
8	Κλαπέ γαλβανιζέ ανεπίστροφο	2½"	τεμ. 2
9	Ρακόρ ταχείας ορειχάλκινη σφαιρική	2½"	τεμ. 8
10	Ρακόρ ταχείας ορειχάλκινη σφαιρική	2"	τεμ. 6
11	Ρακόρ ταχείας ορειχάλκινη σφαιρική	1½"	τεμ. 8



α/α	Περιγραφή	Τύπος	Μέγεθος/Ποσότητα
12	Ρακόρ ταχείας ορειχάλκινη σφαιρική	1"	τεμ. 4
13	Μαστός γαλβανιζέ κορδονάτος συστολικός μήκους 15cm	2½"	τεμ. 4
14	Σωλήνας μαύρος ελαστικός πάχους 10 " 11 bar	2½"	150 m
15	Διακόπτης ολικής ροής ταχείας σφαιρική	2½"	4
16	Μαστός γαλβανιζέ κορδονάτος συστολικός μήκους 15cm	2½"	4
17	Ρακόρ ταχείας σφαιρικό -	2½"	4
18	Διακόπτης ολικής ροής ταχείας σφαιρική - PN16	3"	4
19	Σωλήνας-χαλύβδινος γαλβανιζέ (πάχος τοιχώματος 2,00mm)	2½"	40
20	Γωνία γαλβανιζέ	2½"	4
21	Φλάντζα βαρέως τύπου οκτάτρυπη DN100		2

#### 1.1.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Όλες οι εργασίες εκτελούνται με τη σύμφωνη γνώμη του Εντεταλμένου.
- Ο ΤΠΑΣ Π-Λ δεν χορηγεί υλικά και μηχανήματα στον Ανάδοχο.
- Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση του έργου θα είναι του Αναδόχου.
- Ο ΤΠΑΣ Π-Λ ουδεμία ευθύνη έχει για όποια απαίτηση εκ μέρους του προσωπικού του Αναδόχου.



- Οποιαδήποτε ζημιά γίνει κατά την εκτέλεση του έργου θα αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο.
- Το έργο θα θεωρηθεί περατωθέν και θα γίνει το πρωτόκολλο πέρατος εργασιών όταν βεβαιωθεί ο Εντεταλμένος ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν κανονικά, αποκαταστάθηκαν όλες οι ζημιές και δεν υπάρχει άλλη απαίτηση του ΤΠΑΣ Π-Λ από τον Ανάδοχο.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1


Κάτοψη σταθμού και σκαρίφημα εργασιών





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2


Δίκτυο σύνδεσης νερού με το νέο αντλιοστάσιο

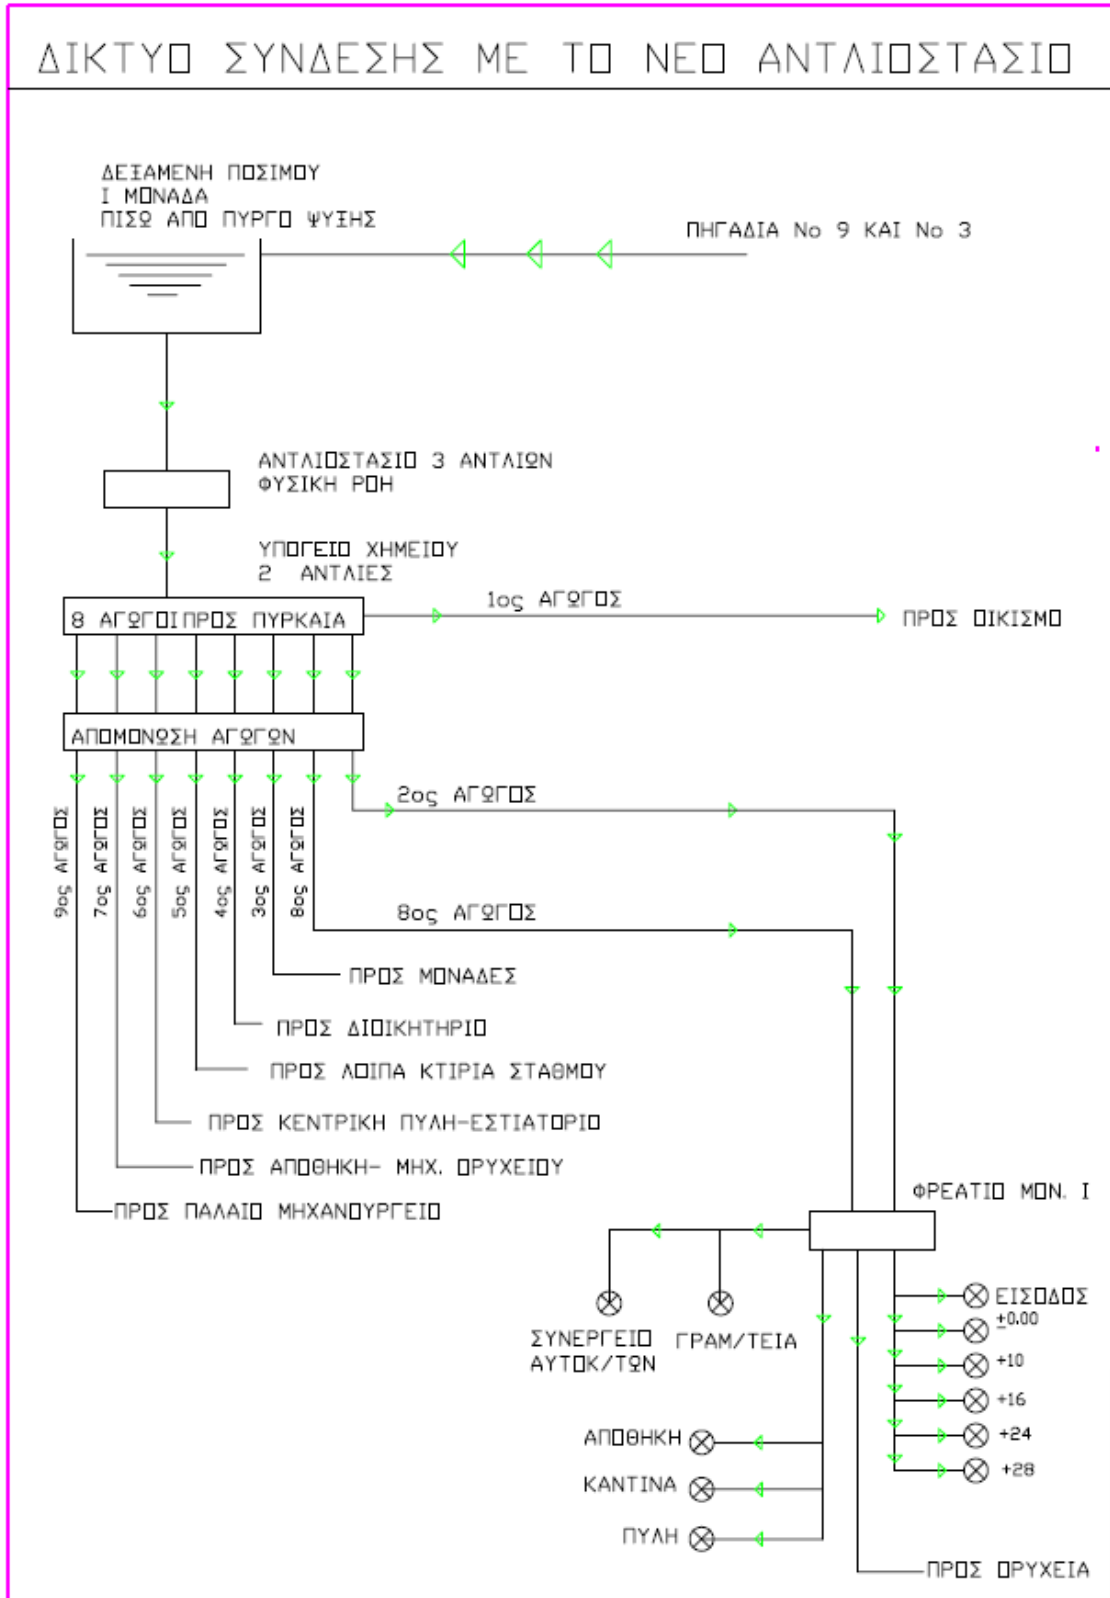



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3**

Δίκτυο πυρόσβεσης με το νέο αντλιοστάσιο

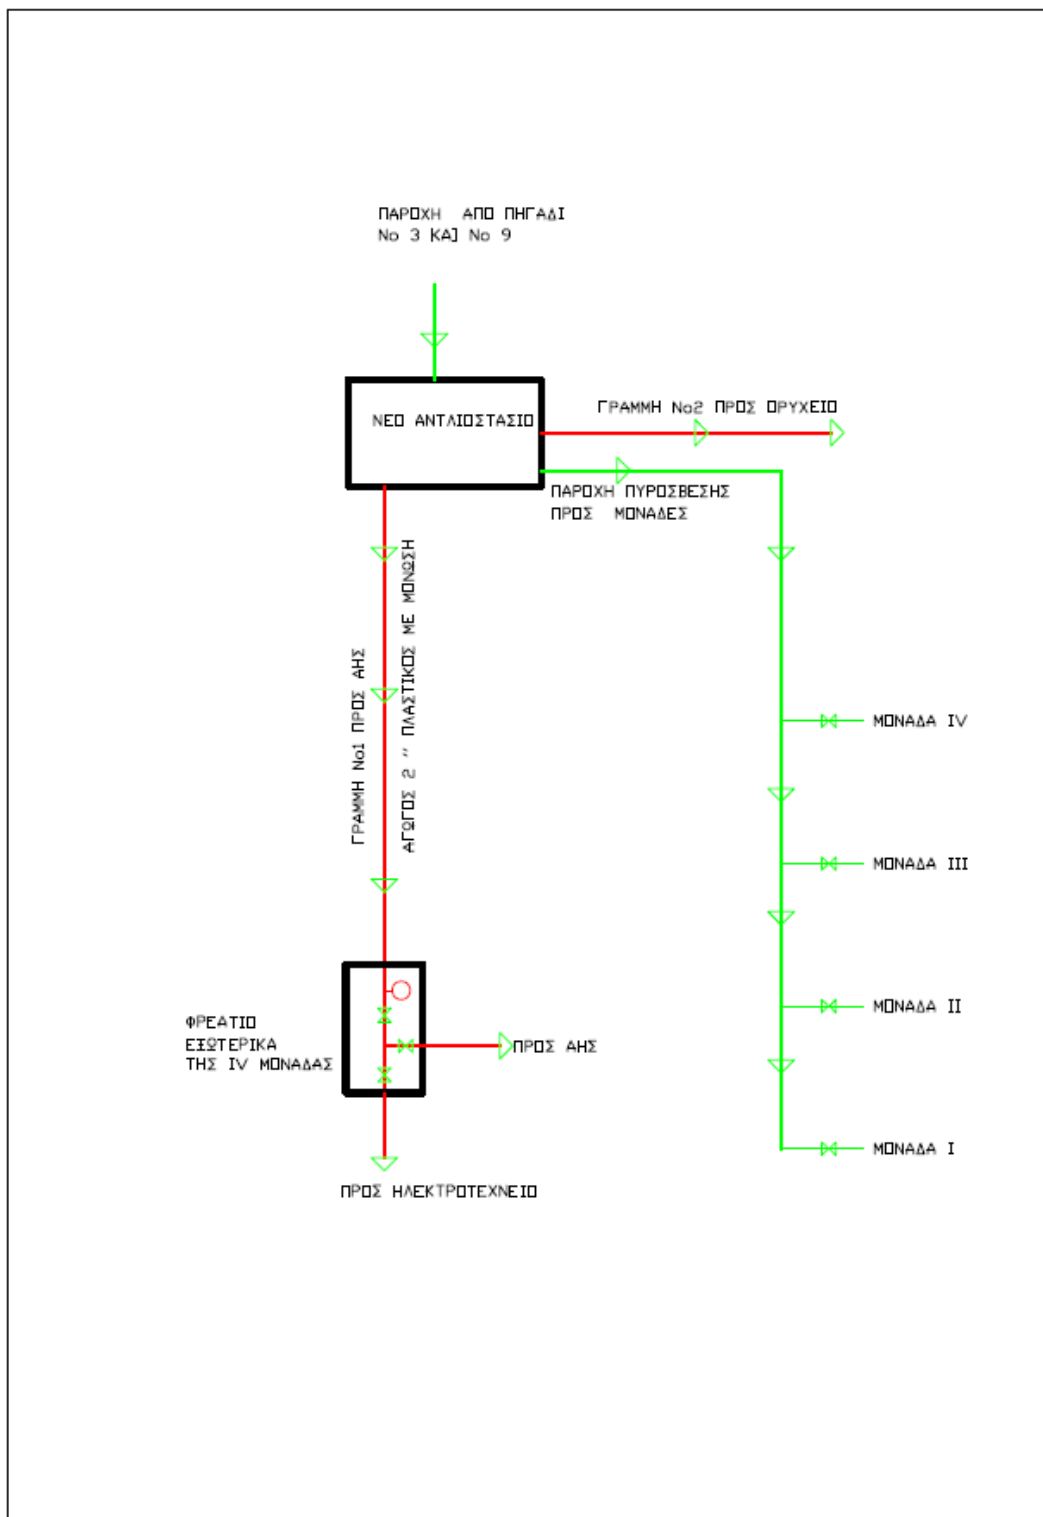



Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΠΑΣ Π-Λ Ζ220 1200205668

Αριθμός Σύμβασης:

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: Εργασίες σύνδεσης του Νέου Αντλιοστασίου και αποσύνδεσης του Παλαιού Αντλιοστασίου με τα Δίκτυα Ακατέργαστου Νερού, Νερού Γενικής Χρήσης και Πυρόσβεσης του ΤΠΑΣ Πτολεμαΐδας-Λιπτόλ

**ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
(ΣΧΕΔΙΟ)**

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ**

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:090000045

ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

email:

ΑΦΜ:

Fax:

ΔΟΥ:

**Σχετικά:**

Αριθμός Αίτησης: Z220 1200205668

Κάλυψη: Μερική  Τελική  Ολική

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά Περάτωσης Διαδικασίας Επιλογής:

Αξία:

## Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.....	4
(ΣΧΕΔΙΟ).....	4
1. Αντικείμενο.....	4
2. Τιμές.....	4
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της Εταιρείας	5
4. Ποινικές Ρήτρες.....	5
5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.....	5
6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών.....	5
7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής.....	6
8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.....	7
9. Ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών.....	7
10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών.....	7
11. Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενου.....	7
12. Εμπιστευτικότητα Στοιχείων ΔΕΗ - Προστασία προσωπικών δεδομένων.....	9
13. Πνευματική Ιδιοκτησία - Ασφάλεια δεδομένων ΔΕΗ.....	10
14. Υποκατάσταση - Εκχώρηση.....	10
15. Ανωτέρα Βία.....	10
16. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία.....	11
17. Λύση Σύμβασης.....	11
18. Επίλυση διαφορών.....	12
19. Ασφαλιστικές καλύψεις.....	12
20. Ισχύς Σύμβασης.....	12

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
(ΣΧΕΔΙΟ)**

Στην Αθήνα σήμερα την ..... μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από ....., και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων ..... (εφεξής Αντισυμβαλλόμενος), που εδρεύει ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από .....,

συμφωνήθηκαν, συνολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

**1. Αντικείμενο**

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών «Εργασίες σύνδεσης του Νέου Αντλιοστασίου και αποσύνδεσης του Παλαιού Αντλιοστασίου με τα Δίκτυα Ακατέργαστου Νερού, Νερού Γενικής Χρήσης και Πυρόσβεσης του ΤΠΑΣ Πτολεμαϊδας-Λιπτόλ».

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, σχέδια και στοιχεία προσφοράς του Αντισυμβαλλόμενου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα ανέρχεται σε ..... και οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών παρατίθενται παρακάτω στα συνημμένα τεύχη τιμολόγιο και προμέτρηση - προϋπολογισμός προσφοράς.

**2. Τιμές**

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τμήμα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την παροχή υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

### 3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

#### Συνολική προθεσμία

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της υπόψη παροχής υπηρεσιών ορίζεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και μέχρι την κάλυψη του συμβατικού τμήματος. Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΤΠΑΣ Π-Λ.

Τα υλικά θα παραδοθούν εφάπαξ στις εγκαταστάσεις του ΤΠΑΣ Π-Λ εντός τριών (3) ημερών μετά την υπογραφή της Σύμβασης, προκειμένου να διενεργηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος από τον Σταθμό και εν συνεχεία να τεθούν σε χρήση από τον Αντισυμβαλλόμενο'.

Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Αντισυμβαλλόμενο είναι ο Κλάδος Προετοιμασίας Απόσυρσης Μονάδων ΔΕΛΜ ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προϊστάμενης Υπηρεσίας. Καθήκοντα Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα ασκεί ο ΤΠΑΣ Πτολεμαΐδας - Λιπτολ.

Αναλυτικά τα στοιχεία της/των ως άνω Διεύθυνσης/ων και του εκπροσώπου της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:

- Διεύθυνση 6<sup>ο</sup> χλμ Πτολεμαΐδας - Κοζάνης  
Ταχ. Δ/ση: 50200  
Ονοματεπώνυμο:  
Τηλέφωνο:  
Φαξ:  
e-mail:

### 4. Ποινικές Ρήτρες

Δεν προβλέπονται.

### 5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Δεν απαιτείται.

### 6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών

- 6.1 Με την υπογραφή της Σύμβασης, τόσο ο Αντισυμβαλλόμενος όσο και η ΔΕΗ, θα ορίσουν υπευθύνους των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίοι

από κοινού θα επιλύουν τα τρέχοντα προβλήματα. Ο ορισμός του Υπεύθυνου Παρεχόμενων Υπηρεσιών από την πλευρά της ΔΕΗ δεν μειώνει καθόλου την ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει εργαλεία και συστήματα της απολύτου επιλογής του με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι όροι αυτής και βεβαίως καλύπτονται όλα τα παραδοτέα.

Τα πρόσθετα εργαλεία που ενδεχομένως χρησιμοποιηθούν προσωρινά και μόνον κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών δεν αποτελούν μέρος αυτών και η ΔΕΗ δεν προτίθεται να προμηθευτεί άδειες χρήσης τους, ούτε να εκπαιδεύσει προσωπικό της σε αυτά. Για όλα τα υπόλοιπα εργαλεία ο Αντισυμβαλλόμενος έχει προβλέψει στο τμήμα της Σύμβασης την προμήθεια της ΔΕΗ με όλες τις αναγκαίες άδειες χρήσης.

6.2 Η παροχή των υπηρεσιών από τον Αντισυμβαλλόμενο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο της Εταιρείας ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό.

6.3 Η Εταιρεία, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρήσει αιτιολογημένα ότι η μέθοδος εργασίας ή το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Αντισυμβαλλόμενος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές και σχετικές οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, ασφαλής και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Αντισυμβαλλόμενο και ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών.

Η άσκηση του ελέγχου από την Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου.

## 7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την «εξηκοστή» (60η) ημέρα από την ημερομηνία πιστοποίησης από την Εταιρεία των παρεχόμενων υπηρεσιών και την έκδοση του σχετικού Τιμολογίου, εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει πριν από την πληρωμή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ σχετικά με την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της ΔΕΗ εκδίδει Εντολή Αγοράς στο SAP, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία αποστέλλεται στον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί βάση της πιστοποίησης.

## **8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της**

Οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξομειωθεί η ποσότητα των υπηρεσιών μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας τους, χωρίς να έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

## **9. Ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών**

Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και μέχρι την παραλαβή τους, αυτές είναι κατά την κρίση της Εταιρείας τεκμηριωμένα ελαττωματικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Αντισυμβαλλόμενο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη.

## **10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών**

Λόγω της ειδικής φύσεως των εργασιών της υπόψη παροχής υπηρεσίας δε θα γίνει πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής των εργασιών. Η επιτυχής ολοκλήρωση και παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών βεβαιώνεται με την υπογραφή, μεταξύ της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και του Αντισυμβαλλόμενου, Πρωτοκόλλου Επιτυχούς Περάτωσης των παρασχεθεισών υπηρεσιών.

## **11. Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενου**

11.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται:

- α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, παροχή των υπηρεσιών,
- β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος αυτών,
- γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.

- 11.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμία τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του.
- 11.3 Η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ και το προσωπικό της Εταιρείας, δεν φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης από τον Αντισυμβαλλόμενο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Εταιρείας, του Αντισυμβαλλόμενου ή σε κάθε τρίτο κατά την παροχή τους από τον Αντισυμβαλλόμενο.
- 11.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές Διατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες της ΔΕΗ.
- 11.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου καθώς και για τους συνεργαζόμενους με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκειά της, να προσκομίζει εντός ευλόγου προθεσμίας στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως Έντυπα Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3), Πίνακες Προσωπικού (Ε4), Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπεζών, φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας κ.λπ.
- 11.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- 11.7 Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησής τους, είναι υποχρεωμένο κατά την παροχή των υπηρεσιών με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, εφόσον απαιτηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αντισυμβαλλόμενου ή και του

Υπεργολάβου και να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του.

- 11.8 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεών του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). Οι πιο πάνω ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου δεν είναι περιοριστικές και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του.

- 11.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η ευθύνη του αυτή.

## 12. Εμπιστευτικότητα Στοιχείων ΔΕΗ - Προστασία προσωπικών δεδομένων

- 12.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος και το Προσωπικό του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, ούτε να χρησιμοποιήσει για σκοπούς πέραν της παροχής των παρόντων υπηρεσιών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της ΔΕΗ, οποιαδήποτε στοιχεία, έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

- 12.2 Η ΔΕΗ αναλαμβάνει ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως αυτή τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» - «General Data Protection Regulation), και όπως αυτές προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ρυθμίζονται περαιτέρω από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

- 12.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει έναντι της ΔΕΗ, την υποχρέωση να:
- α. μην παρέχει άμεσα ή έμμεσα, παρά μόνο ύστερα από γραπτή έγκριση της ΔΕΗ, συμβουλές σε ανταγωνιστές της ΔΕΗ ως προς θέματα αφορούντα τη ΔΕΗ και τη λειτουργία της. Ως ανταγωνιστής της ΔΕΗ νοείται κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής και εμπορίας/διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ή που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα στον υπόψη τομέα.
- 12.4 Η υποχρέωση εχεμύθειας του Αντισυμβαλλόμενου εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, όσο και για δύο (2) έτη μετά την για οποιονδήποτε λόγο λύση ή λήξη αυτής.
- 12.5 Σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών, η ΔΕΗ θα μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση επιφυλασσόμενη παντός νόμιμου δικαιώματός της.

### 13. Πνευματική Ιδιοκτησία – Ασφάλεια δεδομένων ΔΕΗ

.....

### 14. Υποκατάσταση – Εκχώρηση

Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

### 15. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αντισυμβαλλόμενου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών και υπερβολάβων του Αντισυμβαλλόμενου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

## 16. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας, ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υπηρεσιών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 4, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση των υπηρεσιών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αντισυμβαλλόμενο και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

## 17. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

## 18. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσης των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

## 19. Ασφαλιστικές καλύψεις

Για την εκτέλεση των εργασιών, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες (Ελληνικές ή ξένες), να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις:

- Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου,
- Ασφάλιση του προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου.

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να μεταφέρει το προσωπικό του με δικά του μέσα μεταφοράς. Σε περίπτωση που προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου χρησιμοποιεί μεταφορικά μέσα της ΔΕΗ (ιδιόκτητα ή μισθωμένα), ο Αντισυμβαλλόμενος θα προσκομίσει, επιπλέον, παραστατικά ασφαλιστικής εταιρείας με τα οποία θα βεβαιώνεται ότι το υπόψη προσωπικό μεταφέρεται με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου.

Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος θα προσκομίσει κατάσταση υπογεγραμμένη από αυτόν με τα ονοματεπώνυμα του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει μεταφορικά μέσα της ΔΕΗ. Η κατάσταση αυτή θα υπογράφεται και από τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Με βάση αυτήν την κατάσταση θα παρακρατείται από τον Αντισυμβαλλόμενο κάθε μήνα για τη μεταφορά του συγκεκριμένου προσωπικού το αντίστοιχο τίμημα κατ' αναλογία με βάση το μισθωτήριο Συμβόλαιο μεταφοράς του μόνιμου προσωπικού της ΔΕΗ.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μία από τις παραπάνω ασφαλίσεις θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα και θα πρέπει να περιέχουν και να καλύπτουν κατ' ελάχιστο τα καθοριζόμενα στο τεύχος «Ασφαλίσεις» πλην των προαναφερθεισών μεταβολών και εξαιρέσεων.

## 20. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής της.

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο Αντισυμβαλλόμενος.

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνημμένα: - Τιμολόγια Προσφοράς  
- Τεχνική Περιγραφή



Αριθμός Πρόσκλησης : ΤΠΑΣ Π-Λ Ζ220 1200205668

Ημερομηνία :

Αντικείμενο : Εργασίες σύνδεσης του Νέου Αντλιοστασίου και αποσύνδεσης του Παλαιού Αντλιοστασίου με τα Δίκτυα Ακατέργαστου Νερού, Νερού Γενικής Χρήσης και Πυρόσβεσης του ΤΠΑΣ Πτολεμαΐδας-Λιπτόλ

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ .....	3
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ .....	6

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ..... δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας ..... και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2. .... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:  
.....  
.....  
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι .....
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
  - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής .....
  - 4.2 όρισε τον/τους ..... να υπογράψουν την προσφορά,
  - 4.3 όρισε τον/τους ..... να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση.
5. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία ..... καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου Σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
  - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
  - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
  - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης Σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με της παρούσας Πρόσκλησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης Σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

- 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
- 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής.
- 7.8 Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν Σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία: .....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ

Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί

Αναγράφεται από τον Προσφέροντα επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .....» ή «διαχειριστές .....»

Όταν η Διαδικασία Επιλογής διενεργείται ηλεκτρονικά παραλείπεται η παρούσα παράγραφος

Τίθεται σε όλες τις συμβάσεις προϋπολογισμένης δαπάνης άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αυτό αντικαθίσταται από δήλωση του Ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοσή του

Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων ή/και Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές

β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους

Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων

Τα υπογράφοντα μέλη .....<sup>1</sup>..... για .....<sup>2</sup> ....

1. ....
2. ....
3. ....

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής, και σε περίπτωση επιλογής της Σύμπραξης/Ένωσης μας ως Αντισυμβαλλομένης, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη Σύμβαση.

Ημερομηνία<sup>3</sup>.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

---

Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»  
Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας Επιλογής  
Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της